

 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Bc. Michal Pašava Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby		<i>Otisk autorizačního razítka:</i>	
Projektant:		Zodpovědný projektant:		HIP projektant:	
Michael Šťastný		Bc. Michal Pašava		Bc. Michal Pašava	
Kraj: Plzeňský		MěÚ: Chodová Planá			
Objednatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá				Datum: 08/2022	
Akce:		Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - III.ETAPA		Číslo zakázky: 2016-16	
				Měřítko:	
				Číslo přílohy: F.	
SO:		Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - III.ETAPA		Stupeň:	Paré číslo:
Příloha:		Dokladová část		DSP+PDPS	
Office: Březínova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860, email: pasava@idgdesign.cz, IDGDesign-IČ: 06497381, DiČ: CZ06497381 / Bc. Michal Pašava-IČ: 73794775, DiČ: CZ8308311825					



S P I R A L spol. s r.o.

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný starosta Městysu Chodová Planá, IČ 002 59 861, se sídlem Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, 348 13, zmocňuji tímto ing. Pavla Kodýtku (IČ 662 70 162), bytem Revoluční 823, Planá, 348 15 (místo podnikání nám. Svobody 58, Planá 348 15) k veškerému jednání k **vyřízení územního souhlasu, územního rozhodnutí a stavebního povolení**, dále k jednání s orgány a organizacemi státní správy a k zajištění dokladů a stanovisek k projektové dokumentaci na akci „**CHODNÍK PODÉL SILNICE I/21 – CHODOVÁ PLANÁ – III. ETAPA**“ v k.ú. Chodová Planá.

Tato plná moc je platná do 31. ledna 2023

V Chodové Planě 22. srpna 2022

Tuto plnou moc uděluji

Tuto plnou moc přijímám

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

Luboš Hlačík

starosta Městysu Chodová Planá

IČ 002 59 861

Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, PSČ 348 13

ing. Pavel Kodýtek

IČ 662 70 162

místo podnikání: nám. Svobody 58, Planá, PSČ 348 15

bytem: Revoluční 823, Planá, PSČ 348 15



S P I R A L spol. s r.o.



Městský úřad Planá

Stavební úřad

náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Spis. zn.: SU/5859/2022/Ma
Č.j.: 5904/2022/PL/SU
Vyřizuje: Miroslava Majerová
Tel.: 374 752 916
E-mail: majerova@muplana.cz
Datum: 26.8.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

MěÚ Planá, stavební úřad, jako dotčený orgán příslušný podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 23.8.2022 podal

Městys Chodová Planá, IČO 00259861, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, který zastupuje Ing. Pavel Kodýtek, IČO 66270162, nám. Svobody 58, 348 15 Planá

(dále jen "žadatel"), ve věci stavby:

Chodník podél I/21 - III. etapa (dále jen „záměr“)

ul. Pohraniční stráže

na pozemcích p.č. 54/5, 3414/4, 58/2, 3594, 3593, 3481/3, 3415/12, 3414/7, 3481/1, 3414/2 a 3414/1 v katastrálním území Chodová Planá,

vydává podle § 94j stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **závazné stanovisko**

Záměr je z hlediska souladu s požadavky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

p ř í p u s t n ý.

Dotčený orgán podle § 94j odst. 2 stavebního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru:

1. Umístění a provedení stavby bude provedeno podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Michal Pašava, datované 08/2022, číslo zakázky 2016-16.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 23.8.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Po seznámení s projektovou dokumentací dotčený orgán shledal, že záměr je přípustný, proto vydal souhlasné závazné stanovisko s výše uvedenou podmínkou.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLANÁ
stavební úřad
nám. Svobody 1, 348 15 PLANÁ
(1)



Miroslava Majerová
vedoucí stavebního úřadu

Příloha:

Projektová dokumentace

Obdrží:

Žadatel (dodejky)

Ing. Pavel Kodýtek, IDDS: neyfn8d

místo podnikání: nám. Svobody č.p. 58, 348 15 Planá

zastoupení pro: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

S P I R A L spol. s r. o.

Revoluční 823

348 15 Planá

Vaše žádost ze dne, značka:
23.08.2022

Naše značka:
124220012

Vyřizuje:
Pavel Žíla

dne:
24.08.2022

Věc: Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - III. etapa

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení - Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - III. etapa

Na Vaše vyžádání jsme posoudili projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba: Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - III. etapa

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

Projektant: Bc. Michal Pašava, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, ČKAIT 0301379, IČ 73794775

PD: dokumentace pro společné povolení, č. zakázky 2016-16, datum 08/2022

Popis stavby: Projekt řeší III. etapu rekonstrukce chodníků v Chodové Plané, v ul. Pohraniční Stráže (začátek úseku u domu č.p. 136, konec úseku u domu č.p. 511), v délce cca 132 m.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška“), máme k předložené projektové dokumentaci stavby následující podmínky a připomínky.

Stavba musí být provedena dle předložené projektové dokumentace stavby s tím, že je nutné dodržet zejména následující (jedná se o skutečnosti, které nejsou z předložené projektové dokumentace stavby zcela zřejmé):

Navržené místo pro přecházení v části A, staničení 20,00, bude vybaveno (vzhledem ke své šířce) vodicím pásem přechodu podle bodu 1.2.3. přílohy č. 1 vyhlášky.

Navržené varovné pásy musí mít šířku 400 mm a jejich povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).

Povrch navržených signálních pásů musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm.

Veškeré výškové rozdíly pochozích ploch pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.

Místa pro přecházení a přechod musí mít obrubník s výškou maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).

U míst pro přecházení musí být dodrženo předepsané odsazení signálního pásu od varovného pásu ve vzdálenosti 300 - 500 mm.

Navrženou umělou vodicí linii budou tvořit podélné drážky a její šířka bude nejméně 400 mm. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky. Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii.

Do průchozího prostoru podél přirozených vodicích linií se nebudou umísťovat žádné překážky. Případné předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi. Musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a svislého dopravního značení.

Závěr: Proti vydání společného povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené podmínky a připomínky budou zapracovány do jeho podmínek (případně budou řešeny projektovou dokumentací stavby) a jejich realizace bude stavebním úřadem prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -124-

Pavel Žíla, odborný konzultant

Adr. střediska: Smetanova 558, 349 01 Stříbro
Adr. doručovací: Smetanova 558, 349 01 Stříbro
604 63 19 29, aasaat@seznam.cz



Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne:

Naše č. j.: PK-DSH/9836/22

Spis. zn.: ZN/2044/DSH/22

Počet listů:

Počet příloh:

Počet listů příloh:

Ing. Pavel Kodýtek

Revoluční 823

348 15 Planá

Vyřizuje: Bc. Zdeňka Kačenová Častová

Tel.: 377195180

E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz

Datum: 30.8.2022

DÚSP „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, III. etapa“ – sdělení

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství byla doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, III. etapa“, která řeší stavební úpravy chodníků, sjezdů, parkovacích ploch a nové vymezení přidružených křižovatek podél silnice I/21.

Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) krajský úřad uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Z projektové dokumentace není zřejmé řešení silnice II. nebo III. třídy.

Dle § 40 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy uplatňuje závazné stanovisko v územním a společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy.

Dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňuje v územním řízení závazné stanovisko z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

Upozorňujeme, že pokud dojde k úpravě připojení místních komunikací nebo sousedních nemovitostí k silnici I/21 ve smyslu § 10 zákona o pozemních komunikacích, vydá souhlas s úpravou připojení vlastní/správce pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, závazné stanovisko vydá Policie České republiky a zdejší silniční správní úřad vydá ve společném územním a stavebním řízení závazné stanovisko dle § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích.

Z výše uvedených důvodů zdejšímu silničnímu správnímu úřadu nepřísluší vydávat v uvedené věci závazná stanoviska, stanoviska ani vyjádření.

Dušan Pakandl
Plzeňský kraj
30.08.2022 08:22

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky



S P I R A L spol. s r.o.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrětova 15, 301 00 Plzeň, www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Tachově, dne: 30.8.2022
Č. j.: KHSPL/23291/21/2022
Sp. značka: S-KHSPL/23291/21/2022
Vyřizuje: Mgr. Elena Fejtová
Tel.: 374 732 526
Č. j. odesílatele:

Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129
348 13 Chodová Planá

DATOVOU SCHRÁNKOU

Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, III. etapa

Na základě žádosti investora stavby Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 15 Chodová Planá, kterého na základě plné moci zastupuje Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, doručené dne 23.8.2022, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, předložený návrh stavby: „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, III. etapa“.

Posuzovaná byla projektová dokumentace vypracovaná DG Design s. r. o., Březinova 18/13, 350 02 Cheb, ze srpna 2022, číslo paré neuvedeno. V předložené projektové dokumentaci se řeší stavební úpravy chodníků, sjezdů, parkovacích ploch a nové vymezení přidružených křižovatek podél silnice I/21 v části ulice Pohraniční stráž, z důvodu rekonstrukce stávajících dožilých zpevněných ploch.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. **Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko proto nevydává.**

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 2
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

„Otisk úředního razítka“

Zasílá se: datovou schránkou, Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, ID: neyfn8d



S P I R A L spol. s r.o.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPP-125230-2/ČJ-2022-0300DP

Plzeň 2. září 2022

Počet stran: 2

dle rozdělovníku

I/21 – Chodová Planá, chodník podél silnice I/21, III. etapa, dokumentace pro společné územní a stavební povolení - stanovisko

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie ve smyslu ustanovení § 10 a § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2, písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

S O U H L A S Í

s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební povolení stavby „I/21 Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, III. etapa“.

Předmětem předložené dokumentace pro společné územní a stavební povolení je rekonstrukce přidruženého dopravního prostoru silnice I/21 v obci Chodová Planá. Stavba se nachází v ulici Pohraniční stráž, v úseku od vyústění místní komunikace ul. Pivovarská k napojení místní komunikace ul. Slovany. Celková délka rekonstruovaného přidruženého prostoru, chodníku činí 132,42 m. Součástí stavby je rekonstrukce chodníků, sjezdů na sousední nemovitosti, parkovací plochy a nové vymezení rozjezdů nároží dotčených křižovatek.

Součástí předložené dokumentace je i návrh organizace dopravy v době realizace stavby. Realizace stavby je rozdělena na samostatné etapy výstavby s částečným omezením silničního provozu na silnici I/21. Dle předloženého návrhu přechodné úpravy provozu po dobu výstavby bude zajištěn min. průjezdný profil 3,0m, pro každý směr jízdy.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Nádražní 2
306 28 Plzeň

www.policie.cz

Tel.: 974 321 259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 5ixai69

Vyřizuje:
kpt. Ing. Martin Cibulka
tel.: 974 322 636

plk. Mgr. Václav Kouba
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Ing. Pavel Kodýtek, Náměstí Svobody 58, 348 15 Planá (ID DS: neyfn8d)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (ID DS: zzjbr3p)

Mgr. Václav Kouba
Digit. In. podepsal: 02.09.2022 14:50:35
Mgr. Václav Kouba
POLICIE ESK REPUBLIKY
D. vod:

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis čj.:

Ze dne: 23.08.2022

Spis. značka: 22/2022 – OVÚP/TC

Naše č.j.: 2970/2022 - OVÚP/TC

ZS 367

Vyřizuje: Ludmila Rolková

Telefon: 374 774 154

E-mail: ludmila.rolkova@tachov-mesto.cz

Ing. Pavel Kodýtek

Revoluční 853

348 15 Planá

ISDS: neyfn8d

Datum: 09.09.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná (výroková) část:

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako orgán obce s rozšířenou působností a příslušný orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska, kterou dne 23.08.2022 podal

Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá (dále jen „žadatel“),

stavebníkem je Městys Chodová Planá, Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá,

ve věci záměru „**Chodník podél silnice I/21, Chodová Planá – III. etapa**“ na pozemku p.p.č. 54/5, 3414/4, 58/2, 3594, 3593, 3481/3, 3415/12, 3414/7, 3481/1, 3414/2 a 3414/1 v k.ú. Chodová Planá (dále jen „záměr“).

Záměrem jsou stavební úpravy chodníků, sjezdů, parkovacích ploch a nové vymezení přidružených křižovek podél silnice I/21. Dešťové vody budou vsakovány do zatravněných ploch. Chodník je navržen v šířce 2,0 – 2,5 m, se zatravněnými pruhy v šířce 0,5-3,0 m mezi silnicí a chodníkem, dále jsou navržena 4 ks podélných stání pro OA, 7 sjezdů v š. od 3,0 – 17,56 m, 2 křižovatky (směr Nový zámek, Slovaný). Jedná se o lokalitu v ul. Pohraniční Stráže. Záměr neřeší rekonstrukce ani přeložky stávajících inženýrských sítí.

Posouzení záměru bylo provedeno dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval projektant IDG Desing s.r.o., Březinova 18/13, 350 02 Cheb, odpovědný projektant Bc. Michal Pašava (ČKAIT 0301379, s datem 08/2022, zakázka č. 2016-16.

Na základě posouzení žádosti vydává úřad územního plánování podle § 4 odst. 2 písm. a) a § 96b stavebního zákona, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

závazné stanovisko:

záměr **je přípustný** z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území.

Odůvodnění:

Záměr byl posuzován podle **územního plánu Chodová Planá** (dále jen „ÚP“), vydaný zastupitelstvem městysu Chodová Planá, usnesením č. 6/14.12.2011, formou Opatření obecné povahy s účinností dne

Telefon: 374 774 111
Fax : 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubysx

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

30.12.2011, ve znění **Změny č. 1 a 3** ÚP Chodová Planá, s účinností 12.04.2019. Aktuálně se pořizuje **Změna č. 2**, která se týká změny obchvatu Chodové Plané.

Lokalita pro záměr je z hlediska využití území součástí stabilizované plochy s využitím pro **DI – plochy dopravní infrastruktury** v zastavěném území, stanoveném k 31.10.2017. Plochy DI jsou určeny pro dopravní obslužná zařízení a koridory pro dopravní silniční síť. Přípustné využití je pro stavby pro dopravu, parkoviště, garáže, veřejná prostranství, pěší komunikace atd. Podmínky prostorového uspořádání je max. zastavění pozemku 100%.

Dotčené pozemky jsou z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití vymezeny a posouzeny jako pěší komunikace a veřejná prostranství, tj. přípustné využití území, podmínky pro prostorové uspořádání jsou dodrženy, záměr zlepšuje stav veřejné dopravní infrastruktury v lokalitě.

Lokalita není dotčena vymezenou veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným opatřením místního významu. Záměr je posouzen jako přípustný dle ÚP Chodová Planá, v platném znění.

Nadřazenou územně plánovací dokumentaci, vydanou krajem, zejména **Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje**, v platném znění, není lokalita dotčena koridorem veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšným opatřením nadmístního významu, ani záměry sledovanými krajskou dokumentací. Obecné podmínky pro území byly převzaty a jsou v souladu s ÚP Chodová Planá, v platném znění. Záměr zlepšuje veřejnou dopravní infrastrukturu v území, je v souladu se ZÚR PK, v platném znění.

Z hlediska souladu s **Politikou územního rozvoje ČR**, v platném znění, lokalita není dotčena záměrem republikového významu ani mezinárodního významu. Obecné priority jsou respektovány v ÚP Chodová Planá, v platném znění. Záměr je v souladu s PÚR ČR, v platném znění.

Z hlediska **uplatňování cílů a úkolů územního plánování** (§18 a §19 stavebního zákona) záměr naplňuje požadavek komplexního a účelného řešení s cílem dosažení veřejných a soukromých zájmů na rozvoji a udržitelnosti území. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Úřad územního plánování vydává toto závazné stanovisko, protože se jedná o změnu v území ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Úřad územního plánování posoudil záměr s výše uvedenými plánovacími podklady a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území a shledal záměr při respektování stanovených podmínek jako přípustný.

Poučení:

Závazné stanovisko není podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu příslušného rozhodnout ve věci. Závazné stanovisko lze přezkoumat až v rámci odvolacího řízení společně s rozhodnutím ve věci.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska nelze podle § 96b odst. 6 stavebního zákona prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 7 stavebního zákona nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

„otisk úředního razítka“

Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Na vědomí: Městský úřad Planá – stavební úřad

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

ze dne: 23.08.2022

Spis. značka:

Naše č.j.: 2389/2022-OŽP/TC

Vyřizuje: Maršálková,

Telefon: 347 774 283,

E-mail: bohdana.marsalkova@tachov-mesto.cz

Ing. Pavel Kodýtek

Náměstí Svobody 58

348 15 Planá

Datum: 13.09.2022

Stanovisko k záměru „Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá, III. etapa“ – dokumentace pro vydání společného povolení (IDG Design s.r.o., Cheb, 08/2022)

- z hlediska odpadového hospodářství
- z hlediska ostatních zájmů OŽP

Cílem rekonstrukce v rámci III. etapy jsou stavební úpravy chodníků, sjezdů, parkovacích ploch a nové vymezení přidružených křižovek podél silnice I/21 v západní i východní části ulice Pohraniční stráže na p.p.č. 54/5, 3414/4, 58/2, 3594, 3593, 3481/3, 3415/12, 3414/7, 3481/1, 3414/2 a 3414/1 v k.ú. Chodová Planá. Dopravní prostor za hranou silnice I/21 je ve stávajícím stavu ne hospodárně uspořádán, proto vlivem této rekonstrukce dojde k vylepšení stávajících poměrů v celé dotčené lokalitě. Chodníky, sjezdy, parkovací stání a zelené plochy se nachází v místě kde je nyní stávající nevyhovující chodník. V místě se nenachází vzrostlá zeleň. Dále budou z důvodů větší bezpečnosti nově vymezeny stávající křižovatky napojené na silnici I/21. Jedná se o ulici v místní zástavbě v intravilánu obce. Odvodnění silnice I/21 bude zachováno. Chodníky i ostatní plochy budou odvodněny pomocí stávajících UV, resp. vsakem v místech zelených ploch a dále doplněny o 2 nové UV a 1 LV. Dešťové vody - cca 988 m² ze zpevněných ploch. V rámci stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně.

K předloženému záměru Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí vydává toto stanovisko:

A) Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:

podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Projektová dokumentace stanovuje druhy a množství odpadů, které budou stavbou vznikat, dále způsoby, jak bude s odpady nakládáno.

Nejbližšími zařízeními k převzetí odpadu betonu, směsného stavebního a demoličního dopadu, asfaltu, přebytku výkopové zeminy a kamení za účelem jejich využití jsou recyklační dvůr v Plané (S.A.O.CH. s.r.o.), recyklační střediska v Tachově (AZS recyklace odpadu, s.r.o., PELUMONA, s.r.o., PEMELOG s.r.o.). K odstranění nevyužitelných odpadů bez nebezpečných vlastností je určena Skládky Černošín (EKODEPON, s.r.o.).

Upozorňujeme na povinnost původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání osobám stanoveným § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) téhož zákona).

B) Z hlediska ostatních zájmů na úseku ochrany životního prostředí k záměru není připomínek.

Otisk úředního razítka

RNDr. Miroslav Rolko

vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí

MěÚ Planá, OVÚP

Telefon: 374 774 111

Fax: 374 774 175

www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231

DIČ: CZ00260231

ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100

výdajový účet: KBTachov2688970257/0100

e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz



S P I R A L spol. s r.o.



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

váš dopis zn.:

ze dne: 23.08.2022

naše zn.: 20913/22/SÚSPK-P

spis č. : ZN/4583/SÚSPK-P/22

vyřizuje: Václav Heřman

tel.: 770 190 633

fax.:

e-mail: vaclav.herman@suspk.eu

datum: 22.09.2022

Ing. Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
348 15 Planá

Souhlasné vyjádření : „Chodová Planá, chodník podél I/21 - III. etapa“

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje obdržela dne 23.08.2022 Vaši žádost o vyjádření pro společné povolení na výše uvedenou stavbu.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje se **nebude** vyjadřovat ke stavbě z důvodu, že se stavba nenachází na pozemku jejíž jsme majetkovým správcem a ani nejsme správcem sousední nemovitosti.

S pozdravem

Ing. Josef Popule
vedoucí přípravy a realizace staveb Tachov



S P I R A L spol. s r.o.

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-DSH/13386/22
Spis. zn.: ZN/2791/DSH/22
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Ol'ga Říhová

Datum: 16. 12. 2022

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o pozemních komunikacích*“) rozhodl takto:

V řízení o žádosti podané dne 10. 11. 2022 pánem **Ing. Pavlem Kodýtkem** (FOP), se sídlem Revoluční 823, 34815 Planá, IČ 66270162, o **povolení úpravy připojení místní komunikace** (ul. Zámecká a ul. Slovaný) v k. ú. Chodová Planá, k **silnici I/21** (ul. Pohraniční stráž) v obci Chodová Planá, silniční pozemek p. č. 3414/1 v k. ú. Chodová Planá, v úseku cca v km 17,979-18,039 dle provozního staničení silnice I/21, za účelem rekonstrukce přidruženého dopravního prostoru silnice I/21, v rámci akce „*I/21 Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, III. etapa*“, kde dalším účastníkem řízení je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, rozhodl podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) *zákona o pozemních komunikacích*, tak, že

p o v o l u j e

na základě souhlasného stanoviska vlastníka (správce silnic I. tř., tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň) silnice I/21, ze dne 28. 11. 2022, pod č.j.:RSD-134219/2022-8/21-142/Bo a v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 2. 9. 2022, pod č.j.:KRPP-125230-2/ČJ-2022-0300DP, **úpravu připojení místní komunikace** (ul. Zámecká a ul. Slovaný) v k. ú. Chodová Planá, k **silnici I/21** (ul. Pohraniční stráž) v obci Chodová Planá, silniční pozemek p.č. 3414/1 v k. ú. Chodová Planá, v úseku cca v km 17,979-18,039 dle provozního staničení silnice I/21, za účelem rekonstrukce přidruženého dopravního prostoru silnice I/21, v rámci akce „*I/21 Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, III. etapa*“,

za těchto podmínek:

- 1) Úprava připojení místní komunikace (ul. Zámecká a ul. Slovaný) v k. ú. Chodová Planá, k silnici I/21 (ul. Pohraniční stráž) v obci Chodová Planá, silniční pozemek p.č. 3414/1 v k. ú. Chodová Planá, v úseku cca v km 17,979-18,039 dle provozního staničení silnice I/21(směr Planá – Cheb) bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací stavby (č. z. 2016-16, datum: 08/2022), zpracovanou projektantem, projekční kanceláří IDG Design s.r.o., se sídlem Březinova 18/13, 35002 Cheb, IČ 73794775.

- 2) Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem (správcem) silnice I/21, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, ze dne 28. 11. 2022, pod č.j.:RSD-134219/2022-8/21-142/Bo.
- 3) Dále budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 2. 9. 2022, pod č.j.:KRPP-125230-2/ČJ-2022-0300DP.

Odůvodnění

Na základě předložené žádosti ze dne 16. 11. 2022, která byla doložena všemi požadovanými doklady nutnými pro posouzení věci dle ust. § 10 odst. 4 *zákona o pozemních komunikacích*, bylo možno bezodkladně rozhodnout pouze na podkladě dokladů předložených účastníky řízení jako první úkon v řízení. Podmínky stanovené právními předpisy v dané věci byly splněny, a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno, neboť postupem silničního správního úřadu nebyla porušena zásada materiální pravdy.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 *správního řádu* odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Toto řízení nepodléhá zpoplatnění dle položky č. 36 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, neboť se jedná o úpravu stávajícího připojení.

Obdrží

Účastníci řízení

- Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 34815 Planá, IČ 66270162
doručovací adresa: Náměstí Svobody 58, 34815 Planá
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4,
v. z. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřimálého 37, 30100 Plzeň

Dotčený orgán státní správy

- Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 30628 Plzeň

Na vědomí

- vlastní k založení do spisu

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-DSH/992/23
Spis. zn.: ZN/2983/DSH/22
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Ol'ga Říhová

Datum: 3. 1. 2023

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „*zákon o pozemních komunikacích*“), rozhodl t a k t o:

V řízení o žádosti podané dne 22. 11. 2022 a doplněné dne 3. 1. 2023 obci **Městys Chodová Planá**, se sídlem Pohraniční stráže 129, 34813 Chodová Planá, IČ 00259861 **o povolení zvláštního užívání silnice I/21** v obci Chodová Planá, silniční pozemek p. č. 3414/1 k. ú. Chodová Planá, v místě cca v km 18,039 provozního staničení silnice I/21, za účelem umístění inženýrských sítí, v rozsahu 1 x příčné umístění veřejného osvětlení (v chrániče ø 40-60 mm), v délce cca 7,50 bm, provedeno formou příčného protlaku, v rámci akce „*Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – III. ETAPA*“, kde dalším účastníkem řízení je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, rozhodl podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) *zákona o pozemních komunikacích*, tak že

povoluje

se souhlasem vlastníka (správce) silnice I. tř., tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň ze dne 28. 11. 2022, pod č.j.:RSD-134219/2022-7/21-142/Bo, **zvláštní užívání silnice I/21** v obci Chodová Planá, silniční pozemek p. č. 3414/1 k. ú. Chodová Planá, v místě cca v km 18,039 provozního staničení silnice I/21, za účelem umístění inženýrských sítí, v rozsahu 1 x příčné umístění veřejného osvětlení (v chrániče ø 40-60 mm), v délce cca 7,50 bm, provedeno příčným protlakem, v rámci akce „*Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – III. ETAPA*“, na území Plzeňského kraje

za těchto podmínek:

- 1) Umístění inženýrských sítí (nové veřejné osvětlení), v rozsahu 1 x příčné umístění veřejného osvětlení (v chrániče ø 40-60 mm), v délce cca 7,50 bm, provedeno příčným protlakem, v místě cca v km 18,039 provozního staničení silnice I/21, v silničním pozemku p. č. 3414/1 k. ú. Chodová Planá, bude provedeno v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací (situace), předloženou žadatelem.
- 2) Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem (správcem) silnice I. tř., tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň ze dne 28. 11. 2022, pod č.j.: RSD-134219/2022-7/21-142/Bo:

- inženýrská síť bude uložena s min. krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod niveletu vozovky, tj. s minimálním krytím 120 cm nad chráničkou,
- souhlas vydáváme na dobu životnosti inženýrské sítě,
- zároveň na základě změny technologie stavebních prací k umístění inženýrské sítě veřejného osvětlení, již vydané rozhodnutí dne 19. 12. 2022, pod č.j.: PK-DSH/14475/22 zdejším odborem pozbývá platnosti.

Odůvodnění

Na základě podané žádosti ze dne 22. 11. 2022 a doplněné dne 3. 1. 2023 k změně technologie provedení stavebních prací příčného umístění inženýrské sítě (veřejného osvětlení). Umístění bude provedeno formou příčného protlaku pod silnici I/21, bez zásahu do vozovky (bez výkopu-rýhy). Žádost byla doložena všemi požadovanými doklady nutnými pro posouzení věci dle ust. § 25 odst. 1 *zákona o pozemních komunikacích*, proto bylo možno bezodkladně rozhodnout pouze na podkladě dokladů předložených účastníky řízení jako první úkon v řízení. Podmínky stanovené právními předpisy v dané věci byly splněny, a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno, neboť postupem silničního správního úřadu nebyla porušena zásada materiální pravdy.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1 *správního řádu* odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Před vydáním rozhodnutí byl zaplacen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle položky č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Obdrží

Účastníci řízení

- Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá, k rukám: Luboš Hlačík
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4,
v. z. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímálého 37, 30100 Plzeň

Na vědomí

- vlastní k založení do spisu

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 752630/22

Číslo žádosti: 0122 019 695 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	CHODNÍK PODÉL SILNICE I/21 - CHODOVÁ PLANÁ - III. ETAPA	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Pavel Kodýtek	
Stavebník	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, 34813	
Zájmové území	Okres	Tachov
	Obec	Chodová Planá
	Kat. území / č. parcely	Chodová Planá
Platnost Vyjádření	29. 8. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 752630/22

Číslo žádosti: 0122 019 695

- 1) Podmínkou pro provedení stavby je úprava (zřízení dodatečné mechanické ochrany) kabelové trasy/zařízení SEK z důvodu změny charakteru a povrchů stávajících komunikací.
- 2) Podzemní vedení SEK požadujeme uložit do dělených chrániček KOPOHALF 110 s obetonováním v počtu 2 ks v každém přechodu komunikace.
- 3) Před záhozem (zakrytím) musí být provedena kontrola, zda nedošlo k poškození podzemního vedení, byly dodrženy stanovené podmínky na ochranu vedení SEK a dodržena ČSN 73 6005.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 29. 8. 2022.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Rudolf Basler, tel.: 607 866 142, e-mail: rudolf.basler@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 29. 8. 2022 pod č.j 752630/22;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 752630/22

Číslo žádosti: 0122 019 695

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy západ


se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Jaromír Pflanzner, Klatovy -Luby 173, MT: 723 376 566 mezi 7:00 a 8:00


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

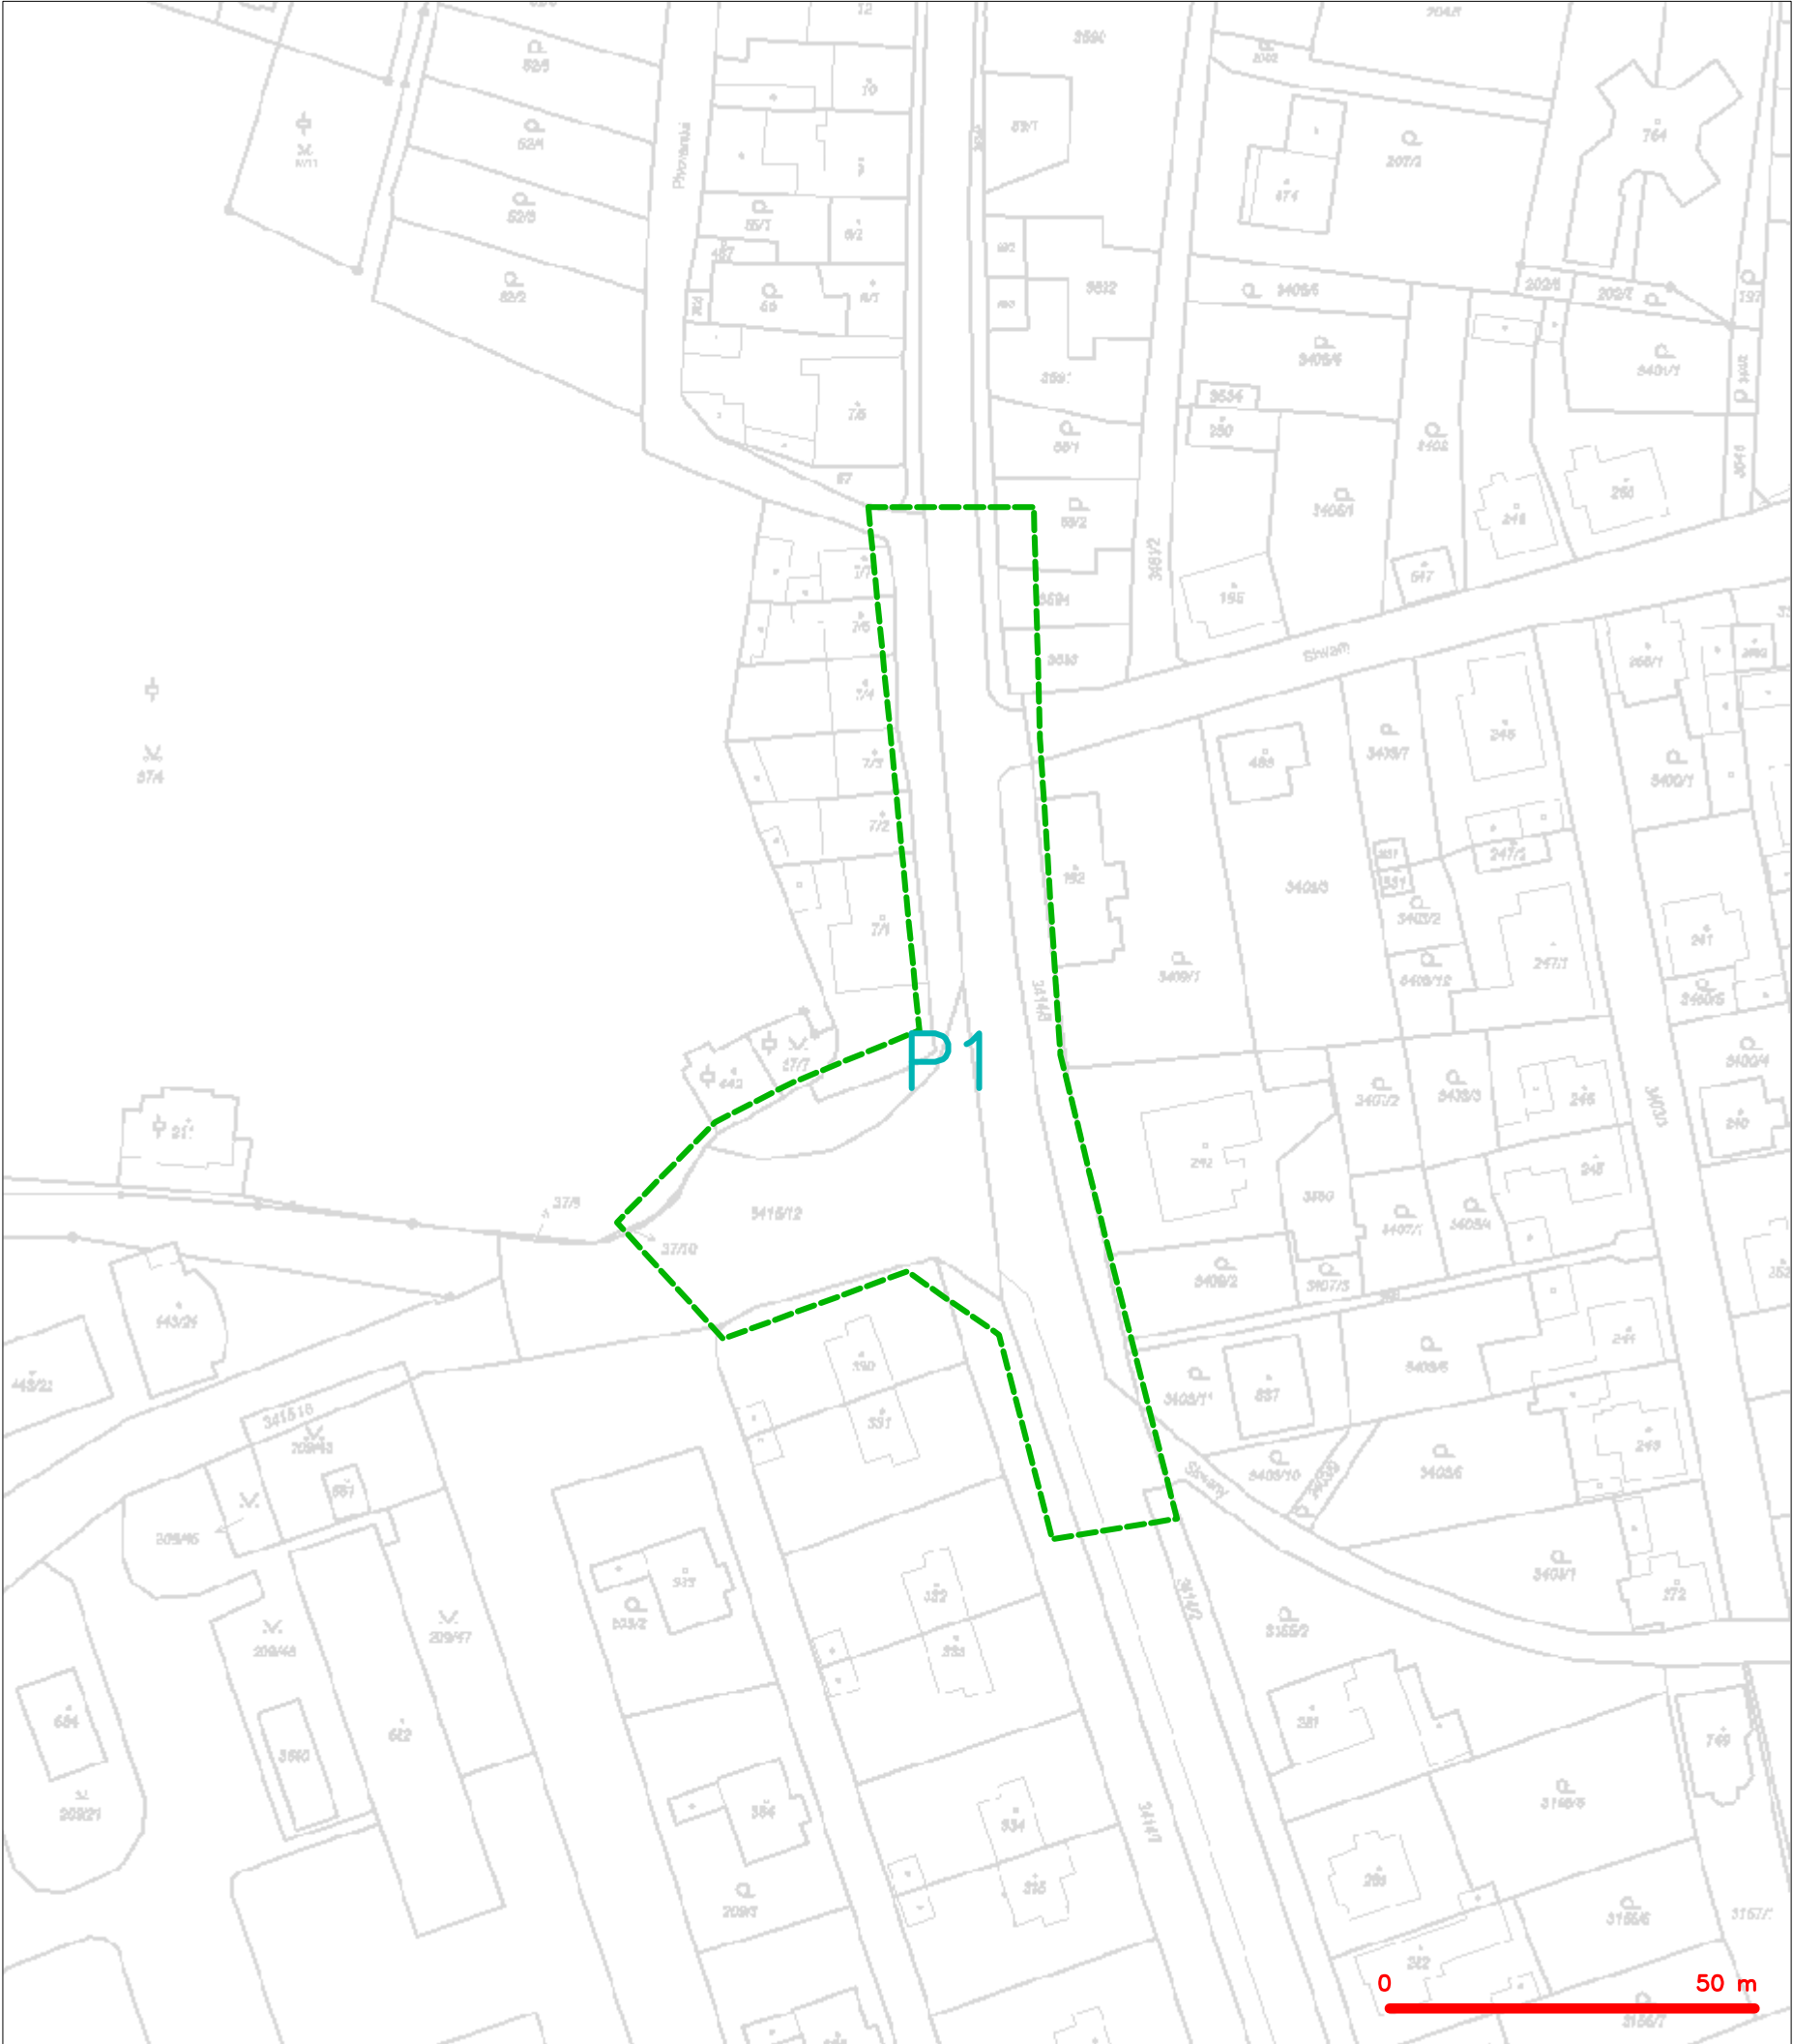

LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

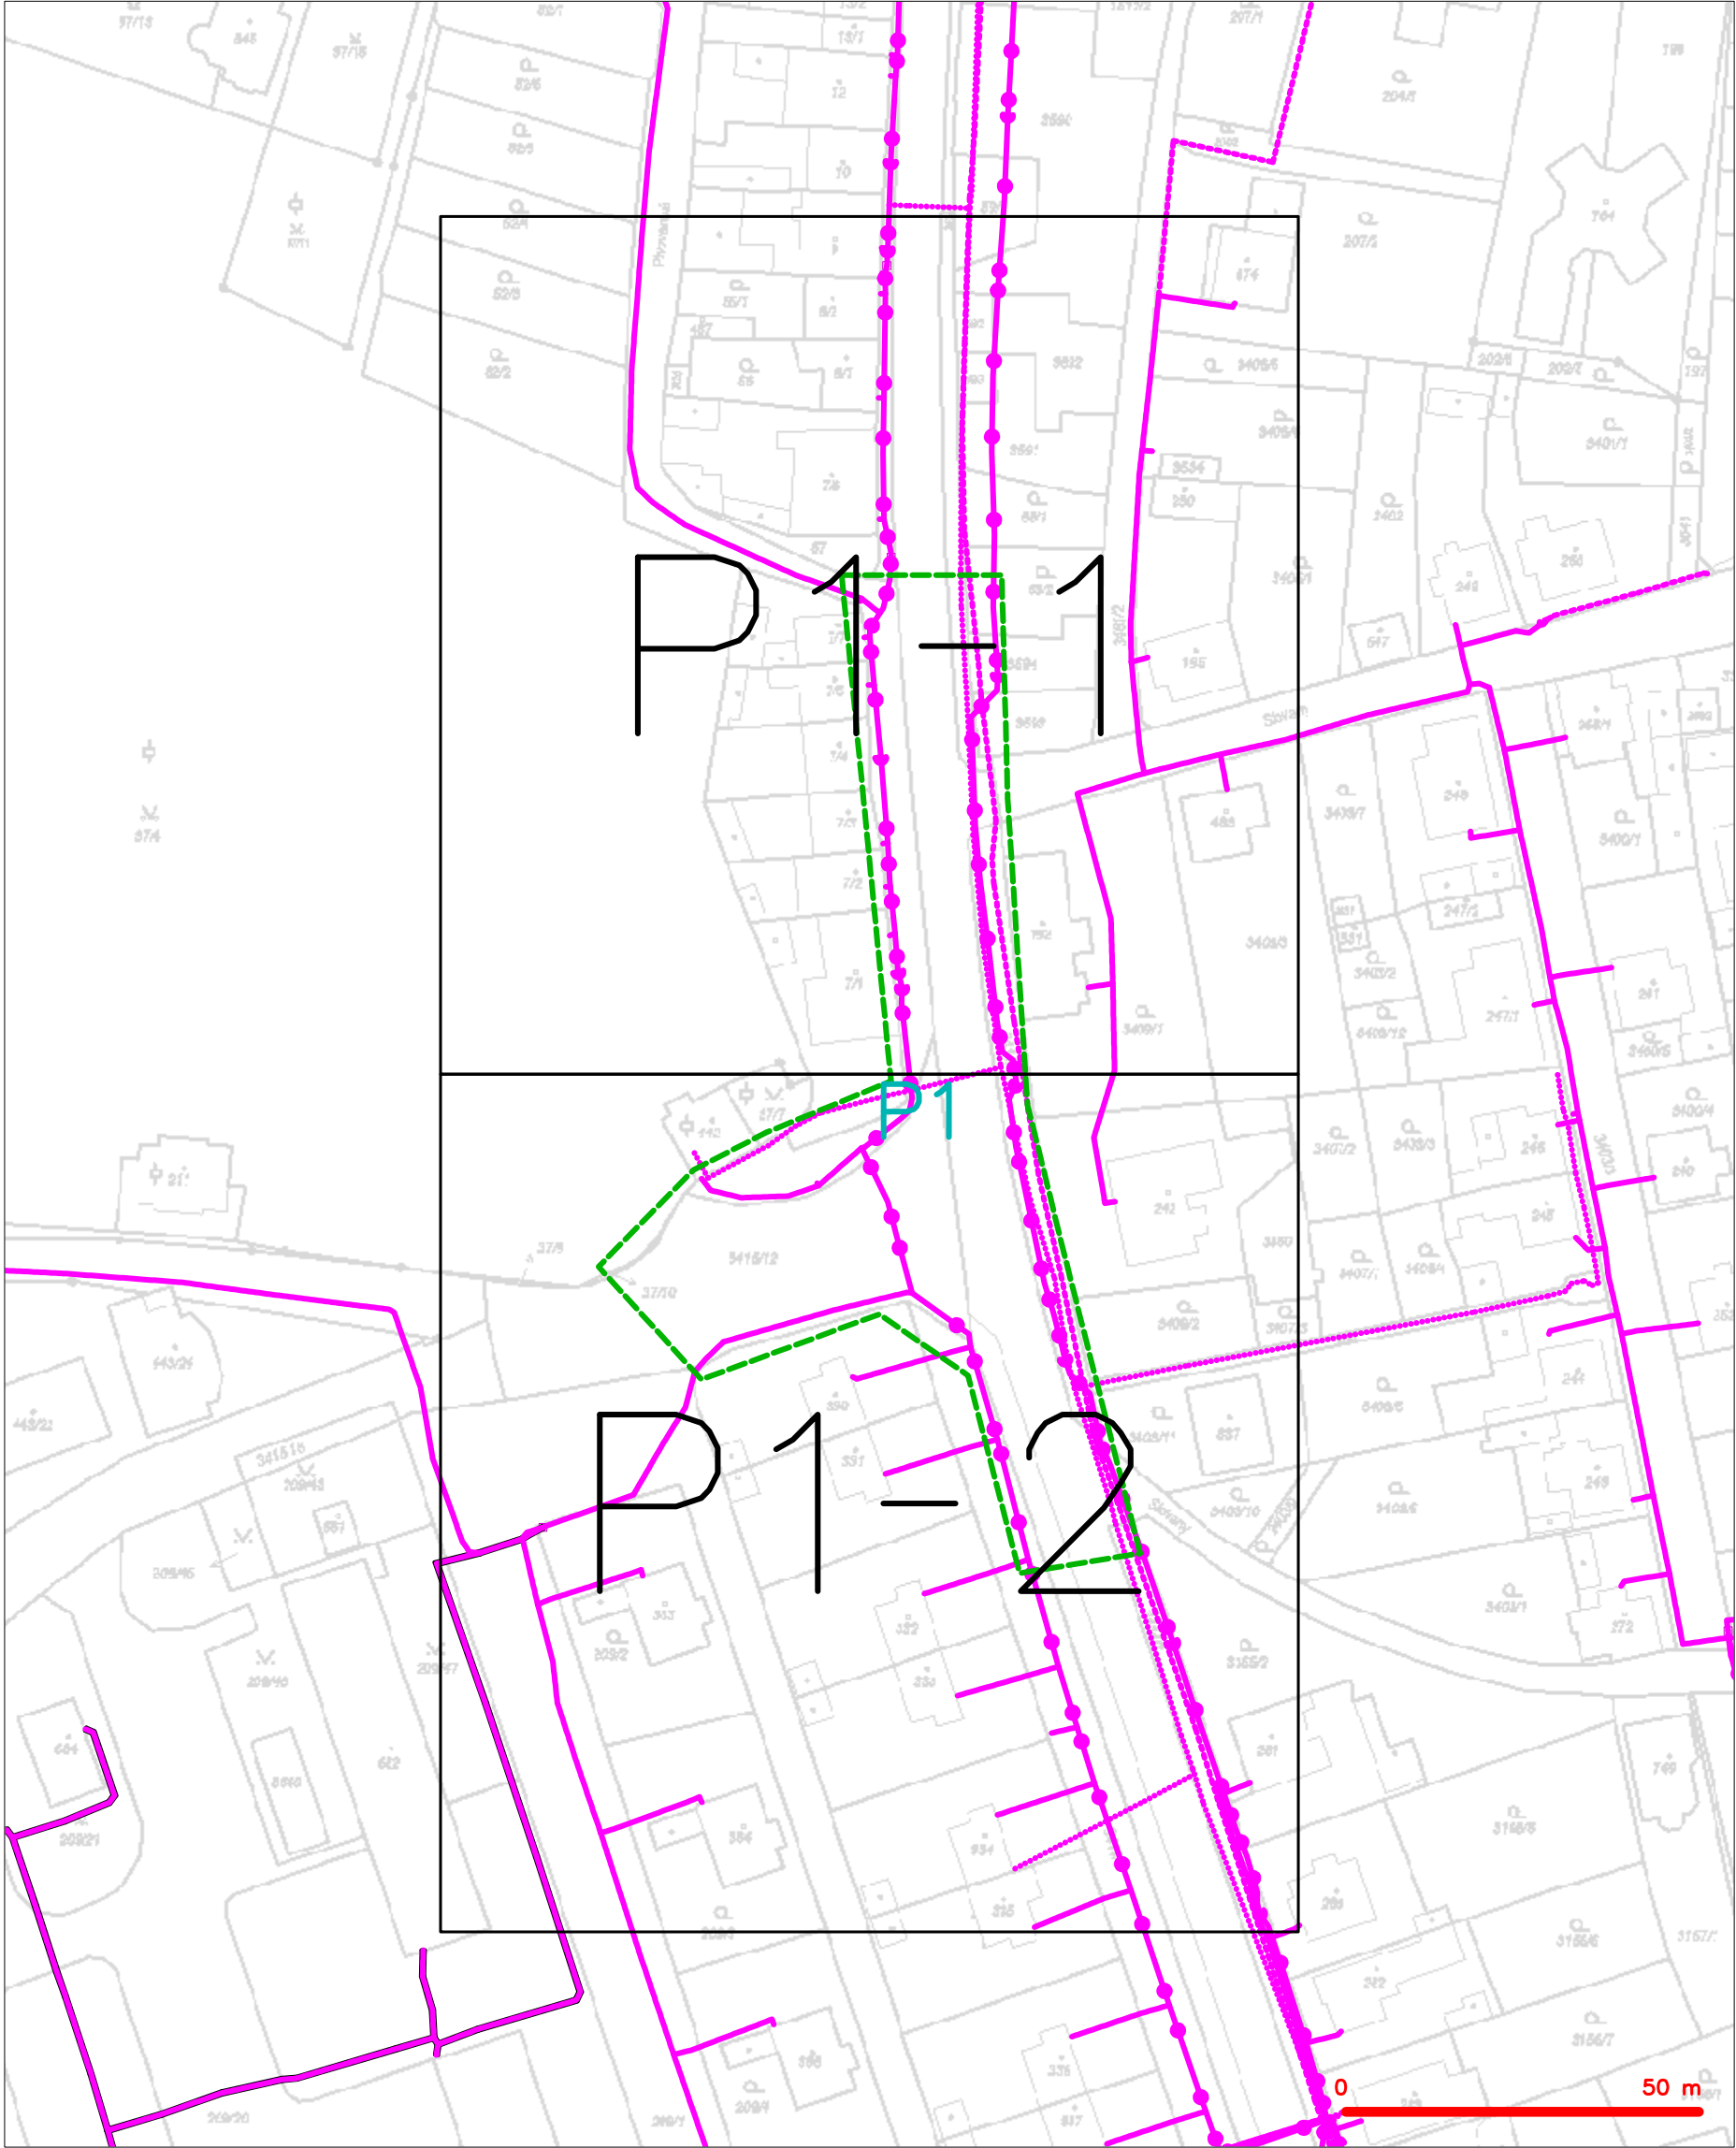

— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovazované sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

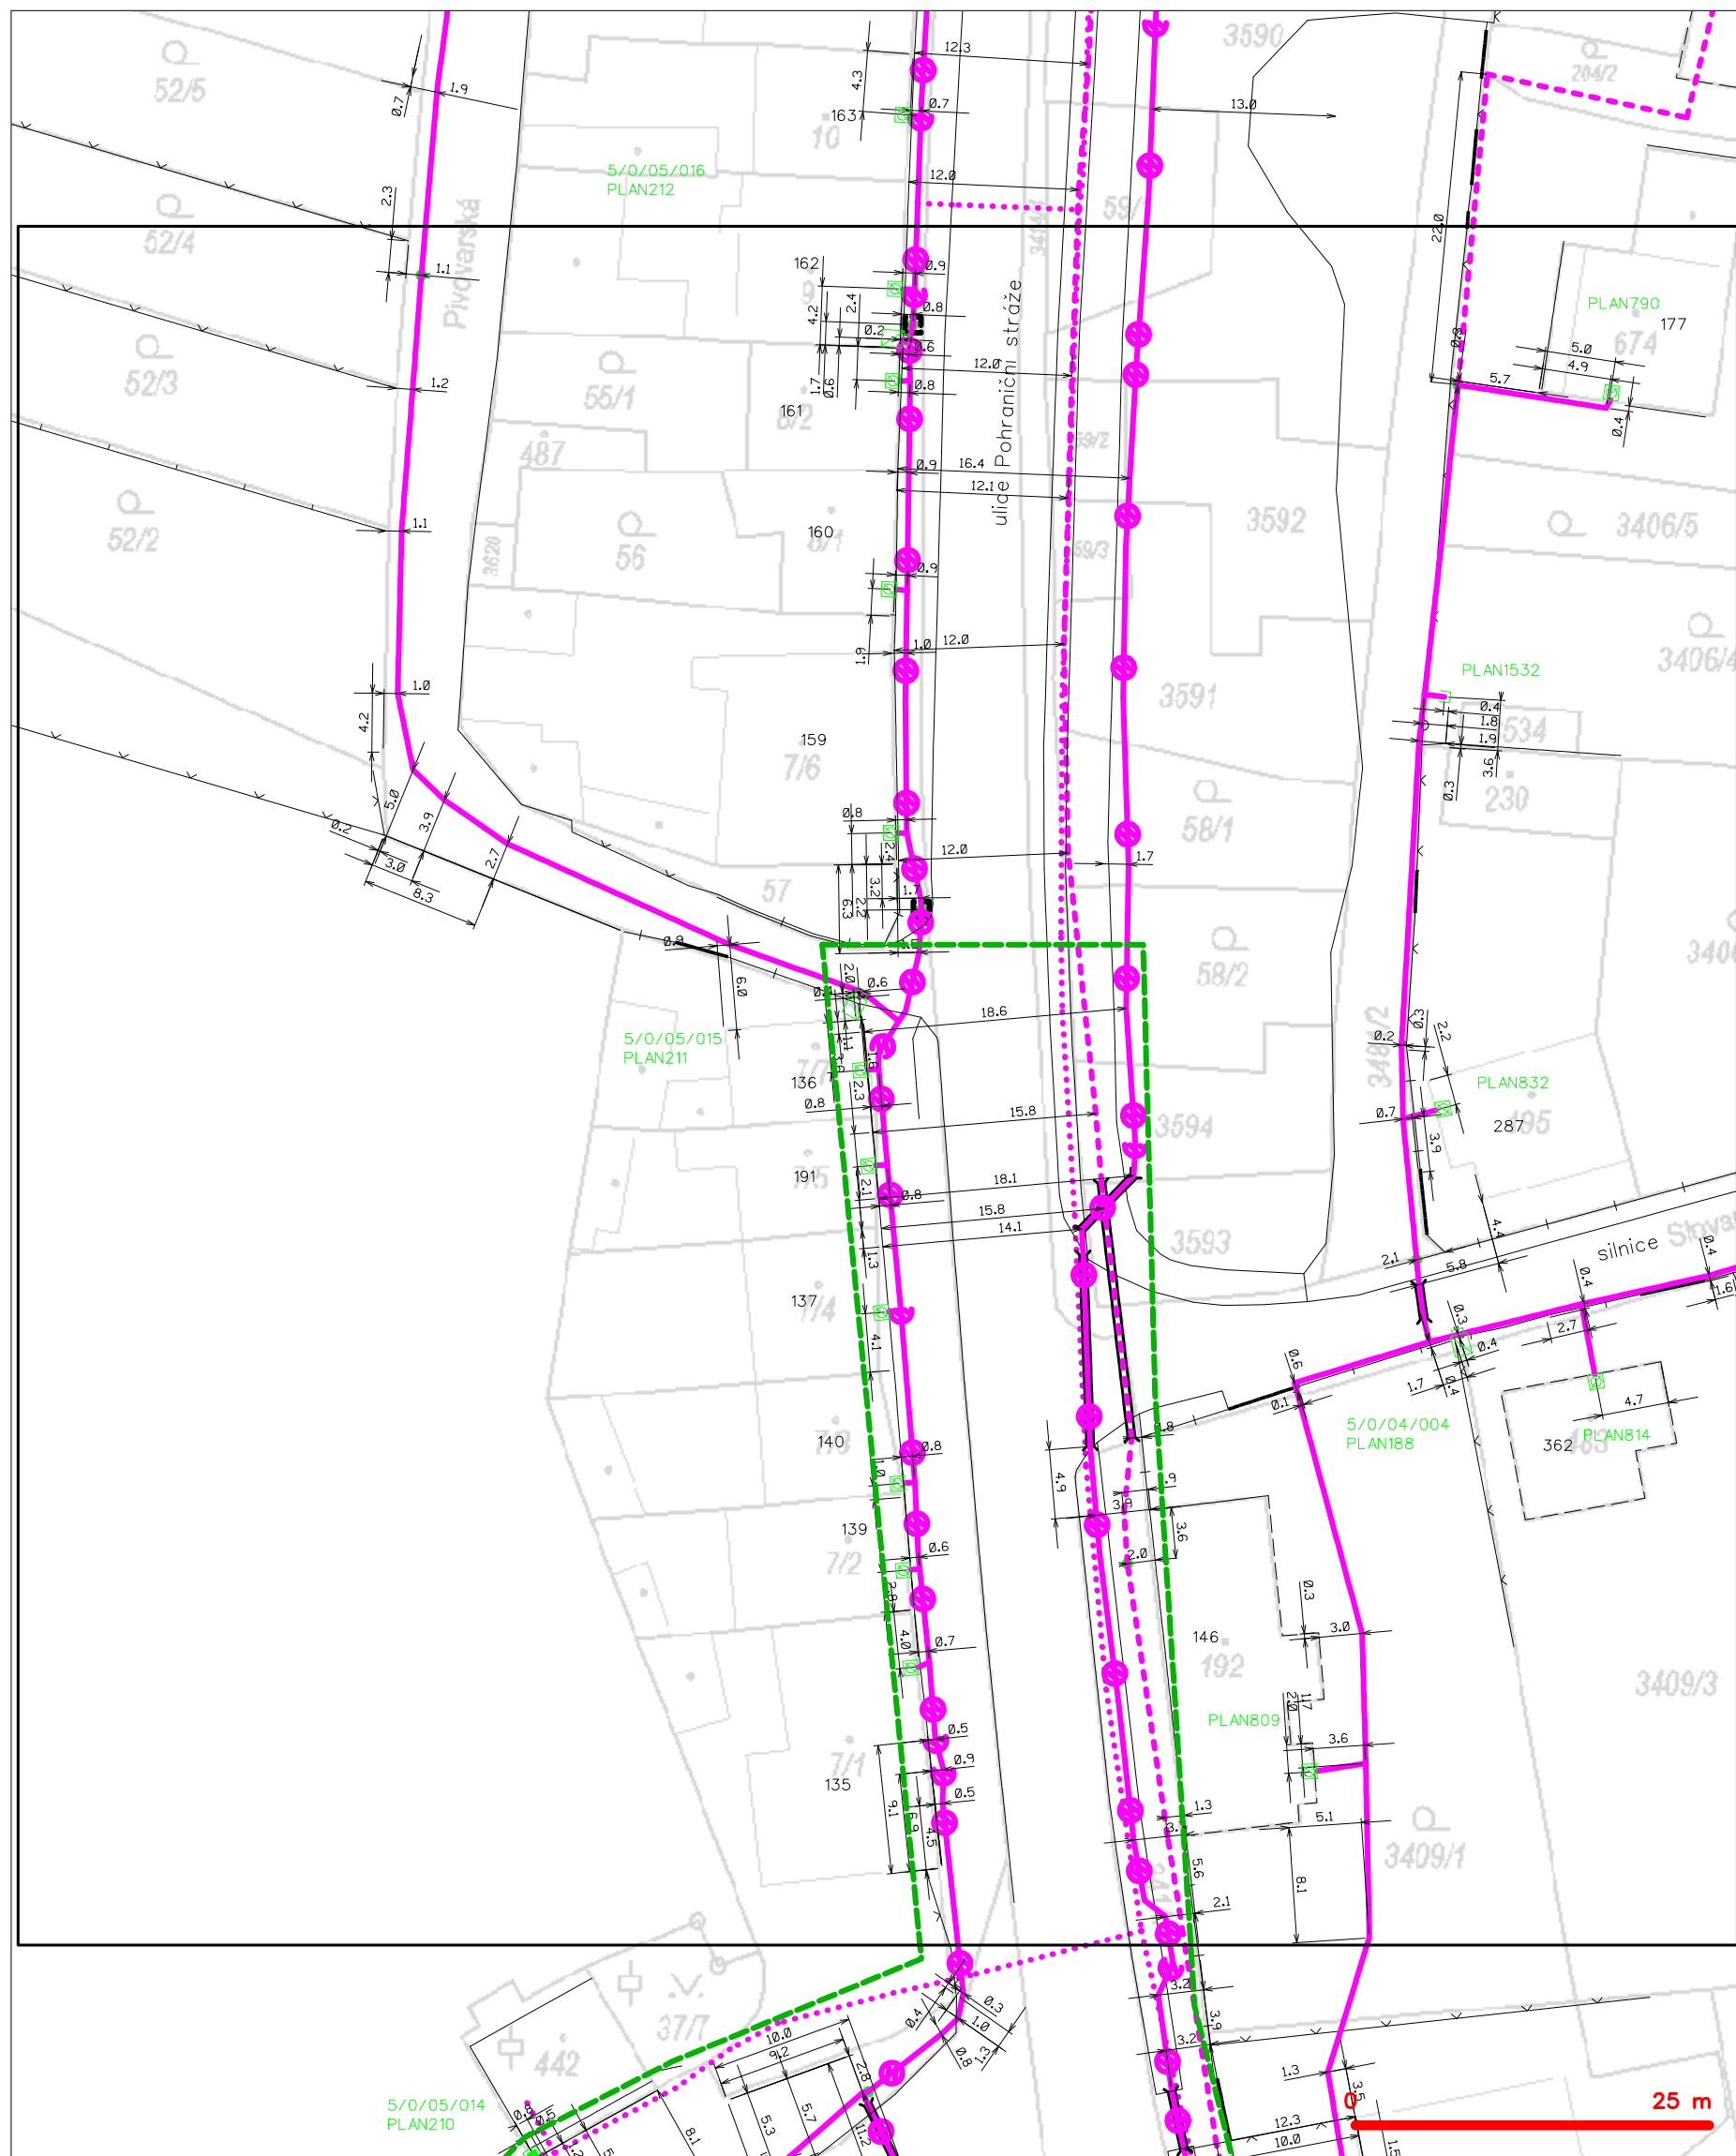

LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | nadzemní sítě |
| — | nebo souběh optického a metalického kabelu | — | neprovazované sítě |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní sítě cizí |
| — | nadzemní sítě cizí | — | sítě s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| --- | hranice zájmového území k vyjádření | --- | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| --- | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | --- | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- | zaměřený průběh metalického kabelu | --- | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| --- | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | --- | nadzemní sítě |
| --- | nebo souběh optického a metalického kabelu | --- | neprovázované sítě |
| --- | nezaměřený průběh metalického kabelu | --- | podzemní sítě cizí |
| --- | nadzemní sítě cizí | --- | sítě s NV |
- kolektor, kabelovod



S P I R A L spol. s r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101670561VYŘÍZENO DNE
21.01.2022

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Chodník podél silnice I/21 Chodová Planá, III.etapa

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101670561 ze dne 21.01.2022 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 21.07.2022 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



Platí pouze se sdělením číslo 0101670561.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

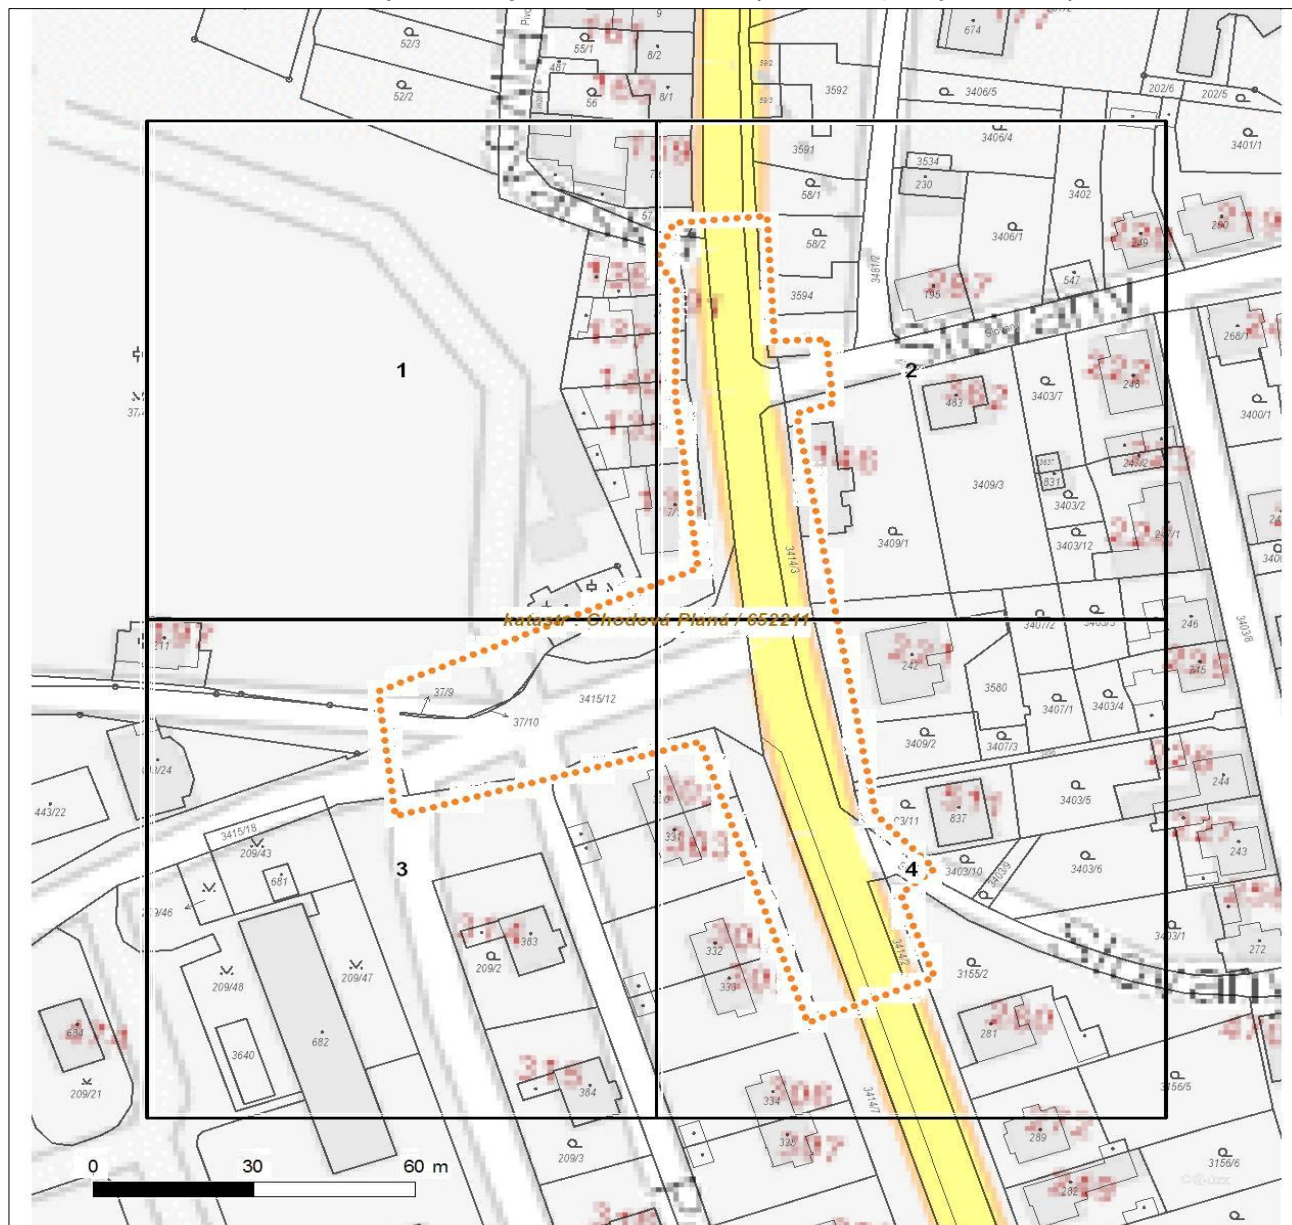

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

 Nadzemní vedení NN do 1 kV

 Podzemní vedení VN do 35 kV

 Nadzemní vedení VN do 35 kV

 Podzemní vedení VVN 110 kV

 Nadzemní vedení VVN 110 kV

 NN přívod odběratele

 Zařízení technické infrastruktury

 Cizí energetické vedení

 Zájmové území

Stanice do 52 kV - stožárová

 Stanice do 52 kV - zděná

 Transformovna (nad 52 kV)

 Probíhající investice ČEZ Distribuce

 Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

 Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

 Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

 Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

 HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

 Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

 Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

 Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

 Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV


 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



Platí pouze se sdělením číslo 0101670561.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

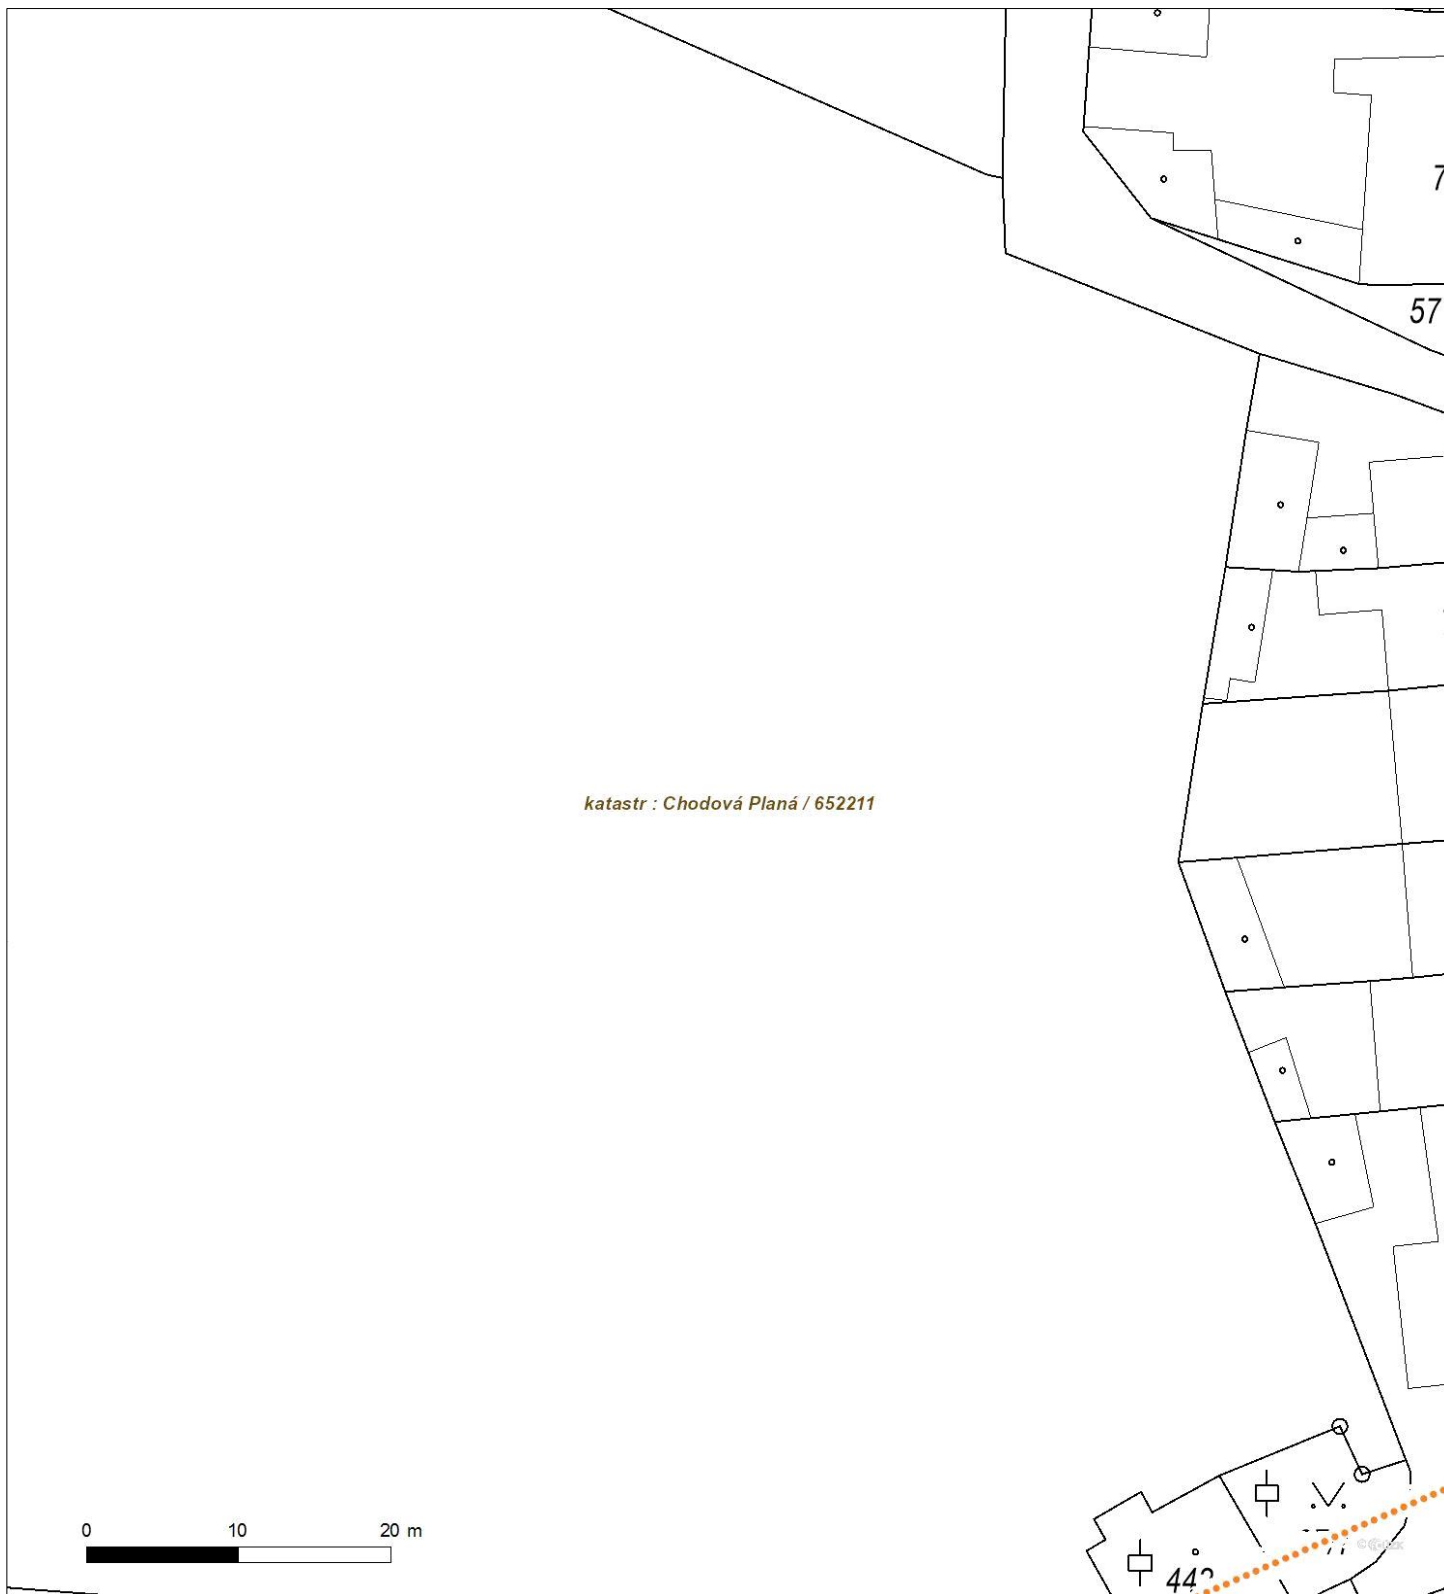


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101670561.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

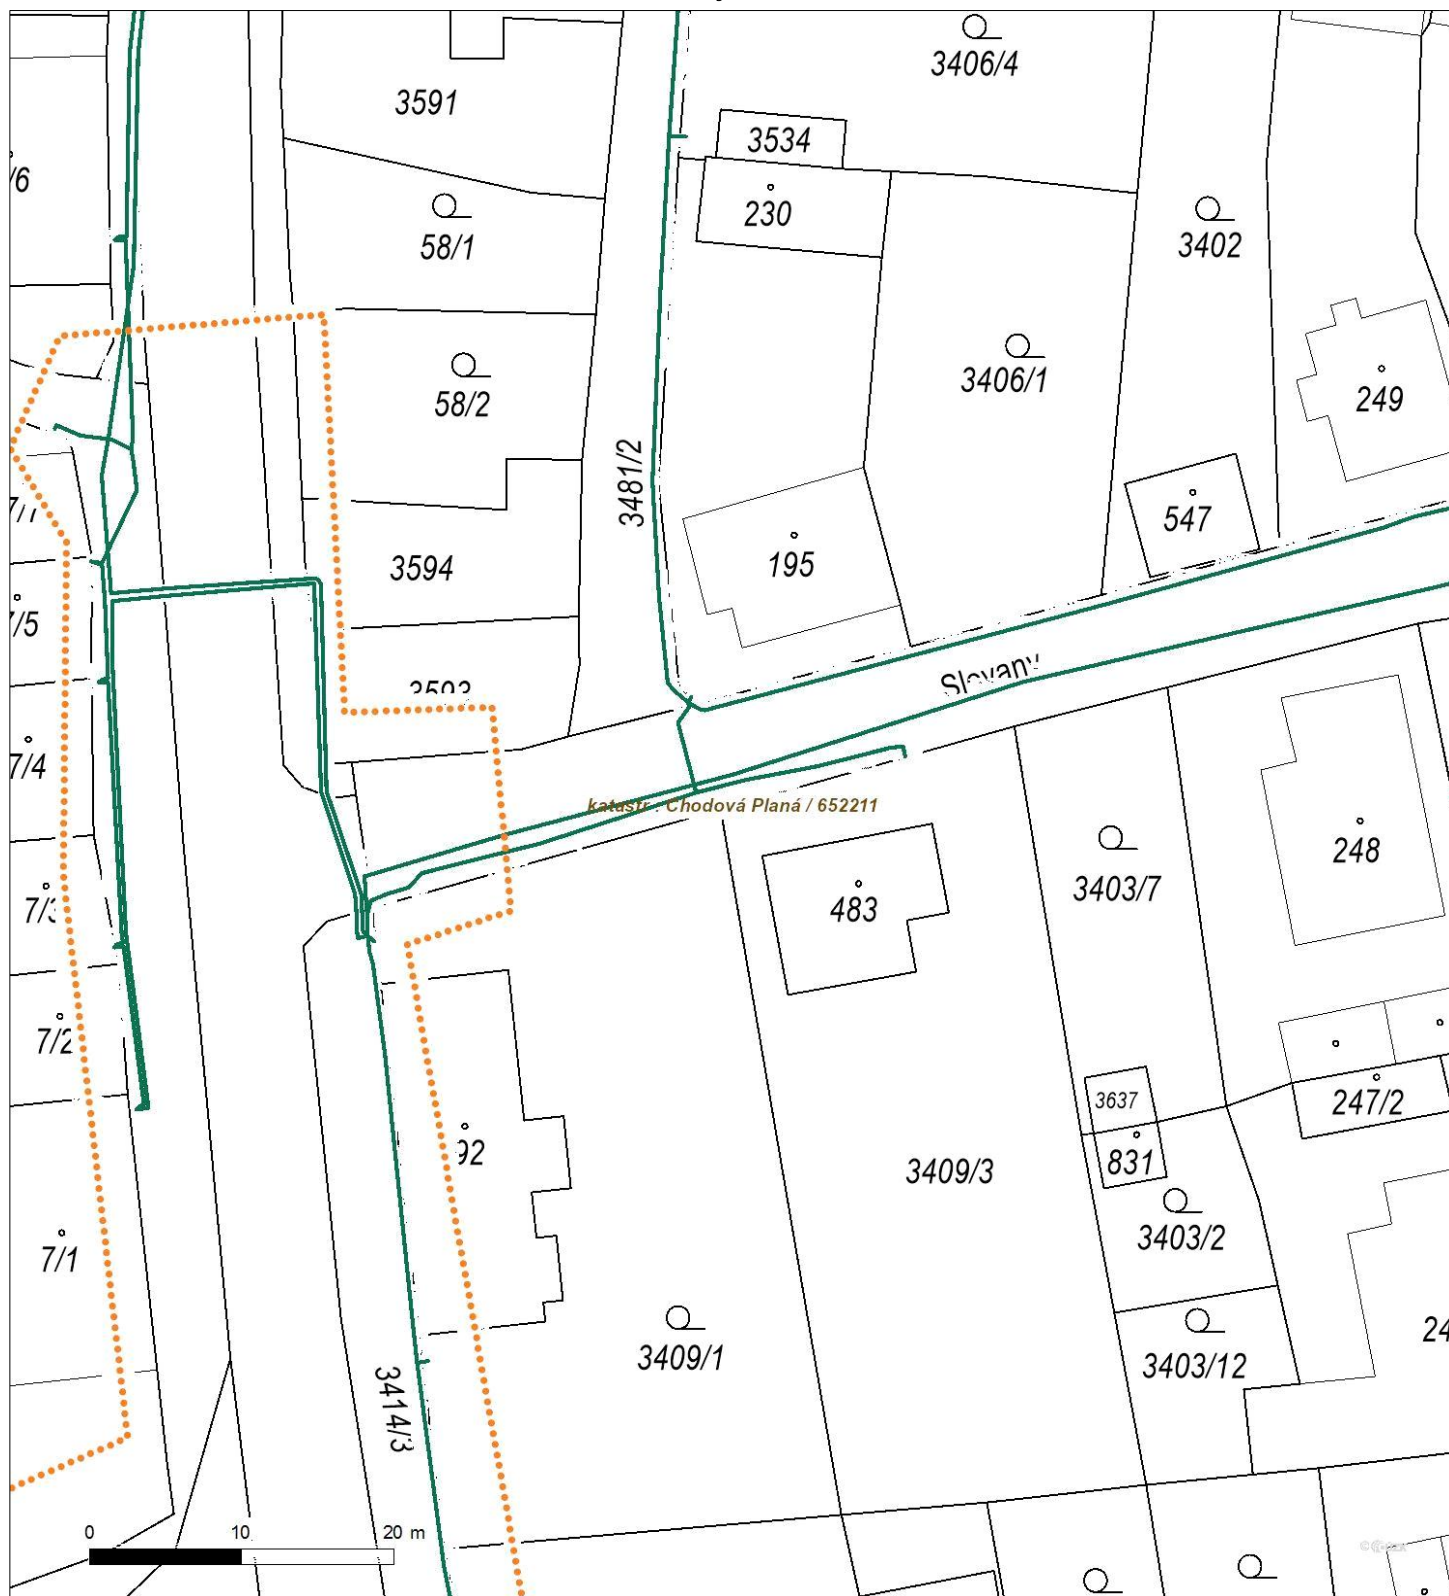


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101670561.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

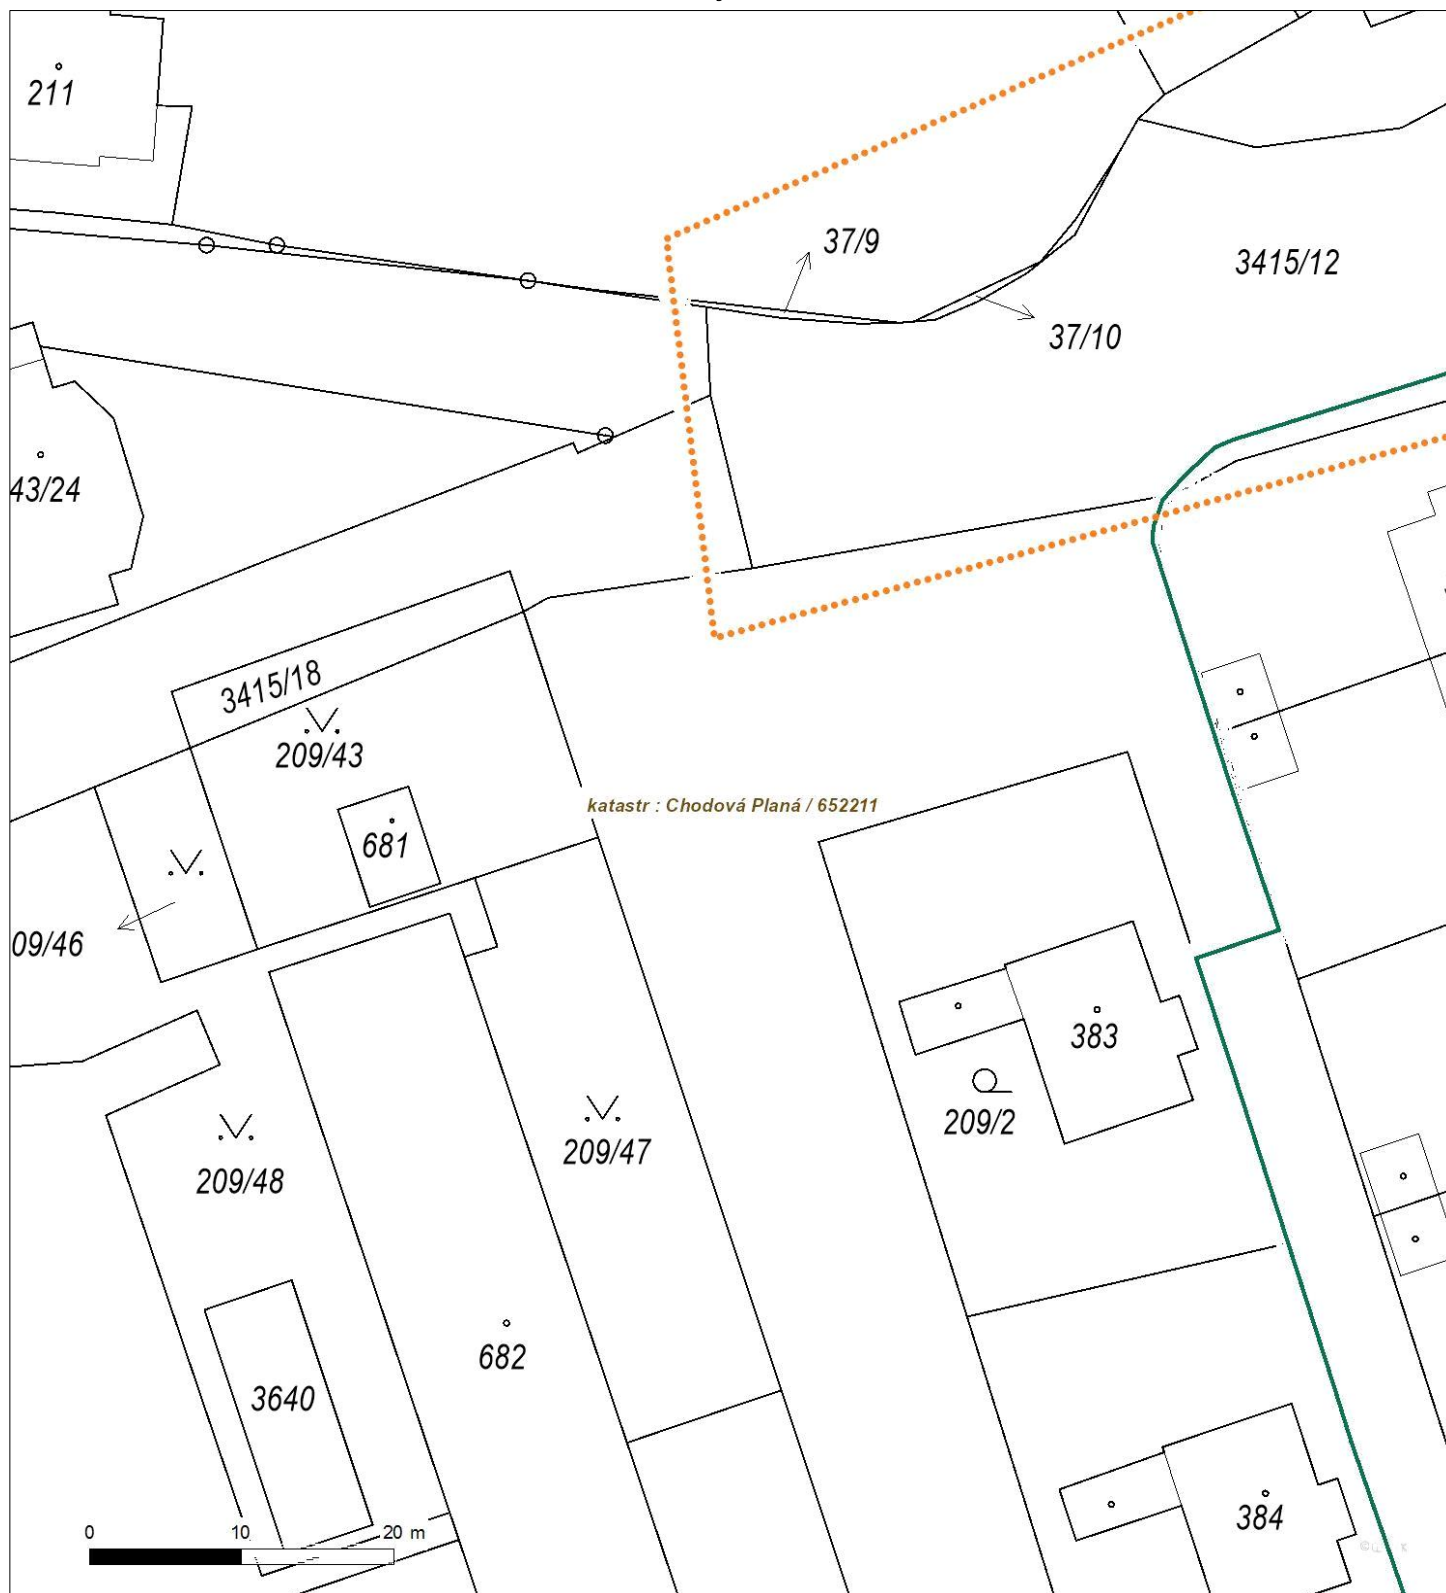

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101670561.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
348 15 PLANÁ



0000000101750917406

NAŠE ZNAČKA
001127832588

VYŘIZUJE / LINKA
Stanislav Benedikt / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 31. 8. 2022

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 23. 8. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo viz PD v katastrálním území Chodová Planá vedená pod názvem „Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - III. ETAPA“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize podzemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.

Dojde-li v rámci realizace plánované akce ke kolizi stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV např. s vjezdy (chodníkový přejezd, apod.) na předmětný pozemek, bude v místě předpokládaných vjezdů pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho případné mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení vedení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací (vjezdy), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy, ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, předmětné vedení uloženo do chráničky a normované hloubky v celé dotčené trase.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím


uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.



S pozdravem



Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.





S P I R A L spol. s r.o.

VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.

Evid. číslo žádosti: -
Evid. číslo vyjádření: 2208021
Důvod vydání vyjádření: Existence sítí
Vyjádření ke dni: 26. srpna 2022

Název akce	Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – III. Etapa
Žadatel	Ing. Pavel Kodýtek Náměstí Svobody 58, 348 15 Planá tel. 777 041 419, 777041419@seznam.cz
Stavebník	Městys Chodová Planá Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá
Zájmové území	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž zakreslení zájmového území do katastrální mapy

Ve vyznačeném zájmovém území se **nachází** podzemní vedení společnosti ČEZNET s.r.o., se kterými by mohlo dojít ke střetu. Průběh sítí je zakreslen v příloze.
Jedná se o optické vedení v chrániče HDPE 40 – modré, červené, oranžové, zelené, růžové barvy.

Toto vyjádření **není** podkladem pro Územní/Stavební řízení.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen předložit zpracovanou dokumentaci se zakreslenými sítěmi k odsouhlasení prostřednictvím formuláře na <https://www.ceznet.cz/vyjadreni-k-projektove-dokumentaci.html> .

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před započatím zemních prací nechat vytyčit průběh sítí společnosti ČEZNET s.r.o. a ohlásit započetí výkopových prací minimálně 14 dní dopředu prostřednictvím formuláře na <https://www.ceznet.cz/vytyceni.html> .

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.
V Tachově, dne 26. 8. 2022

Lucie Juránková
Pomocný projektant
lucie.jurankova@ketnet.cz
tel.: 371 431 035



- podzemní optické vedení - zaměřený průběh
- podzemní optické vedení - nezaměřený průběh
- podzemní optické vedení - plánovaná výstavba
- podzemní optické vedení - aktuálně ve výstavbě
- nadzemní optické vedení - nezaměřený průběh
- zájmové území

VOYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.

Evid. číslo žádosti: -
Evid. číslo vyjádření: 2208021 - 1
Důvod vydání vyjádření: Územní řízení / Stavební řízení
Vyjádření ke dni: 19. září 2022

Název akce	Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – III.ETAPA
Žadatel	Ing. Pavel Kodýtek cody-tec tel. 777041419, 777041419@seznam.cz
Stavebník	Městys Chodová Planá Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá
Zájmové území	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž zakreslení zájmového území do katastrální mapy

K předložené PD a návrhu technického řešení máme tyto podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před započatím zemních prací nechat vytyčit průběh sítí společnosti ČEZNET s.r.o. a ohlásit započetí výkopových prací minimálně 14 dní dopředu prostřednictvím formuláře na <https://www.ceznet.cz/vytyceni.html>.
- Před realizací zajistí investor ověření pozice a hloubky uložení sítí pomocí sond kopaných ručně.
- Pokud při výkopových pracích dojde k obnažení vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZNET s.r.o. pro kontrolu vedení před zasypáním.
- Pokud dojde ke snížení krytí na úroveň 40cm a méně, bude provedeno přeložení nebo dodatečná ochrana vedení na základě konzultace se zástupcem společnosti ČEZNET s.r.o. Náklady na úpravu vedení bude hradit investor stavby.
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet podmínky ČSN pro práci v ochranném pásmu. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m.

Za splnění výše uvedených podmínek Společnost ČEZNET s.r.o. dává **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.
V Tachově, dne 19. 9. 2022



ČEZNET s.r.o., P.O. BOX 5, 347 01 Tachov
tel.: +420 605 265 713 / e-mail: info@tanet.cz
IČ: 26 37 81 91 / DIČ: CZ26 37 81 91
obchodní oddělení

Lucie Juránková
Pomocný projektant
lucie.jurankova@tanet.cz
tel.: 371 431 035



S P I R A L spol. s r.o.



ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY

ČLEN ČEZ ESCO

IDG Design s.r.o.

Sokolovská č.p. 409/31

Cheb - Háje

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
21.01.2022	10084/ES/22	Ing. Martin Žaloudík / +420724428921	Ostrava / 21.01.2022

Sdělení k existenci sítí – technická infrastruktura společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Název akce: Chodník podél silnice I/21 Chodová Planá, III.etapa (Vyjádření k existenci sítí - Stavba infrastruktury)
(k.ú. Chodová Planá)

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost o sdělení existence sítí – technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Ve Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází nebo ochranným pásmem nezasahují sítě** v našem majetku a stavba tak nebude mít vliv na naší společnost.

Platnost našeho vyjádření je jeden rok ode dne vystavení.

S pozdravem

Ing. Martin Žaloudík
specialista správy majetku – správce GIS




ČEZ, Energetické služby, s.r.o.

sídlo: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice | tel.: 596 903 401, 596 903 501

www.cez.cz/cezes | www.cezesco.cz | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721

zasílací adresa: ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291

SKUPINA ČEZ

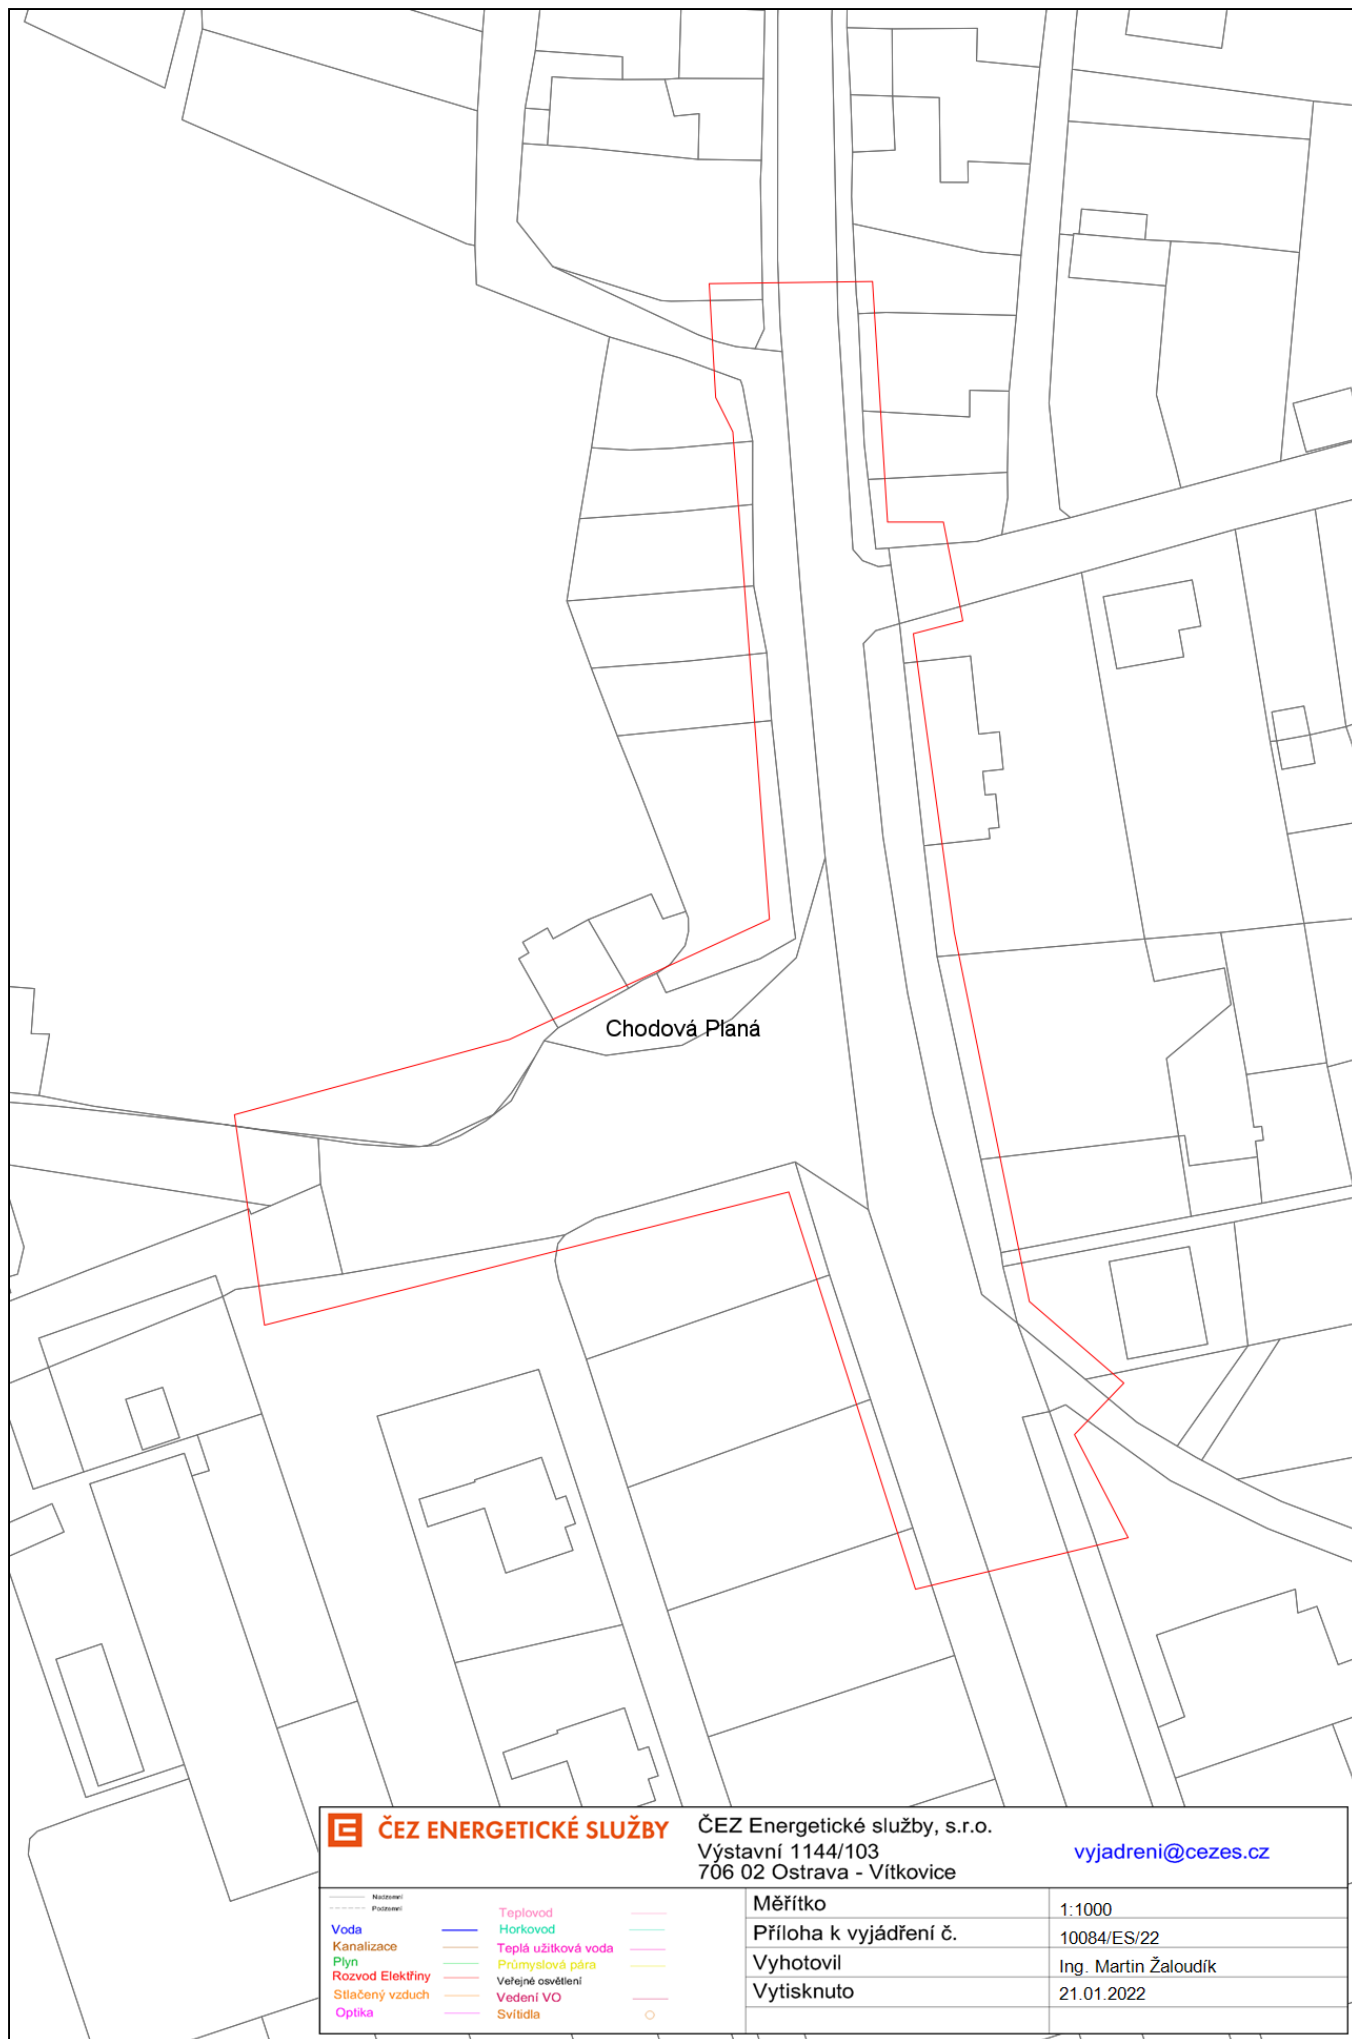

Chodová Planá

 ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY		ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103 706 02 Ostrava - Vítkovice		vyjadreni@cezes.cz	
Název: Průběh:		Měřítko		1:1000	
Voda		Teplota		Příloha k vyjádření č.	
Kanalizace		Horkovoda		10084/ES/22	
Plyn		Teplá užitková voda		Vyhotovil	
Rozvod Elektriny		Průmyslová pára		Ing. Martin Žaloudík	
Síťárení vzduch		Veřejné osvětlení		Vytisknuto	
Optika		Vedení VO		21.01.2022	
		Svítidla			



Městys Chodová Planá - kolizní vyjádření k IS

V zájmovém území žadatele se **nacházejí stožáry + podzemní vedení veřejného osvětlení** v majetku městyse Chodová Planá. Před zahájením zemních prací je nutné trasu kabelu VO vytýčit!

02-02-2022

Orientační průběh podzemního vedení VO

Platnost vyjádření:

1 rok od vystavení

Číslo vyjádření:

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

Přehled dotčených katastrálních území a parcel

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
652211	Chodová Planá	7/1
652211	Chodová Planá	7/2
652211	Chodová Planá	7/3
652211	Chodová Planá	7/4
652211	Chodová Planá	7/5
652211	Chodová Planá	7/6
652211	Chodová Planá	7/7
652211	Chodová Planá	192
652211	Chodová Planá	242
652211	Chodová Planá	330
652211	Chodová Planá	331
652211	Chodová Planá	332
652211	Chodová Planá	333
652211	Chodová Planá	442
652211	Chodová Planá	37/4
652211	Chodová Planá	37/7
652211	Chodová Planá	37/9
652211	Chodová Planá	37/10
652211	Chodová Planá	54/5
652211	Chodová Planá	57
652211	Chodová Planá	58/1
652211	Chodová Planá	58/2
652211	Chodová Planá	209/1
652211	Chodová Planá	3155/2
652211	Chodová Planá	3409/1
652211	Chodová Planá	3409/2
652211	Chodová Planá	3413/4
652211	Chodová Planá	3414/1
652211	Chodová Planá	3414/2
652211	Chodová Planá	3414/3
652211	Chodová Planá	3414/4
652211	Chodová Planá	3414/7
652211	Chodová Planá	3415/1
652211	Chodová Planá	3415/12
652211	Chodová Planá	3481/1
652211	Chodová Planá	3481/3
652211	Chodová Planá	3496
652211	Chodová Planá	3523
652211	Chodová Planá	3403/10
652211	Chodová Planá	3403/11
652211	Chodová Planá	3593
652211	Chodová Planá	3594
652211	Chodová Planá	3522/1



naše značka
5002675793
vyřizuje
Jana Duchková
datum
15.09.2022

Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
34815 Planá

Věc:
CHODNÍK PODÉL SILNICE I/21 - CHODOVÁ PLANÁ - III. ETAPA

K.ú. - p.č.: Chodová Planá

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovody OCEL
STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zakres (poskytnutý zakres sítí je pouze ORIENTAČNÍ).

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Případná sanace aktivní zóny zemní pláň NEBUDE PROVÁDĚNA na stávajícím plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách (dále jen PZ) ani v ochranném pásmu tohoto zařízení (dle předložené PD).

S výše uvedenou stavbou souhlasíme pouze za podmínky, že sanace aktivní zóny zemní pláň NEBUDE PROVÁDĚNA na stávajícím PZ ani v ochranném pásmu tohoto zařízení.

- K plynovému zařízení umístit těleso chodníků(povrchů) v souladu s ČSN 73 6005, tab. B.1.
- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího PZ.
- požadujeme chránit PZ před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- PZ nesmí zůstat obnaženo, mimo aktivně prováděné práce v jeho blízkosti
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005 (min. krytí) a maximální krytí 1,5m, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Po odtěžení stávající konstrukce bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci-povrch).

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábrdovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Nové uliční vpusti a vpusti liniových žlabů musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

- požadujeme dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm mezi povrchy PZ a betonovým základem liniových žlabů .

- křížení a souběh inženýrských sítí, včetně chráničů inženýrských sítí, s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Úhel křížení PZ s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu dešťového kanalizačního potrubí/drenáže s PZ bude min. 1000 mm.
- Ke křížení dešťového kanalizačního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Drenáž NEBUDE KŘÍŽIT stávající PZ, dle předložené situace
- Kanalizace bude uložena pod PZ.

VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PRVKY (OBJEKTY), ČERPACÍ JÍMKY, VÝSTUPNÍ OBJEKTY, HORSKÉ VPUSTI, SORPČNÍ VPUSTI, VÝUSTNÍ OBJEKTY, VSAKOVACÍ TUNELY, ČOV, ČERPACÍ STANICE, ČERPACÍ ŠACHTY, PŘEČERPÁVACÍ STANICE, SBĚRNÉ STUDNY, VSAKOVACÍ JÁMY, ARMATURNÍ ŠACHTY, USAZOVACÍ ŠACHTY, AKUMULAČNÍ BOXY, RETENČNÍ NÁDRŽE, VSAKOVACÍ OBJEKTY, ORL, VSAKOVACÍ RÝHY apod. MUSÍ BÝT VZDÁLENY OD OBRYSU STÁVAJÍCÍHO PZ min. 1 m, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Všechny osvětlovací body, včetně základů, patek, kotvení, apod., budou umístěny od PZ v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynového potrubí, měřeno kolmo na obrys plynového potrubí.

Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

- nejmenší svislá vzdálenost při křížení zemních (silových) kabelů, včetně chráničů zemních (silových) kabelů, s STL PZ bude min. 100 mm – silový kabel do 1kV, 200mm – silový kabel do 10kV, 35kV, 700mm – silový kabel do 220kV, za předpokladu umístění kabelů do chráničů dle ČSN 73 6005
- nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu zemních (silových) kabelů, včetně chráničů zemních (silových) kabelů, s STL PZ bude min. 600 mm

POŽADUJEME PŘI KŘÍŽENÍ ZEMNÍCH KABELŮ S PZ UMÍSTĚNÍ TĚCHTO KABELŮ DO CHRÁNIČEK PŘESAHOJÍCÍ PZ NA KAŽDOU STRANU O 1 000mm.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.
- páska uzemnění bude uložena 0,1m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na PZ

- Ke křížení chráničů sdělovacích (optických/metelických) kabelů/trubek HDPE s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 100 mm.

- K souběhu chráničů sdělovacích (optických/metelických) kabelů/trubek HDPE s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 400 mm.

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- V ochranném pásmu PZ nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, základy přístřešků, stožárů, sloupů, informačních tabulí, opěrných zdí, sloupků, kamenných stupňů, staveb, budov, propustů, mobiliáře, oplocení, zábradlí, svodidel, schodů, palisád atd. (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu PZ min. 1 metr (musí být respektováno ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb).

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) PZ, které činí 1 m na každou stranu od obrysu PZ.

- Zemní, stavební práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny s maximální opatrností, nesmí dojít k poškození PZ.

- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz PZ.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení,



ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uveďte žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002675793 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jana Duchková
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
JANA.DUCHKOVA@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zářez plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002675793 ze dne 15.09.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městyš Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá, K.ú.: Chodová Planá.

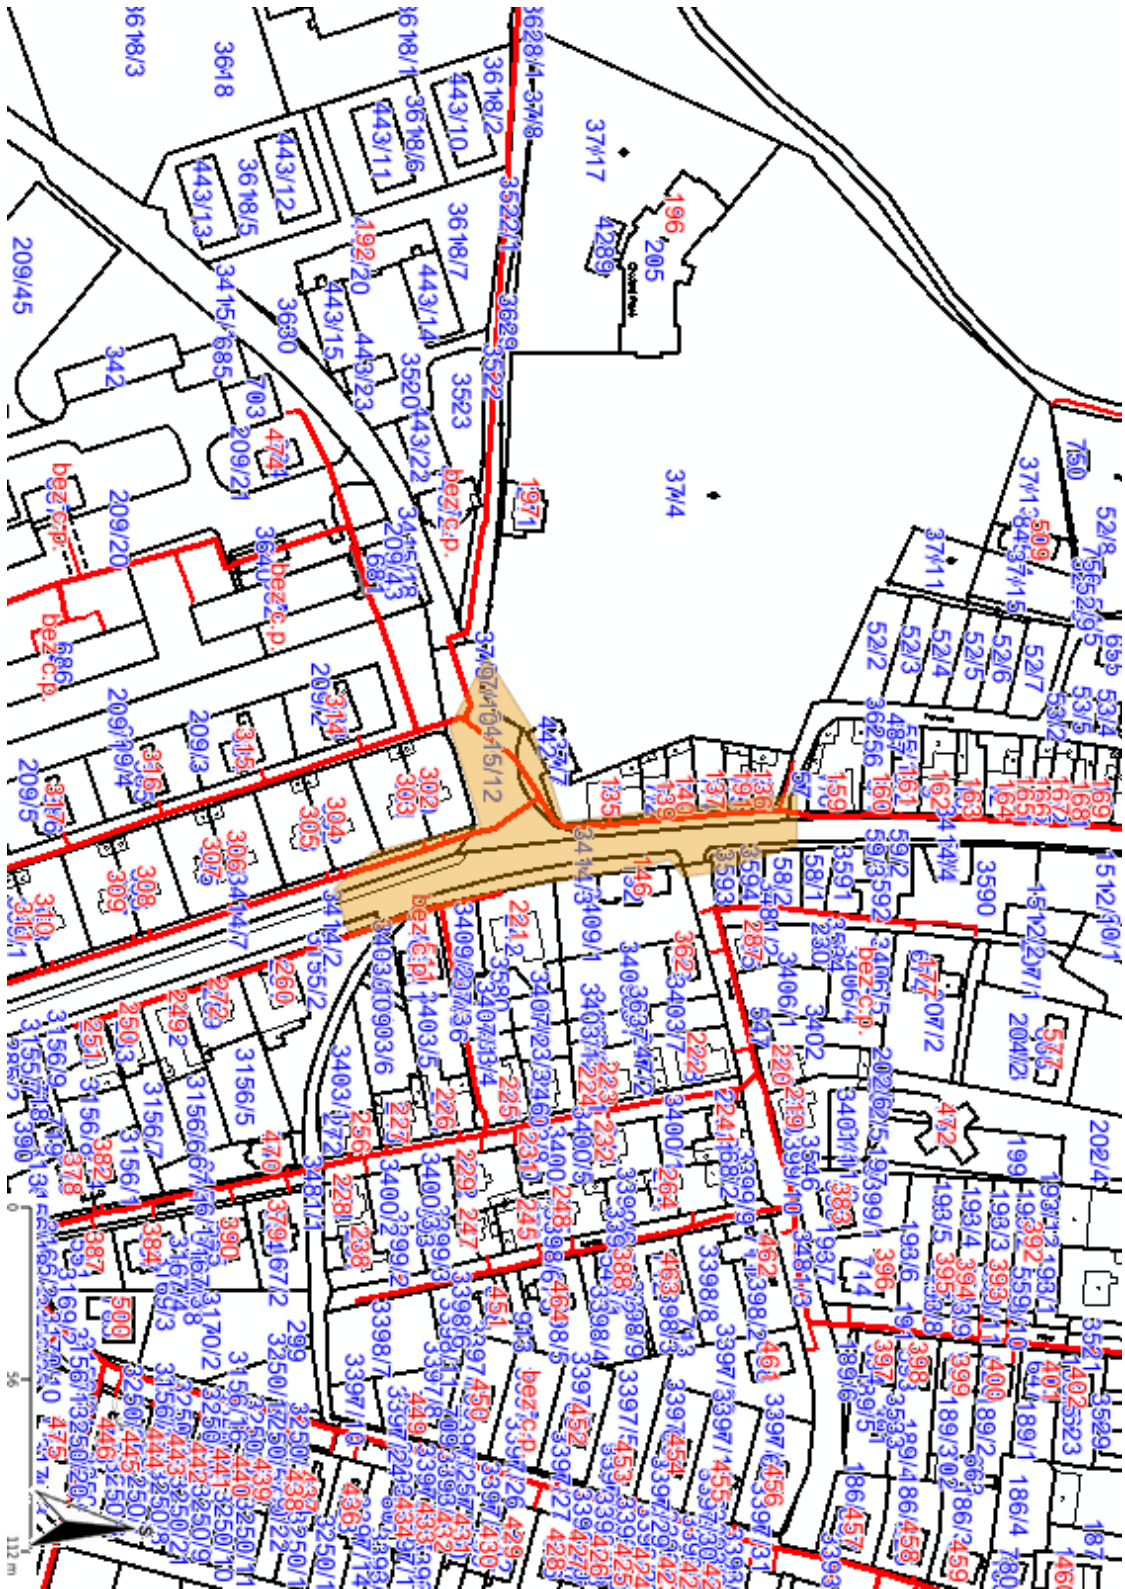

Legenda:

	linie
	plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrořipolka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zázkes plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002675793 ze dne 15.09.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá. K.ú.: Chodová Planá.




Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, nevedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrořípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/
	technologie (linie/ bod/plocha)



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá. K.ú.: Chodová Planá.

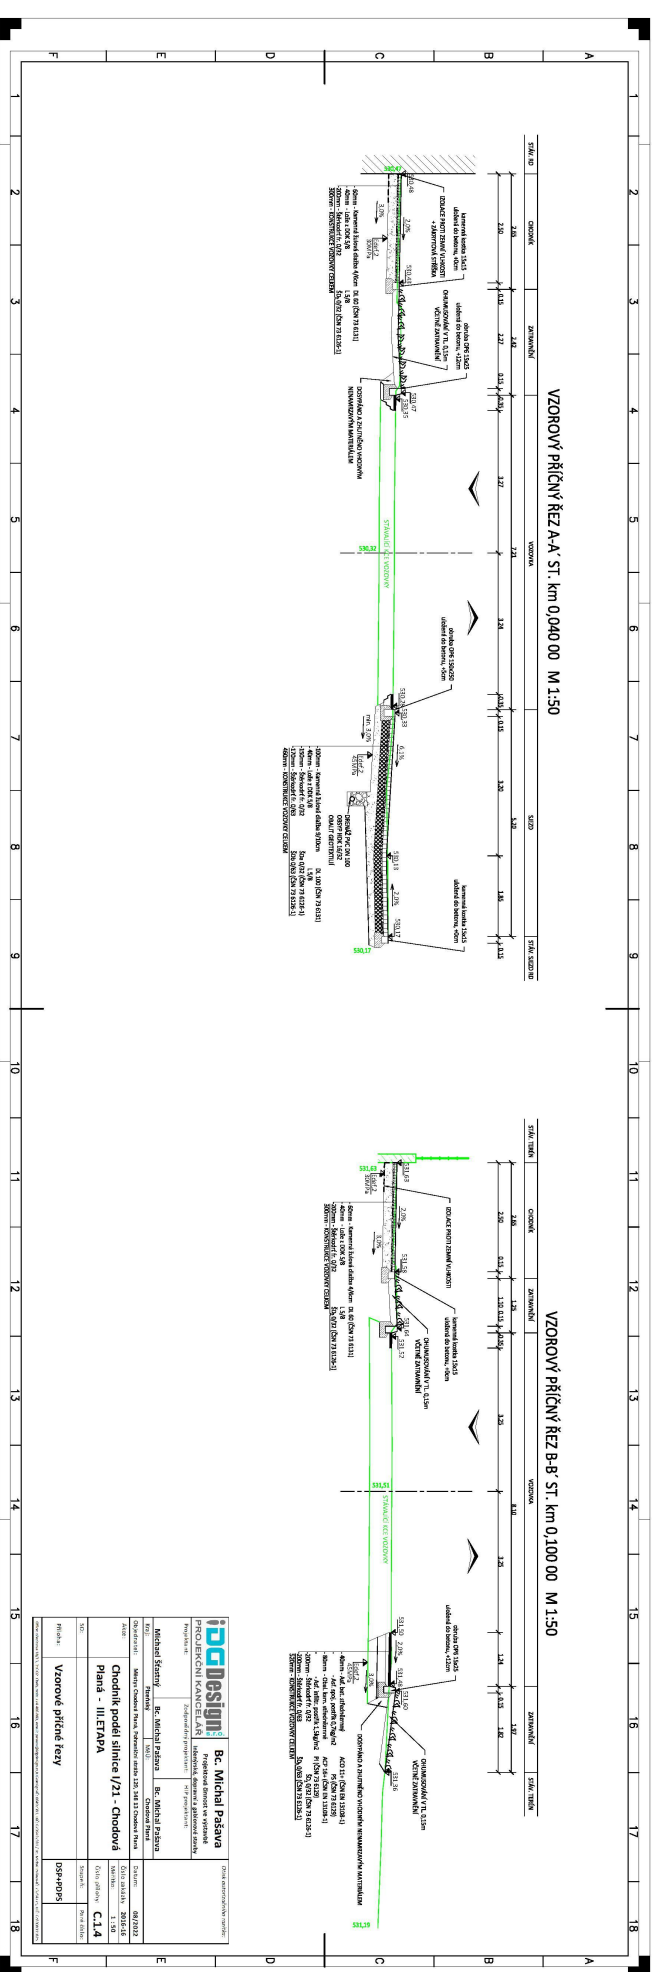

Zákres sítí

Město/katastr : Chodová Planá
Čtvrť/Ulice : Pohraniční stráž
č.p./p.p.č. :

Číslo jednací : 01/280122
Č.j. v knize : 729/22/02/Z

Za účelem : chodník podél I/21, III. etapa

Žadatel : IDG Design s.r.o.

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : Stříbro, Josef Nováček, 602457269, jnovacek@vodakva.cz

Provoz kanalizací : Stříbro, Ing. Miroslav Heřman, 606621313, mherman@vodakva.cz

Zakreslil : Petr Hufeisl (602182341, phufeisl@vodakva.cz)

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě Vodakvy požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Stávající poklopy vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy budou upraveny na novou niveletu terénu.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.
CO : vlastní,

Datum : 28.01.2022


Podpis :

 **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Vodovodní a kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 18.1.2022 Podpis: 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí

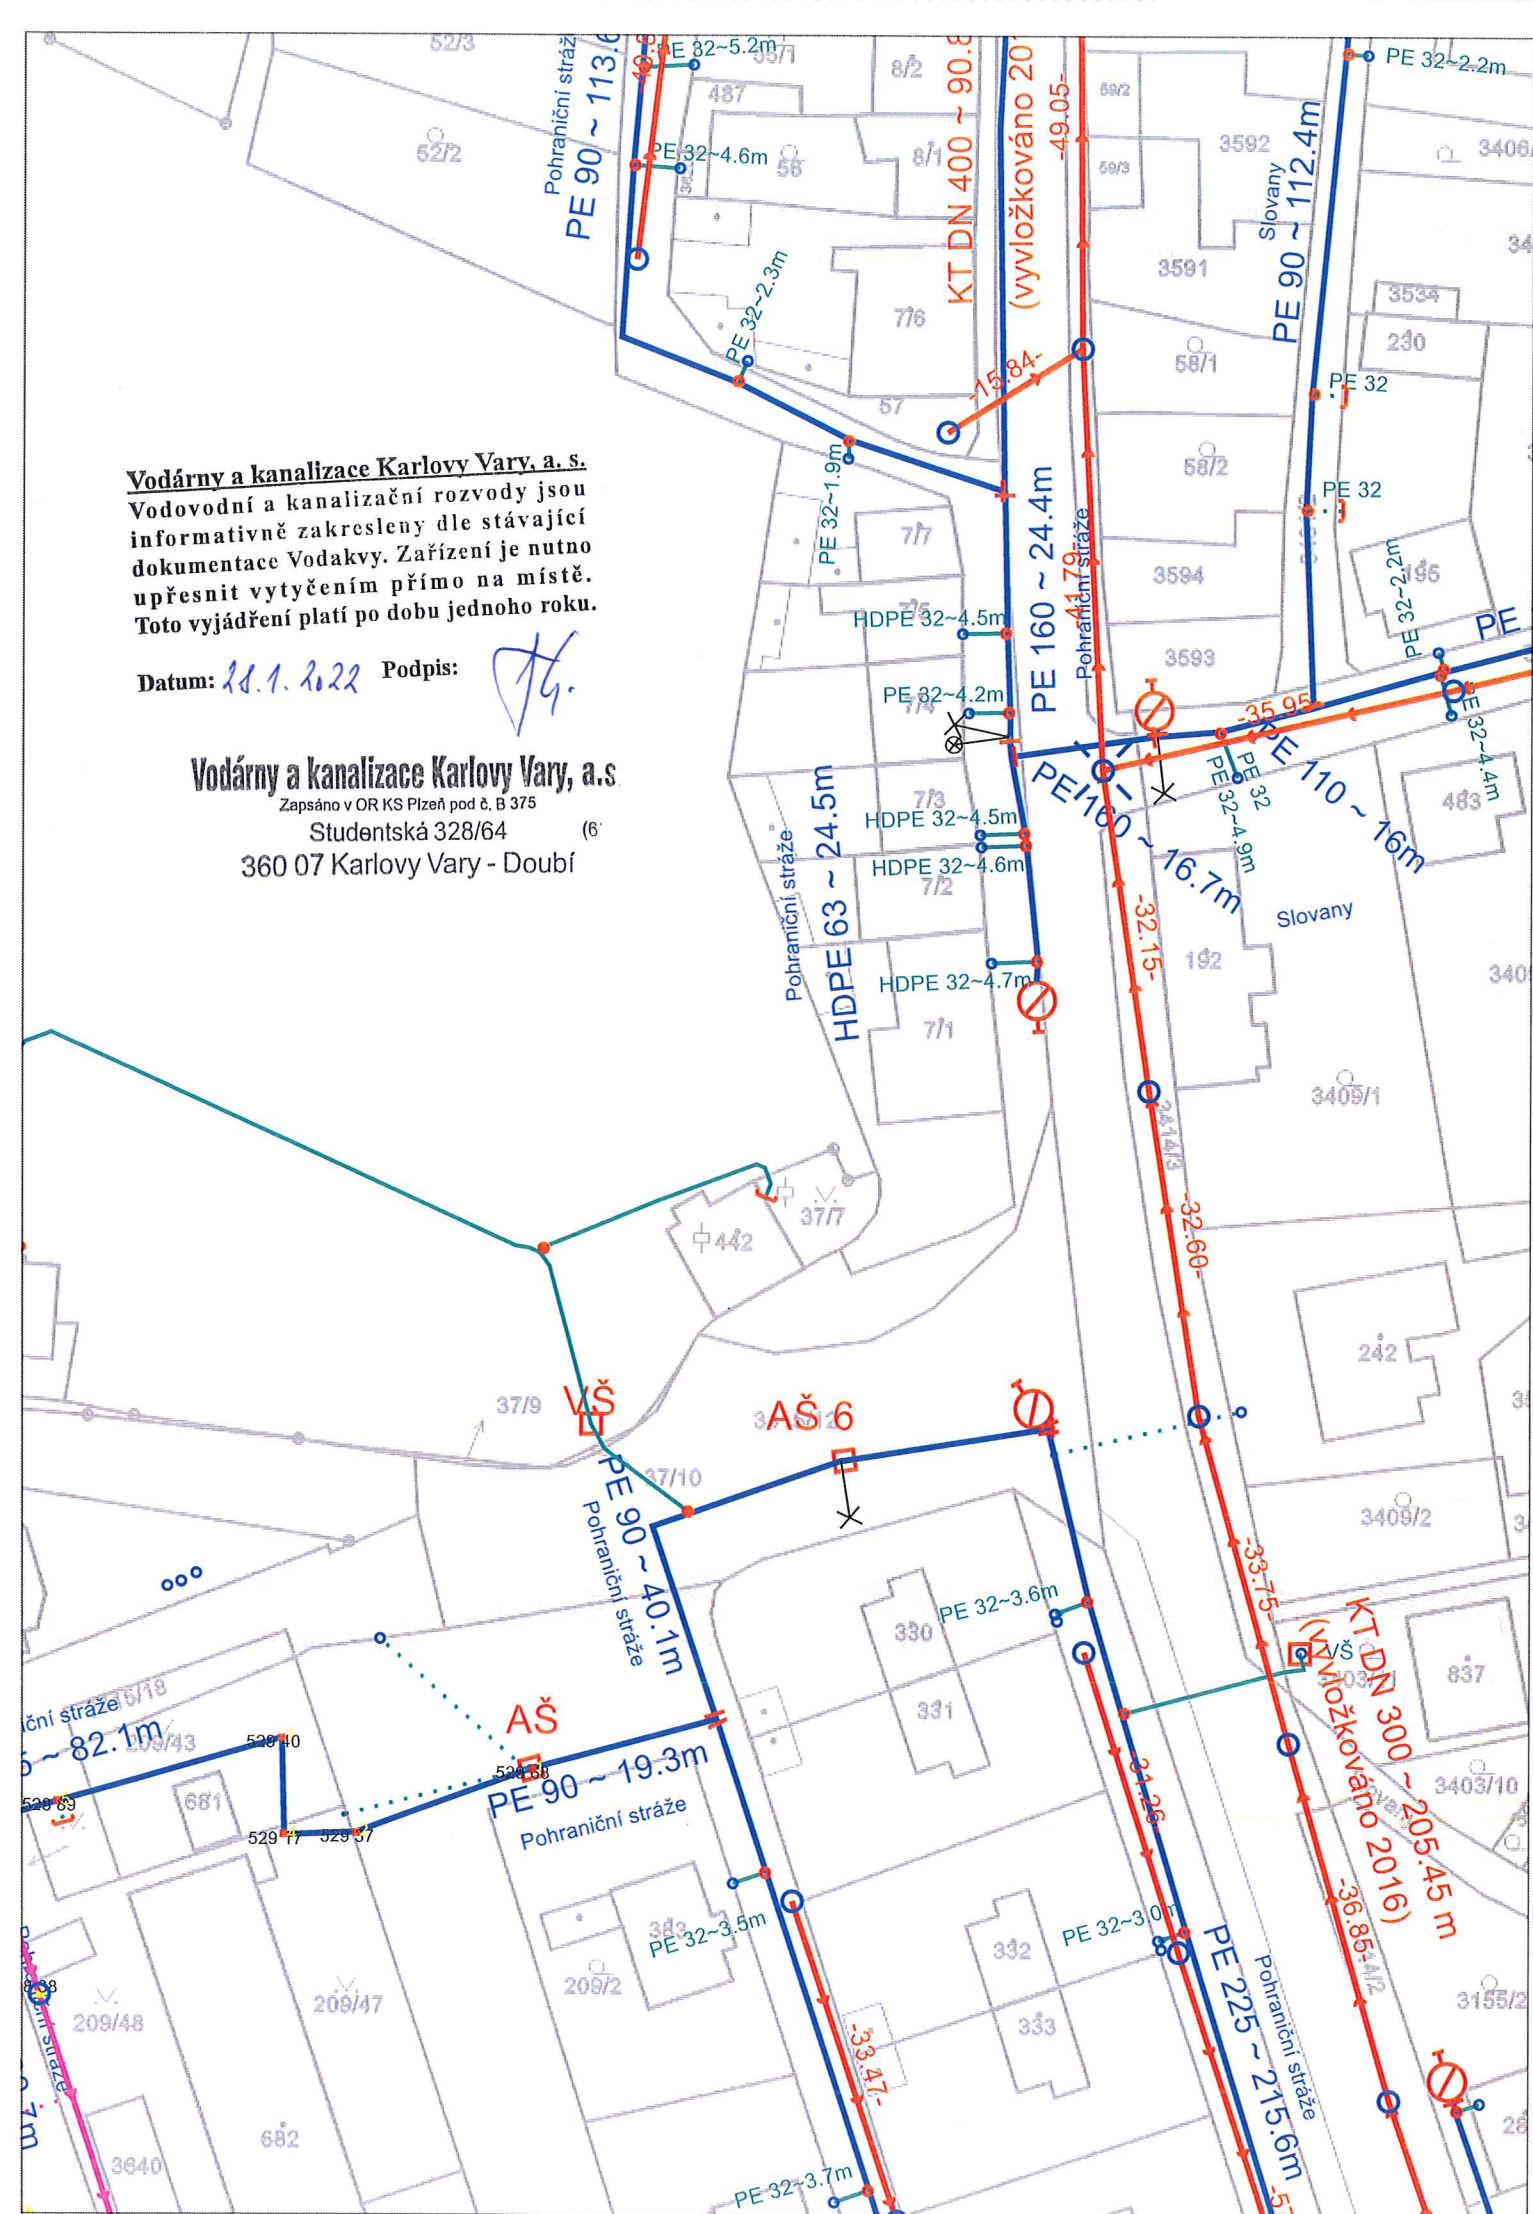

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 6613 ze dne: 23. 8. 2022
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz
Číslo jednací: 6613/22/02/18

Ing. Pavel Kodýtek
Náměstí Svobody 58
348 15 Planá

Ve Stříbře 31. 8. 2022

Věc: Chodová Planá - chodník podél silnice I/21, III. etapa
vyjádření k PD pro společné řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:


- 1) Uliční vpusti doporučujeme bez koše na zachycení nečistot s tím, že budou opatřeny usazovacím prostorem o objemu 0,05 - 0,1 m³. Dešťové vpusti musí být do kanalizace zaústěny přes sifon.
- 2) Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí našeho zařízení.
- 3) Veškeré poklopy na vodovodním a kanalizačním zařízení dotčené stavbou budou upraveny na novou niveletu terénu.
- 4) **Práce budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.**
 - ⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček, tel. 602457269, jnovacek@vodakva.cz**
 - ⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz**
- 5) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušný provoz.
- 6) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 7) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních zařízení ve správě Vodakvy.
- 8) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním společného povolení a s realizací stavby.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku (III. etapa) podél silnice I/21 v Chodové Plané, ul. Pohraniční stráž.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman
vedoucí technického útvaru



Příloha: PD
CO: vlastní, PS 22, PS 29



S P I R A L spol. s r.o.