


SO 02 – KANALIZACE – VĚTEV RŠstáv–RŠ5 – 212,10 M KT DN 250
V RÁMCI SO 102 SE PROVEDE ÚSEK V DÉLCE 21,05 M
PODÉLNÝ PROFIL 1:500/100

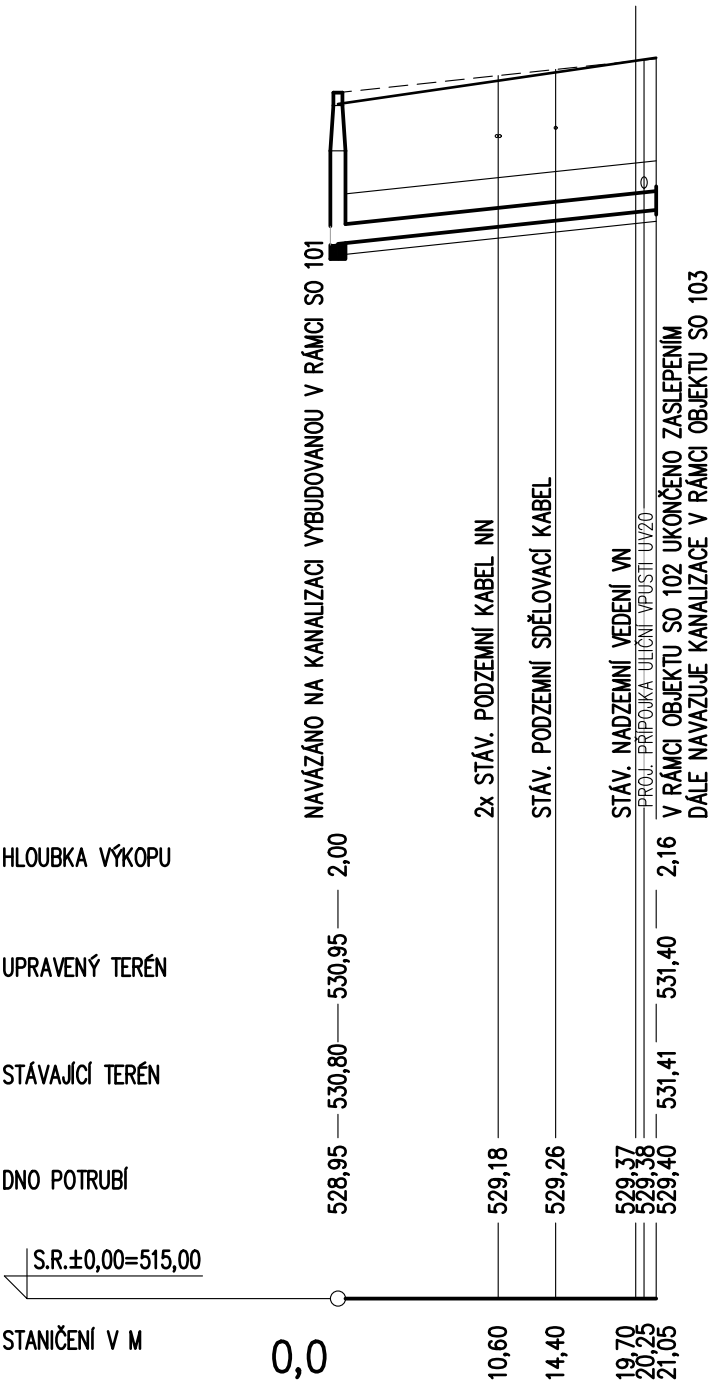

PROFIL, MAT., DÉLKA	DN 250	KAMENINA	21,05 M
SKLON %, DÉLKA M	2,13%		21,05 M
KAPACITNÍ ÚDAJE [l/s-m/s]	105,6		2,16
SKUTEČNÉ ÚDAJE [l/s-m/s]	6,90		1,25

ZPĚTNÝ ZÁSYP SE PROVEDE ZEMINOU Z VÝKOPU SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH ZA PODMÍNKY, ŽE LZE VRSTVY HUTNIT NA 92% PS, JINAK SE POUŽÍJE ŠTĚRKOPÍSEK. POVRCH PLÁNĚ BUDE ZHUTNĚN NA 102% PS, ÚNOSNOST PLÁNĚ MIN. 45 MPA. VELIKOST ZRNA OBSYPOVÉHO MATERIÁLU BUDE MAXIMÁLNĚ 32 MM.


DEFINITIVNÍ OSAZENÍ POKLOPŮ ŠACHET SE PROVEDE PŘI ZAVĚR. ÚPRAVÁCH.

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ SE BUDE POUŽÍVAT PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU PŘES 1,20 M.

HLOUBKY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NUTNO OVĚŘIT KOPANÝMI SONDAMI A SKUT. STAVU PŘIZPŮSOBIT HLOUBKU ULOŽENÍ NOVÝCH SÍTÍ A PŘÍPOJEK !!!

POLOHY STÁV. SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ !!!

ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VODOVODU A PLYNOVODU V SOUBĚHU – M 1:20

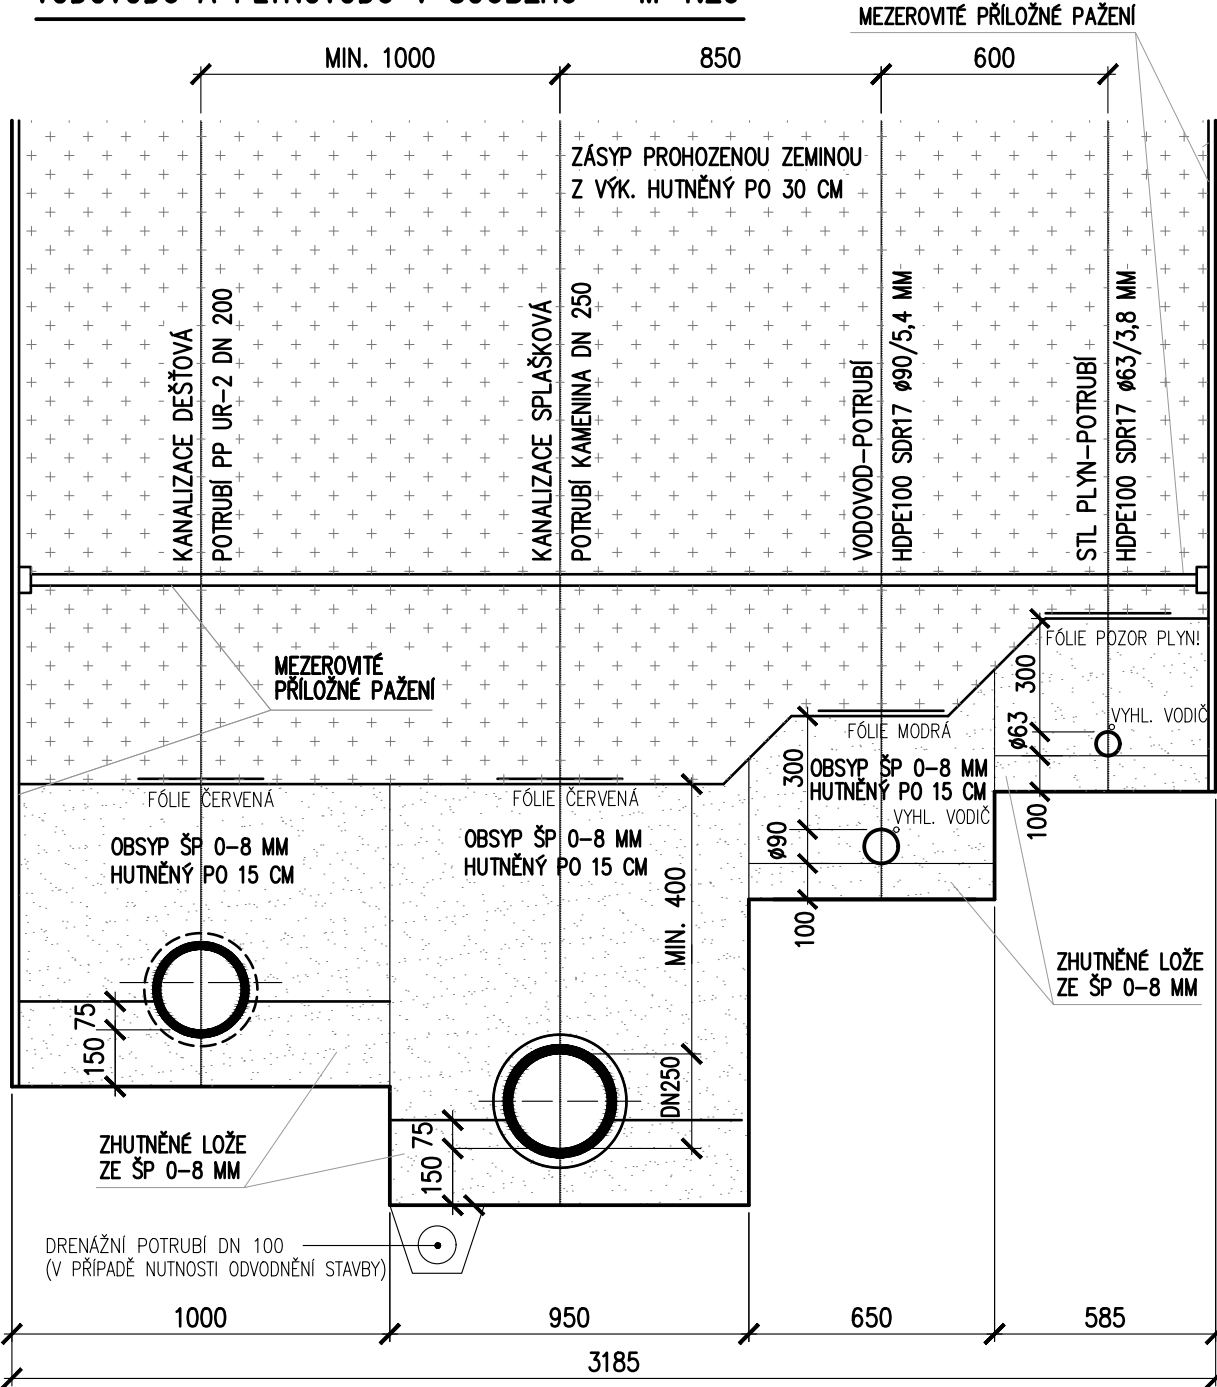

AKCE:

OBYTNÁ ZÓNA VČELNICE

dopravní řešení a inženýrské sítě

Objekty pozemních komunikací-SO 102

SO 02 – KANALIZACE

PODÉLNÝ PROFIL

VĚTEV RŠstáv–RŠ5 V ROZSAHU SO 102

1 : 500/100

INVESTOR:

Městys Chodová Planá,
Pohraniční stráž 129 348 13 Chodová Planá

ING. JAROSLAV KRISTYNIK

IČO 432 742 85

DVOŘÁKOVA 533, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

TELEFON: 723 647 047

E-MAIL: jkrystynik@tiscali.cz

PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUPEŇ DOK.	DPS		
PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV KRYSŤYNÍK		
ČÍSLO ZAKÁZKY:	4733/2021	ČÍSLO PARÉ	1
ČÍSLO PŘÍLOHY:	06		
DATUM:	01 – 2023		