


ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE

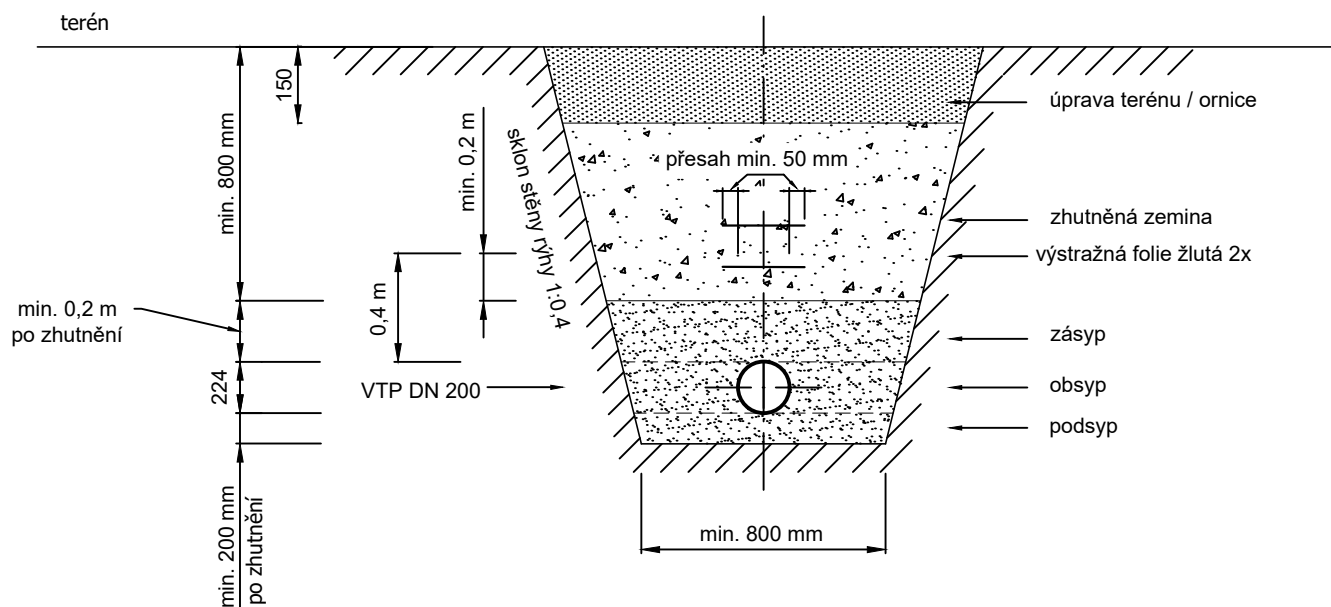

POZNÁMKA:

Pro **podsy** a **obsy** potrubí lze použít jen těžký písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

KORECKÝ s.r.o.		Barákova 505/70, 326 00 Plzeň		Tel.: 377 455 170 e-mail: projekty@korecky.cz		IČO: 05206855 DIČ: CZ05206855			
vypracoval: Jakub Jelínek				zodpov.proj.: Ing. Pavel Korecký		zakázka: 21036			
investor: Městys Chodová Planá, Pohraniční Stráže 129, CH. Planá				stupeň: DÚR/PDPS					
akce: Obytná zóna Včelnice - Chodová Planá D.07 SO 07 - VTL Plynovod - Chránická				datum: 08/2021					
				č. přílohy: D.07.7					
obsah: Detail uložení potrubí v rýze				formát: A4		měřítko: -		kopie:	