

Hlavní projektant:	Bc. Michal Pašava		
Odpovědný projektant:	Bc. Michal Pašava		
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek		
Investor:	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Ch. Planá		
Akce:			
CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE U ŠKOLY – CHODOVÁ PLANÁ, UL. POHRANIČNÍ STRÁŽE			
2016-52	k.ú. Chodová Planá, Plzeňský kraj		Datum: 03-2017
Příloha:			Stupeň PD: DUR
DOKLADOVÁ ČÁST			Označení přílohy: E.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název:	Chodník a přechod pro chodce u školy – Ch. Planá, ul. Pohr. stráže
Účel stavby:	místní komunikace
Místo stavby:	p.p.č. 3459/1, 3414/1, 3414/5, 3466/1, k.ú. Chodová Planá
Katastrální území:	Chodová Planá
Kraj:	Plzeňský
Stupeň PD:	Projekt ke stavebnímu povolení
Projektant:	Bc. Michal Pašava

a) předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší návrh úpravy přechodu pro chodce a přilehlého chodníku v blízkosti základní školy v Chodové Plané.

Stávající přechod v křižovatce ulice Pohraniční stráže (průtah komunikace I/21) a ulice Mariánskolázeňské (průtah komunikace II/230) nesplňuje požadavky současných technických předpisů a českých norem; je příliš dlouhý – 9,50 m, vyčkávací plocha není ochráněna zvýšenými obrubníky, přechod není náležitě osvětlen. I když intenzity přecházejících nejsou příliš velké, leží přechod v trase od školy na hřiště na protější straně komunikace II/21 a často po něm přecházejí děti; leží rovněž v trase od centra obce ke vlakovému nádraží.

Obousměrná komunikace funkční skupiny B s šířkou jízdního pásu kolem 8,50 – 9,5 m je v řešeném úseku lemována vpravo ve směru z obce chodníkem, který přiléhá ke komunikaci a je místy pod úrovní nivelety komunikace, bez výškového oddělení. Na protilehlé straně je komunikace lemována zvýšeným chodníkem. Pohyb osob v tomto místě je nebezpečný, chodci nejsou nijak chráněni před vozidly, projíždějícími po komunikaci.

Délka navrhovaného chodníku je na vnější hraně chodníkového obrubníku vpravo 206,63 m, vlevo 105,53 m. Minimální šířka chodníku je 1,50 m. Přechod bude rozdělen dělícím ochranným ostrůvkem tak, aby šířka jízdního pruhu mezi obrubníky byla 4,00 m, šířka ostrůvku bude 2,00 m. Šířka jízdního pruhu vozovky v místě přechodu pro chodce bude 3,25 m + odvodňovací a vodící proužek v šířce 0,50 m u chodníků a u ostrůvku v šířce 0,25 m.

Niveleta chodníku sleduje stávající průběh nivelety komunikace, podélný sklon nepřesáhne 3,20%.

Kryt chodníku bude proveden z betonových dlaždic.

Navržený přechod pro chodce bude dlouhý 2 x 4,00 m a bude nasvícen speciálními svítidly typu „zebra“, připojenými na rozvod VO. Budou použita svítidla, totožná se svítidly na dalších dvou přechodech v obci. Součástí dokumentace ke stavebnímu řízení bude výpočet intenzity osvětlení přechodu.

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá

A.2 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

- 1) při zahájení stavebního řízení
- 2) v průběhu stavebních prací – po odstranění stávajících vrstev komunikací
- 3) po dokončení stavby v rámci kolaudačního řízení

Kontrolní prohlídky mají za cíl ověřit za přítomnosti stavebního úřadu, že stavba v dané fázi (tj. k datu konání kontrolní prohlídky) splňuje sledovaná kritéria z hlediska „veřejného zájmu“, tj. zejména hlediska prokazující zajištění ochrany života, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a šetrnost k okolí (sousedům). Kontrolní prohlídku svolává a provádí stavební úřad.

Vypracoval: ing. Pavel KODÝTEK

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný starosta Městysu Chodová Planá, IČ 002 59 861, se sídlem Pohraniční strže 129, Chodová Planá, 348 13, zplnomocňuji tímto ing. Pavla Kodýtku (IČ 662 70 162), Revoluční 823, Planá, 348 15 k veškerému jednání k **vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení**, dále k jednání s orgány a organizacemi státní správy a k zajištění dokladů a stanovisek k projektové dokumentaci na akci „**CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE U ŠKOLY – CHODOVÁ PLANÁ, UL. POHRANIČNÍ STRÁŽE**“ v k.ú. Chodová Planá.

Tato plná moc je platná do 31. prosince 2018.

V Chodové Plané 15. května 2017

Tuto plnou moc uděluji

Tuto plnou moc přijímám

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**
5

Ctirad Hirš

starosta Městysu Chodová Planá
IČ 002 59 861

Pohraniční strže 129, Chodová Planá, PSČ 348 13

ing. pavel kodýtek
+420 777 041 419
+420 374 795 501
pavel@ Cody-tec.cz
www.Cody-tec.cz
C o d y - t e c
IČO 66270162
revoluční 823, 348 15 planá, czech republic
DIČ CZ7701151546

ing. Pavel Kodýtek

IČ 662 70 162

bytem Revoluční 823, Planá, PSČ 348 15

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3459/1
Obec:	Chodová Planá [560901]
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	238
Výměra [m ²]:	7065
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.05.2017 13:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3414/1
Obec:	Chodová Planá [560901]
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	613
Výměra [m ²]:	13581
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

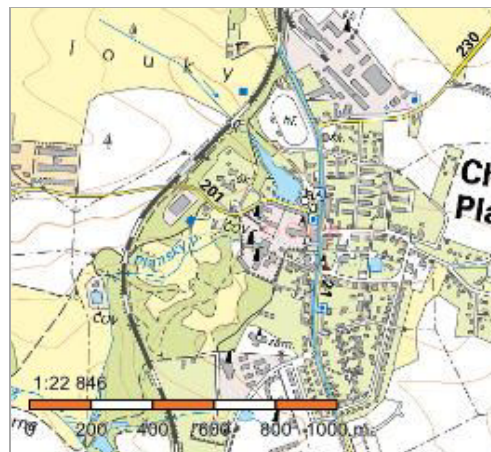

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno vedení
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.05.2017 13:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3414/5
Obec:	Chodová Planá [560901]
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	452
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.05.2017 13:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3466/1
Obec:	Chodová Planá [560901]
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	4773
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.05.2017 13:00:00.

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 21.03.2018
Spis. značka:
Naše č.j.: 2812/2018-ODSH/TC-5

Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129
348 13 Chodová Planá
IČ 00259861

Vyřizuje: Gondorčín
Telefon: 374 774 254
E-mail: jiri.gondorcín@tachov-mesto.cz

Datum: 24.04.2018

R O Z H O D N U T Í
stavební povolení

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH) obdržel dne 21.03.2017 žádost stavebníka Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá, o stavební povolení pro stavbu „**Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá**“, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 3414/1, 3414/5, 3459/1, 3466/1 v k.ú. Chodová Planá. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

MěÚ ODSH Tachov jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích /PK/“) a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přezkoumal žádost podle § 109 až § 114 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného obecného stavebního úřadu Městského úřadu Planá, odboru územního plánování a regionálního rozvoje č.j. 2983/2016/06/VUP ze dne 02.09.2016 podle § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl t a k t o:

stavba „**Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá**“

která je umístěna na pozemcích v k.ú. Chodová Planá,

a) stavební – p.p.č. 3414/1, 3414/5, 3459/1, 3466/1.

b) sousední – p.p.č. 258, 263, 1345/1, 2056/1, 2096/1, 2119/3, 2119/4, 2302/4, 2302/5.

se podle § 115 stavebního zákona **p o v o l u j e.**

Údaje o stavbě:

Jedná se o stavební úpravy přechodu pro chodce a přilehlého chodníku v blízkosti základní školy v Chodové Plané. Stávající přechod v křižovatce ulice Pohraniční stráže (průtah komunikace I/21) a ulice Mariánskolázeňské (průtah komunikace II/230) nesplňuje požadavky současných technických předpisů a českých norem; je příliš dlouhý – 9,50 m, vyčkávací plocha není ohraničena zvýšenými obrubníky a přechod není náležitě osvětlen. Délka navrhovaného chodníku je na vnější hraně chodníkového obrubníku vpravo 206,63 m, vlevo 105,53 m. Minimální šířka chodníku je 1,50 m. Přechod bude rozdělen dělicím ochranným ostrůvkem tak, aby šířka jízdního pruhu mezi obrubníky byla 4,00 m, šířka ostrůvku bude 2,00 m. Šířka jízdního pruhu vozovky v místě přechodu pro chodce bude 3,25 m + odvodňovací a vodicí proužek v šířce 0,50 m u chodníku a u ostrůvku v šířce 0,25 m. Nový přechod pro chodce bude dlouhý 2 x 4 m se středním ostrůvkem šíře 2,0 m a bude nasvícen speciálními svítidly typu „zebra“, připojenými na rozvod VO. Je navržen termín realizace stavby 04/2018 – 12/2018.

Pro provedení stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky :

1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované Ing. Michal Pašava, SPIRAL spol. s r.o., Revoluční 823, 348 15 Planá, IČ 64825663, ČKAIT 0301379, datum 05/2017 a která je součástí tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
2. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Název a sídlo stavebního podnikatele provádějícího stavbu včetně oprávnění o jeho odborné způsobilosti provádět stavbu bude písemně oznámeno zdejšímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v PD nevyznačená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
6. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
9. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
10. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a

technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

11. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
12. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a řešeny.
13. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklady stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb., v platném znění.
15. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Po dobu výstavby nebudou navazující pozemní komunikace znečišťovány nebo poškozovány, bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k zajištění bezpečnosti silničního provozu v celém zájmovém území stavby. Případné znečištění komunikace bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
17. Na žádost zhotovitele (stavebníka) stanoví Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v patřičném předstihu před uvedením stavby do užívání. Dále stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu trvání stavebních prací.
18. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních prohlídek stavby na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
19. Stavba bude dokončena v termínu do konce měsíce **12/2018**.
20. Pozemky, které byly dotčeny stavbou, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
21. Před uplynutím termínu pro dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podán návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracován v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné doklady budou ověřeny oprávněnou organizací.
22. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
23. V průběhu stavby budou respektovány a dodrženy připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů:

▪ Vyjádření k souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1085831935 ze dne 07.06.2016 při splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.:840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4 kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. V místech předpokládané kolize zemního kabelového vedení NN 0,4 kV

s komunikací, parkovacími stáními a vjezdy k přilehlým budovám bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení předmětného vedení neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací a dále, že vedení není v místech kolize s komunikací, parkovacími stáními a vjezdy (i po realizaci plánované akce) mechanicky chráněno ve smyslu ČSN 33 2000-5-52, bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo do normované hloubky a uloženo do chrániček v celé dotčené trase.

- 2) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během prací k odhalení zemního kabelového vedení je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 3) Při provádění zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4 kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 4) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. V platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost distribuční soustavy.
 - 5) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - 6) Realizaci plánované akce nebude dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.
- Stanovisko Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. č.j. 3030/17/02 ze dne 11.04.2017:
- 1) Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.
Provoz vodovodů Stříbro: Josef Nováček, tel. 359010631, 602457269
Provoz kanalizací Stříbro: Miroslav Heřman, tel. 359010766, 606621313
 - 2) Novou uliční vpust' doporučujeme v provedení bez koše na zachycení nečistot a s usazovacím prostorem o objemu 0,05 0,1 m³. Dešťová vpust' musí být do stávající jednotné kanalizace zaústěna přes sifon.
 - 3) Požadujeme, aby v rámci stavby byly veškeré dotčené poklopy na vodohospodářském zařízení výškově upraveny dle nové nivelety.
 - 4) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, je nutno je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušné provozy vodovodů a kanalizací.
 - 5) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - 6) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

- 7) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a realizací stavby.
- Vyjádření ke stavbě Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 536/18-33200/21-105/Bo ze dne 30.01.2018 souhlas za následujících podmínek:
1. Výše uvedená stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP, zpracované Bc. Michalem Pašavou ze společnosti IDGpro projekční kancelář, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, datum 05/2017.
 2. Stavba bude prováděna v souladu s příslušnými ČSN, TP, TKP.
 3. Výše uvedenou stavbou dojde k příčnému uložení inženýrské sítě – přípojky veřejného osvětlení řízeným protlakem, ochranná trubka PVC KG DN60 v silničním pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Chodová Planá v délce cca 11,25, bm, v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca 18,763 (před křižovatkou sil. II/230 a I/21) a k podélnému uložení otevřeným výkopem v délce cca 3,00 bm v části stávající vozovky, v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca 18,763 a otevřeným výkopem v délce cca 32,50 bm v části stávajícího chodníku včetně osazení 1x sloupu veřejného osvětlení (v pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Chodová planá), v úseku v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca od 18,730 do 18,763.
 4. Křížení silnice – příčné uložení inženýrské sítě (přípojky veřejného osvětlení) bude provedeno technologií řízeného protlaku v hloubce s min. krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod nivelitu vozovky.
 5. Případné vybočení podvrtného zařízení a poškození konstrukce vozovky bude neprodleně oznámeno správci komunikace, který stanoví podmínky opravy. Veškeré náklady spojené s touto opravou uhradí stavebník v plné výši.
 6. Cílová jáma pro protlak (o rozměru 2,0 bm x 1,5 bm) bude umístěna mimo vozovku a ve stavbě stávajícího chodníku.
 7. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka stavby chodníku tj. Městys Chodová Planá.
 8. Výše uvedenou stavbou dojde k podélnému uložení inženýrské sítě – přípojky dešťové kanalizace KG PVC DN 100 v délce cca 1,50 bm v části stavby stávající silnice II/230 (v silničním pozemku p.č. 3114/1 v k.ú. Chodová Planá).
 9. Stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce budou umístěny vnějším pláštěm stožáru minimálně 0,5 m za silniční obrubou.
 10. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou.
 11. Nové svislé dopravní značení bude provedeno z folie II. třídy.
 12. Stávající směrové ukazatele a DZ P2 budou přemístěny tak, aby splňovaly normové požadavky.
 13. Veškeré součásti silnice I. třídy č. I/21 zasažené pracemi souvisejícími se stavbou budou uvedeny do původního (řádného) stavu.
 14. V průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I. třídy č. I/21 a zabránit jejímu znečištění.
 15. Při stavebních pracích nebude silnice I. třídy č. I/21 znečišťována dopravní mechanizací výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice, stavebník neprodleně zajistí její čištění na své náklady.
 16. Mezi ŘSD ČR a stavebníkem bylo uzavřeno Prohlášení stavebníka, ve kterém bude upřesněno majetkové vypořádání stavebních úprav na silnici I. třídy č. I/21, včetně jejích součástí a příslušenství a majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou nově vybudovaných chodníků. Stavbu vybudovaných chodníků, novou uliční vpusť včetně její přípojky, stavbu ochranného ostrůvku vybudovaného v rámci přechodu pro chodce a přípojku veřejného osvětlení včetně 1 ks sloupu VO si nepřevzme Ředitelství silnic a

dálnic ČR do svého vlastnictví, správy a údržby a jejich případné opravy bude zajišťovat stavebník.

17. Mezi ŘSD ČR a Plzeňským krajem bylo uzavřeno Prohlášení budoucího vlastníka, ve kterém je upřesněno majetkoprávního vypořádání pozemku pod částečně upraveným napojením silnic I. třídy č. I/21 a II/230.
18. Po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. I/21 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí.
19. Po vydání tohoto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal ŘSD ČR, Správu Plzeň o uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR4, Správa Plzeň (pí. Bošková), na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz. Příložená žádost, kterou stavebník předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel stavby nesmí zahájit stavební práce.
20. Při vstupu na silnici I. třídy je stavebník nebo jeho zhotovitel stavby povinen veškerou činnost realizovat v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“ <https://www.rsd.cz/wpsportal/web/rsd/bezpecnost>
21. Po skončení stavebních prací (termín dle smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/21) zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Boškovou), k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného úseku silnice I. třídy č. I/21 a silničního pozemku (při vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy). K fyzickému předání a převzetí dotčeného úseku silnice I. třídy č. I/21 a dotčeného pozemku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Fišerovou), na místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo pro předání díla do užívání a jako podklad pro uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti.
22. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena smlouva o zřízení práva věcného břemene – služebnosti na umístění inženýrských sítí – přípojky veřejného osvětlení a přípojky dešťové kanalizace. Návrhy smluv budou zpracovány na základě stavebníkem zaslaných žádostí včetně 4 originálů geometrického plánu k jednotlivé síti v papírové formě. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délek uložených inženýrských sítí (pro každou inženýrskou síť zvlášť) v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Dále bude předloženo v 5-ti vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby k jednotlivé síti v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz
23. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena smlouva o právu obdobného věcnému břemenu – služebnosti na úpravu stávajícího připojení sjezdu k silnici I. třídy. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem zaslané žádosti včetně 4 vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a 2 vyhotovení v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz

24. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání stavebník předloží na ŘSD ČR, Správu Plzeň 6 originálů geometrického plánu v papírové formě k následnému majetkoprávnímu vypořádání (stavba ochranného ostrůvku pro přechod pro chodce bude mít samostatné parcelní číslo). Dále bude předloženo ve 2 vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě dle datových předpisů B2/C1, C2 a C3 dostupných na www.rsd.cz
25. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude uzavřena mezi stavebníkem a ŘSD ČR smlouva o výpůjčce na pozemek pod stavbou ochranného ostrůvku vybudovanou v rámci přechodu pro chodce. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem zaslané žádosti včetně 3 vyhotovení geometrického plánu, ve kterém bude oddělen pozemek pod stavbou ochranného ostrůvku pro přechod chodců (pozemek bude mít samostatné parcelní číslo).
26. Zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň (technik provozního úseku – pí. Fišerová, tel. 377 333 745, mobil: 728 108 566 bude přizván stavebníkem nebo stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce nebo předání díla do užívání.
 - Vyjádření k PD GridServices, s.r.o., Brno zn. 5001490399 ze dne 26.04.2017:
- Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ. Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55.
 - Vyjádření k PD Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha č.j. 582754/17 ze dne 06.04.2017.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

– Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 - stavebník

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Long Credit s.r.o., Soukup Bohuslav (1979), Soukupová Olga (1957), Antoshkin Yury (1953), Antoshkina Valentina (1958), Buday Ladislav (1961), Petrová Pavlína (1963).

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky a připomínky.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako nadřízený správní orgán, podle § 131 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, pověřil usnesením č.j. PK-DSH/2650/18 ze dne 14.03.2018 Městský úřad Tachov, jako věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, na požádání účastníka řízení – Městys Chodová Planá, aby projednal a rozhodl ve věci žádosti účastníka o vydání stavebního povolení na stavbu „Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá“. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou Ing. Michal Pašava, SPIRAL spol. s r.o., Revoluční 823, 348 15 Planá, IČ 64825663, ČKAIT 0301379, datum 05/2017.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 09.04.2018 zahájení stavebního řízení ve věci uvedené stavby všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a

veřejnosti. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona.

Zjistil, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečňováním stavby nebudou nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a stanovil podmínky pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavbu.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady doložené ke stavebnímu řízení:

- Projektová dokumentace kterou vypracoval Ing. Michal Pašava, IDGpro, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, IČ 73794775, ČKAIT 0301379, datum 05/2017.
- Souhlas Městského úřadu, Planá odboru výstavby a územního plánování ze dne 23.04.2018 č.j. 2488/2018/SU.
- Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Doprávní inspektorát Tachov, č.j. KRPP-57515-1/ČJ-2017-0300DP ze dne 21.04.2017.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn.1097035117 ze dne 16.02.2018.
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, č.j. 582754/17 ze dne 06.04.2017.
- Stanovisko GridServices /RWE Distribuční služby/, s.r.o., Brno ze dne 26.04.2017 zn. 5001490399.
- Vyjádření TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov e.č. 1702010 ze dne 22.02.2017.
- Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 3030/17/02 ze dne 11.04.2017.
- Vyjádření Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, č.j. 1003/2017-OŽP/TC ze dne 12.04.2017.
- Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j. DSH/7541/17 ze dne 16.6.2017.
- Vyjádření ke stavebnímu povolení Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň zn. 536/18-33200/21-105/Bo ze dne 30.01.2018.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň zn. 1641/17/SÚSPK-T ze dne 23.06.2017.
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov č.j. KHSPL/15687/21/2017 ze dne 16.06.2017.
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov č.j. HSPM-1105-6/2014 TA ze dne 12.04.2017.
- Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 04/2018
- Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům na nichž stavba probíhá.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním

učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a 82 správního řádu).

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Přílohy

ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“
(pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)

Rozdělovník :

Účastníci řízení :

1. Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá
2. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ 49789228
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
4. GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
6. TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČ 26378191
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČ 65993390
8. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119
9. Long Credit s.r.o., Doubravická 1691/2, 415 01 Teplice, IČ 28712234
10. Soukup Bohuslav (1979), Mariánskolázeňská 234, 348 13 Chodová Planá
11. Soukupová Olga (1957), Mariánskolázeňská 234, 348 13 Chodová Planá
12. Antoshkin Yury (1953), Pohraniční stráže 194, 348 13 Chodová Planá
13. Antoshkina Valentina (1958), Pohraniční stráže 194, 348 13 Chodová Planá
14. Buday Ladislav (1961), Mariánskolázeňská 349, 348 13 Chodová Planá
15. Petrová Pavlína (1963), sídliště Lučina 348, 348 13 Chodová Planá

Dále obdrží :

16. Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
17. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366
18. Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
19. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov
20. MěÚ OVÚP Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
21. MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Územní odbor Tachov
Plzeňská 2163, 347 01 Tachov



HZSPX0063Q6F

Číslo jednací: HSPM- 1105-6/2014 TA
Datum: 12.4.2017
Vyřizuje: kpt. Ing. Martin Kubeš
Tel.: 950 321 154
E-mail: martin.kubes@hzspk.cz
Počet stránek: 1
Přílohy: 0

Ing. Pavel Kodýtek
nám. Svobody 58
348 15 Planá

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Chodník a přechod pro chodce u školy, Chodová Planá
Místo stavby: ul. Pohraniční stráže, Chodová Planá
Stavebník - investor: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá
Předložený druh dokumentace: k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Zpracovatel dokumentace: Bc. Michal Pašava, číslo ČKAIT: 0301379

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 7.4.2017** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí



„otisk razítka“


.....
plk. Ing. Kosina Přemysl
ředitel územního odboru

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 7.4.2017

Spis. značka:

Naše č.j.: 1003/2017-OŽP/TC

Ing. Pavel Kodýtek

nám. Svobody 58

348 15 Planá

Vyřizuje: RNDr. Rolko, Maršálková

Telefon: 374 774 280,283

E-mail: miroslav.rolko@tachov-mesto.cz

Datum: 12.4.2017

Stanovisko k akci: Chodová Planá, ulice Pohraniční Stráže - Chodník a přechod pro chodce u školy,

K předložené dokumentaci, která řeší chodník a přechod s ochranným ostrůvkem pro chodce před školou v uvedené ulici na p.p.č. 3459/1,3414/1,3414/5 a 3466/1 v k.ú. Chodová Planá vydává Městský úřad Tachov z hlediska zájmů ochrany životního prostředí ve své pravomoci toto vyjádření:

A. Z hlediska odpadového hospodářství:

Upozorňujeme, že v dalším stupni projektové dokumentace, by měly být uvedeny druhy a množství odpadů, které výše uvedenou stavbou vzniknou.

B. Z hlediska ochrany ovzduší:

K projednání v řízení o povolení stavby doporučujeme stanovit následující podmínku:

V případě emisí prachových částic ze stavebních prací do vnějšího ovzduší stavebník bezodkladně přijme opatření k jejich snížení, například zkrápěním bouraných konstrukcí a vybouraného materiálu shromažďovaného na staveništi.

C. Z hlediska vodoprávního úřadu:

Stavebník zajistí vytýčení sítí a dodržení ochranných pásem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (1,5-2,5 m) podle ust. § 23 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu....(zákonu).

D. Z hlediska ostatních zájmů na úseku ochrany životního prostředí chráněných zdejším úřadem není připomínek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor životního prostředí

RNDr. Miroslav Rolko,
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí
MěÚ Planá, OVÚP

Příloha: DUR

Městský úřad Tachov

Horáňská 102A, 347 01 TACHOV

Období řízení: 2025

Ing. Jiří Křížek
starosta obce

Ing. Jiří Křížek
starosta obce

347 01 TACHOV

347 01 TACHOV

Ing. Jiří Křížek
starosta obce

Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

Starosta obce a starosta Městského úřadu Tachov - Ing. Jiří Křížek

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
období řízení: 2025

4

Ing. Pavel Kodýtek

Náměstí Svobody 58
348 15 Planá

Vaše žádost ze dne, značka:
06.06.2017

Naše značka:
111170065

Vyřizuje:
Jana Hradská

Plzeň dne:
23.06.2017

Věc: Chodník a přechod pro chodce u školy - Chodová Planá, ul. Pohraniční stráže

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chodová Planá

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129

Projektant: Bc. Michal Pašava - IDG pro, Březinova 18/13, 350 02 Cheb

Č. zakázky: 2016-52

Datum: květen 2017

Předmětem předložené dokumentace je úprava přechodu pro chodce, přilehlých chodníků a vjezdů k přilehlým nemovitostem v blízkosti základní školy v Chodové Plané v ulici Pohraniční Stráž. Přechod byl navržen včetně ochranného ostrůvku. Jednostranný chodník je navržen i v ulici Mariánskolázeňská. V této ulici dochází k úpravě stávajících vjezdů. Navržené plochy pro pěší byly navrženy s krytem z betonové dlažby, úpravy na komunikacích pak asfaltbetonové.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V místě vjezdu na stadion dochází k přerušení přirozené vodící linie, dle legendy v situaci byla navržena reliéfní dlažba shodná s varovnými a signálními pásy. Upozorňujeme, že umělou vodící linií tvoří podélné drážky a její šířka je v exteriéru 400 mm - bylo požadováno již ve stanovisku k DÚR - nutno upravit a doplnit - v Koordinační situaci stavby je umělá vodící linie neokótována - vizuálně její šířky odpovídá signálnímu pásu, což je 800 mm. V dokumentaci není uveden typ povrchové úpravy ani barevnost signálního ani varovného pásu. Povrch signálních a varovných pásů musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný - viz body 1.2.2 a 1.2.4 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.
2. V projektové dokumentaci by měly být hrany rampových částí chodníku zakresleny v situaci, aby bylo zřejmé, zda je mezi koncem hlavního rampového nájezdu a okrajem komunikace pro pěší dodržen průchozí pás šířky nejméně 900 mm. Pokud dodržen není, navrhuje se rampový nájezd v celé šířce chodníku - nutno doplnit.
3. V dokumentaci nejsou uvedeny navrhované výškové kóty, ani není doložen detail přechodu pro chodce (ani zde není veden příčný řez) či jednotlivých vjezdů, ze kterých by bylo patrné výškové řešení navrhovaných úprav. V místě přechodu je nutné snížit obrubu na 20 mm s tím, že varovný pás musí být realizován do výšky obrub 80 mm - nutno doplnit.
4. Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu $0,5 + \tan \alpha$, kdy α je úhel sklonu ve směru chůze viz bod 1.1.2 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. V dokumentaci není uveden typ ani barevnost navrhovaných dlažeb - nutno doplnit
5. Dle bodu 1.2.11. příl. č. 1 vyhl. 398/2009 Sb., musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, svislého dopravního značení atd. je-li osazeno v plochách komunikací pro pěší. Pokud není dodržen, tak se vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a sloupků dopravního značení provádí označením kontrastním pruhem ve výšce 1400 - 1600 mm od pochozí plochy (ČSN ISO 3864-1).

6. Všechny výrobky pro bezbariérové úpravy musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., §7.
7. Vzhledem k rozsahu navrhovaných úprav doporučujeme na chodníku označeného jako Větev B v místě navrženého oblouku ke komunikaci č. parc.3466/1 vytvořit místo pro budoucí možné přecházení této komunikace na protilehlý chodník snížením obruby s osazením varovného pásu.
8. ZOV - Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, výškové napojení na stávající upravený terén nesmí být s rozdílem větším než 20 mm. Ochranné zábradlí, popřípadě zábrany Z2 musí být opatřeny ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážkou (tyč zábradlí). Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít mezeru ve směru chůze nejvýše 15 mm viz bod 1.1.3 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

S pozdravem

Jana Hradská, odborný konzultant

Adr. střediska: náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň
mob. 606893879, e-mail: kysice9@volny.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.r.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-111-

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 30322, tel +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Tachově dne 16. června 2017

Č.j.: KHSPL/15687/21/2017

Vyřizuje: Ing. J. Bělohávková / 374732526

Č.j. žadatele:

Investor:

**Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129
348 13 Chodová Planá
IČ 002 59 861**

Zmocněnec:

**Ing. Pavel Kodýtek
nám. Svobody 58
348 15 Planá
IČ 662 70 162**

Věc: Chodová Planá

**Ulice Pohraniční stráž - chodník a přechod pro chodce u školy
Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Na základě žádosti Městysu Chodová Planá, sídlo Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, IČ 00259861, jako investora stavby, zastoupeného na základě plné moci Ing. Pavlem Kodýtkem, sídlo nám. Svobody 58, Planá, IČ 662 70 162, ze dne 12.6.2017 pod č.j. 21/15687/2017 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a § 4 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění, předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení „Chodová Planá – ulice Pohraniční stráž, chodník a přechod pro chodce u školy“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení „Chodová Planá – ulice Pohraniční stráž, chodník a přechod pro chodce u školy“ se souhlasí.

Projektová dokumentace řeší vybudování chodníku v ulici Pohraniční stráž, podél průtahové komunikace I/21 a II/230 u základní školy. Stávající úprava nesplňuje současné technické předpisy (přechod je příliš dlouhý, neosvětlený). Nový přechod pro chodce bude dlouhý 2 x 4 m se středním ostrůvkem šíře 2,0 m, osvětlen bude speciálními svítidly. Nově budou provedeny chodníky, pravostranný chodník bude proveden v délce 206,63 m, levostranný v délce 105,53 m, minimální šířka chodníků bude 1,5 m. Chodníky budou provedeny z betonové dlažby. Komunikace bude provedena asfaltová. Sjezdy na pozemky budou provedeny z betonové dlažby. Odvodnění komunikace bude provedeno do uličních betonových vpustí. Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala KHS k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

Projektovou dokumentaci zpracoval Bc. Michal Pašava, Cheb, č.zakázky 2016-52, datum 05/2017.

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální Domažlice a Tachov
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

v.z. Ing. Jana Bělohávková - rada

Bankovní spojení

ČNB Plzeň- město

běž. ú. 24920-311/0710

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
IČO 71009299
územní pracoviště TACHOV

Telefax

(+420) 377 323 894

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz

Internet: www.khsplzen.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne: 12.6.2017

Naše č. j.: DSH/7541/17

Spis. zn.: ZN/1656/DSH/17

Počet listů: 1

Počet příloh:

Počet listů příloh:

Ing. Pavel Kodýtek
Nám. Svobody 58
348 15 Planá

Vyřizuje: Bc. Zdeňka Kačenová Častová

Tel.: 377 195 180

E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz

Datum: 16.6.2017

Sdělení k žádosti o stanovisko pro stavební řízení navrhované stavby „Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá, ul. Pohraniční stráže“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení, která řeší stavební úpravy přechodu pro chodce, přilehlých chodníků sjezdů, komunikace a zpevněných ploch podél silnice I/21 a II/230 a rekultivace ploch v rámci stavby „Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá, ul. Pohraniční stráže“.

Vzhledem k tomu, že zdejší odbor nemá ve stavebním řízení postavení dotčeného orgánu, nepřísluší mu vydávat vyjádření ani závazná stanoviska.

Zdejší silniční správní úřad před dokončením stavby stanoví místní úpravu provozu na silnici I/21 dle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), kdy dotčeným orgánem při stanovení místní úpravy je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu, policie.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky



Č.j. KRPP-57515-1/ČJ-2017-0300DP

Plzeň 21. dubna 2017

Počet listů: 1

Ing. Pavel Kodýtek

Nám. Svobody 58

348 15 Planá

I/21 Chodová Planá, ul. Pohraniční stráže, chodník a přechod pro chodce u školy – stanovisko pro územní a stavební řízení

Na základě Vámi předložené dokumentace stavby „I/21 – Chodová Planá, ul. Pohraniční stráže, chodník a přechod pro chodce u školy“ sděluji, že s předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení **souhlasím**.

Předmětem stavby je úprava stávající stykové křižovatky silnic I/21 a II/230, dostavba komunikace pro pěší (chodníku) při silnici II/230 a úpravy stávajícího chodníku podél silnice I/21. Součástí stavby je i úprava stávajícího přechodu pro chodce před základní školou na silnici I/21, který je nově navržen stavební úpravou vložením ochranného ostrůvku v hlavní trase silnice I/21.

Předložená dokumentace byla posouzena a odsouhlasena ve smyslu ustanovení:

- § 10 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve věci úpravy napojení silnice II/23 k silnici I/21 a úpravy napojení stávajících samostatných vjezdů na sousední nemovitosti.
- § 16 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve věci územního a stavebního řízení stavby.

12. r. kpt. Jopir

plk. Mgr. Vladimír TOMAN
vedoucí odboru

Na vědomí:
DI Tachov
KÚ PK, ODaSH



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

váš dopis zn.:

ze dne: 6.6.2017

naše zn.: 1641/17/SÚSPK-T

spis č. : ZN/190/SÚSPK-T/14

vyřizuje: Eva Blažková

tel.: 777 465 825

fax.:

e-mail: eva.blazkova@suspk.eu

datum: 23.6.2017

Ing. Pavel Kodýtek
Nám. Svobody 58
348 15 Planá

Věc : „Chodová Planá, chodník a přechod pro chodce u školy, ul. Pohraniční stráž“ – vyjádření k PD ke stavebnímu řízení.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Provozní středisko Tachov, obdržela dne 13.6.2017 žádost o vyjádření k PD pro výše uvedenou stavbu ke stavebnímu řízení.

SÚS PK, p.o., provozní středisko Tachov, **souhlasí** s vydáním stavebního povolení na základě předložené projektové dokumentace, zpracované Bc. Michalem Pašavou, datum 05/2017, stupeň DSP.

Po dokončení stavby zajistí investor zpracování geometrického plánu, který bude podkladem pro majetkoprávní vypořádání k pozemkům a objektům zřízeným na silničních pozemcích.

Eva Blažková
Technik správy silnic

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Provozní středisko Tachov

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119

51



V Plzni dne: 30.01. 2018

Doporučeně + dodejka

Vaše zn.:

Náše zn.: 536/18-33200/21-105/Bo

Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129
348 13 Chodová Planá

Vyřizuje: Vladislava Bošková

Telefon: 377 333 743

E-mail: vladislava.boskova@rsd.cz

Věc: **Vyjádření k vydání stavebního povolení**

akce: „Chodník a přechod pro chodce u školy - Chodová Planá, ul. Pohraniční stráž“
pozemek: p.č. 3414/1 k.ú. Chodová Planá - ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR
stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, jako majetkový správce silnice I. třídy č. I/21 a silničního pozemku, **souhlasí** s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci (tj. úprava přechodu pro chodce přes silnici I/21, zřízení ochranného dělicího ostrůvku pro přecházení chodců, úprava přílehlých chodníků podél silnice I/21 a úprava připojení sousední nemovitosti (stadion) k silnici I/21) při dodržení následujících podmínek, které budou citovány ve stavebním povolení:

1. výše uvedená stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP, zpracované Bc. Michalem Pašavou ze společnosti IDGPro projekční kancelář, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, datum: 05/2017 (číslo zakázky: 2016-52)
2. stavba bude prováděna v souladu s příslušnými ČSN, TP a TKP
3. výše uvedenou stavbou dojde k příčnému uložení inženýrské sítě – přípojky veřejného osvětlení řízeným protlakem, ochranná trubka PVC KG DN60 v silničním pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Chodová Planá v délce cca 11,25 bm, v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca 18,763 (před křižovatkou sil. II/230 a I/21) a k podélnému uložení otevřeným výkopem v délce cca 3,00 bm v části stávající vozovky, v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca 18,763 a otevřeným výkopem v délce cca 32,50 bm v části stávajícího chodníku včetně osazení 1 x sloupu veřejného osvětlení (v pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Chodová Planá), v úseku v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca od 18,730 do 18,763
4. křížení silnice – příčné uložení inženýrské sítě (přípojky veřejného osvětlení) bude provedeno technologií řízeného protlaku v hloubce s min. krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod nivelitu vozovky
5. případné vybočení podvrtného zařízení a poškození konstrukce vozovky bude neprodleně oznámeno správci komunikace, který stanoví podmínky opravy. Veškeré náklady spojené s touto opravou uhradí stavebník v plné výši
6. cílová jáma pro protlak (o rozměru 2,0 bm x 1,5 bm) bude umístěna mimo vozovku a ve stavbě stávajícího chodníku
7. toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka stavby chodníku tj. Městys Chodová Planá
8. výše uvedenou stavbou dojde k podélnému uložení inženýrské sítě - přípojky dešťové kanalizace KG PVC DN 100 v délce cca 1,50 bm v části stavby stávající silnice II/230 (v silničním pozemku p.č. 3114/1 v k.ú. Chodová Planá)



9. stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce budou umístěny vnějším pláštěm stožáru minimálně 0,5 m za silniční obrubou
10. veškeré pracovní spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou
11. nové svislé dopravní značení bude provedeno z folie II. třídy
12. stávající směrové ukazatele a DZ P2 budou přemístěny tak, aby splňovaly normové požadavky
13. veškeré součásti silnice I. třídy č. I/21 zasažené pracemi souvisejícími se stavbou budou uvedeny do původního (řádného) stavu
14. v průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I. třídy č. I/21 a zabránit jejímu znečištění
15. při stavebních pracích nebude silnice I. třídy č. I/21 znečišťována dopravní mechanizací výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice I. třídy č. I/21, stavebník neprodleně zajistí její čištění na své náklady
16. mezi ŘSD ČR a stavebníkem bylo uzavřeno Prohlášení stavebníka, ve kterém bude upřesněno majetkové vypořádání stavebních úprav na silnici I. třídy č. I/21, včetně jejich součástí a příslušenství a majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou nově vybudovaných chodníků. Stavbu vybudovaných chodníků, novou uliční vpusť včetně její přípojky, stavbu ochranného ostrůvku vybudovaného v rámci přechodu pro chodce a přípojku veřejného osvětlení včetně 1 ks sloupu VO si nepřevzme Ředitelství silnic a dálnic ČR do svého vlastnictví, správy a údržby a jejich případné opravy bude zajišťovat stavebník
17. mezi ŘSD ČR a Plzeňským krajem bylo uzavřeno Prohlášení budoucího vlastníka, ve kterém je upřesněno majetkoprávní vypořádání pozemku pod částečně upraveným napojením silnic I. třídy č. I/21 a II/230
18. po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. I/21 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí
19. po vydání tohoto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal ŘSD ČR, Správou Plzeň o uzavření **smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy**. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR4, Správa Plzeň (pí. Bošková), na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz. příložená žádost, kterou stavebník předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel stavby nesmí zahájit stavební práce
20. při vstupu na silnici I. třídy č. I/21 je stavebník nebo jeho zhotovitel stavby povinen veškerou činnost realizovat v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací,“ <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>
21. po skončení stavebních prací (termín dle smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy) zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Boškovou), k protokolárnímu předání a převzetí dotčeného úseku silnice I. třídy č. I/21 a silničního pozemku (při vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy). K fyzickému předání a převzetí dotčeného úseku silnice I. třídy č. I/21 a dotčeného pozemku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Fišerovou), na místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo pro předání díla do užívání a jako podklad pro uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene - služebnosti
22. před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena **smlouva o zřízení práva věcného břemene – služebnosti** na umístění inženýrských sítí – přípojky veřejného osvětlení a přípojky dešťové kanalizace. Návrhy smluv budou zpracovány na základě stavebníkem zaslaných žádostí včetně 4 originálů geometrického plánu k jednotlivé síti v papírové formě. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délek uložených inženýrských sítí (pro každou inženýrskou síť zvlášť) v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Dále bude předloženo v 5-ti vyhotoveních zaměření skutečného provedení



stavby k jednotlivé síti v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz

23. před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena **smlouva o právu obdobného věcnému břemeni – služebnosti na úpravu stávajícího připojení sjezdu k silnici I. třídy**. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem zaslané žádosti včetně 4 vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a 2 vyhotovení v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz
24. před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání stavebník předloží na ŘSD ČR, Správu Plzeň 6 originálů geometrického plánu v papírové formě k následnému majetkoprávnímu vypořádání (stavba ochranného ostrůvku pro přechod pro chodce bude mít také samostatné parcelní číslo). Dále bude předloženo ve 2 vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě dle datových předpisů B2/C1, C2 a C3 dostupných na www.rsd.cz
25. před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude uzavřena mezi stavebníkem a ŘSD ČR **smlouva o výpůjčce** na pozemek pod stavbou ochranného ostrůvku vybudovanou v rámci přechodu pro chodce. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem zaslané žádosti včetně 3 vyhotovení geometrického plánu, ve kterém bude oddělen pozemek pod stavbou ochranného ostrůvku pro přechod chodců (pozemek bude mít samostatné parcelní číslo)
26. zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň (technik provozního úseku - pí. Fišerová, tel. 377 333 745, mobil: 728 108 566) bude přizván stavebníkem nebo stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce nebo k předání díla do užívání.

Toto stanovisko je platné jeden rok. Pokud do této doby nedojde k vydání stavebního povolení, musí stavebník požádat o jeho aktualizaci.

Veškerou korespondenci veďte s ŘSD ČR, Správou Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Kuťák
pověřen řízením Správy Plzeň



Příloha: dle textu – 1 x žádost

2 x stejnopis: Ing. Pavel Kodýtek, nám. Svobody 58, 348 15 Planá + 2 paré PD k DSP vlastní

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 582754/17

Číslo žádosti: 0117 851 690

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 6. 4. 2019.

Žadatel	Pavel Kodýtek	
Stavebník	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, 34813	
Název akce	CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE U ŠKOLY, CHODOVÁ PLANÁ, UL. POHRANIČNÍ STRÁŽE	
Zájmové území	Okres	Tachov
	Obec	Chodová Planá
	Kat. území / č. parcely	Chodová Planá

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 582754/17

Číslo žádosti: 0117 851 690

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Šárka Huková, e-mail: sarka.hukova@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 582754/17

Číslo žádosti: 0117 851 690

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 6. 4. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 720 752 346 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 582754/17

Číslo žádosti: 0117 851 690

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462038 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ARANEA NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - pobočka Ledce, Ledce 324, 330 14 Ledce

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Rostislav Králíček, mobil 602 413 059, e-mail: rostislav.kralicek@araneanetwork.cz

Intell. Net s.r.o.

se sídlem: U Pily 1, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 27971546

DIČ: CZ 27971546

kontakt: Jaromír Zachata, tel.: 352200801, mobil: 775855229, e-mail: vytyceni@intell.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Martina Zaklová, tel.: 377433320, mobil: 724635340, e-mail: zaklova@suptel.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice

IČ: 63887347

DIČ: CZ63887347

kontakt: Oldřich Franta, mobil: 602109688, Dušan Kubeš, mobil: 602601240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

Watecom s.r.o.

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, stř.Severní 60 PLZEŇ-Valcha


IČ: 27200175

DIČ: CZ 27200175

kontakt: Vladimír Kýček, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz

Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

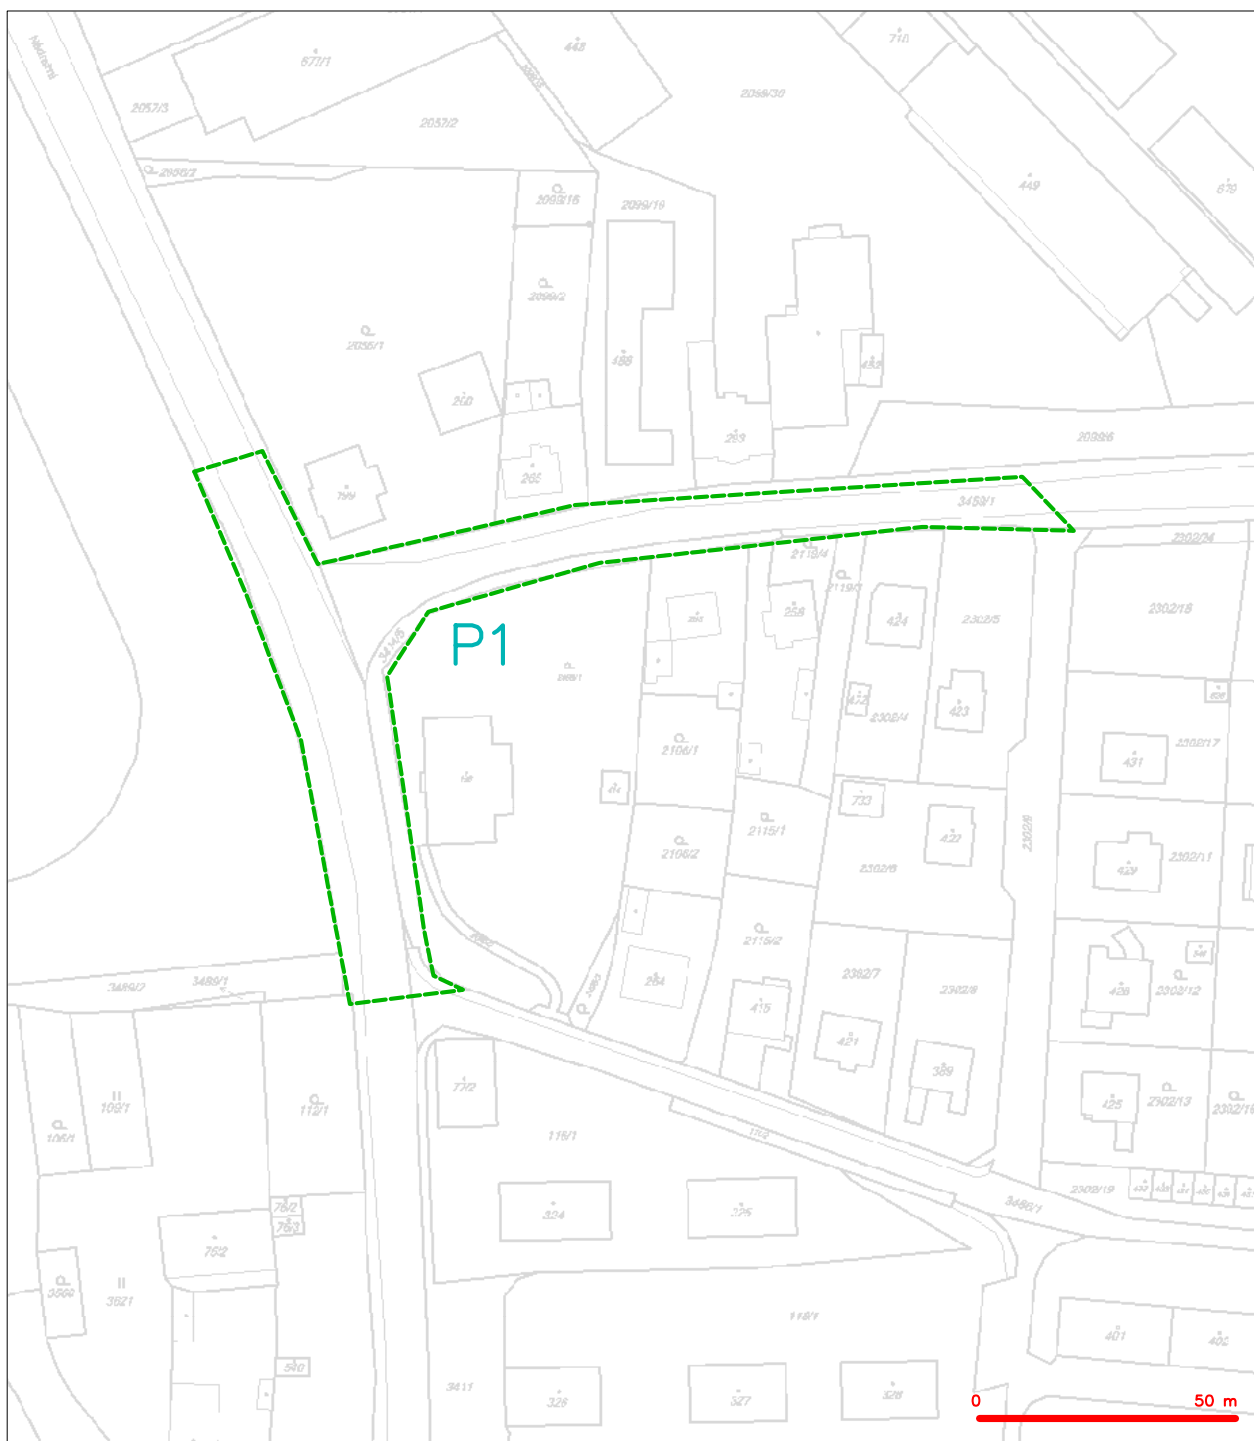


LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyvážení

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

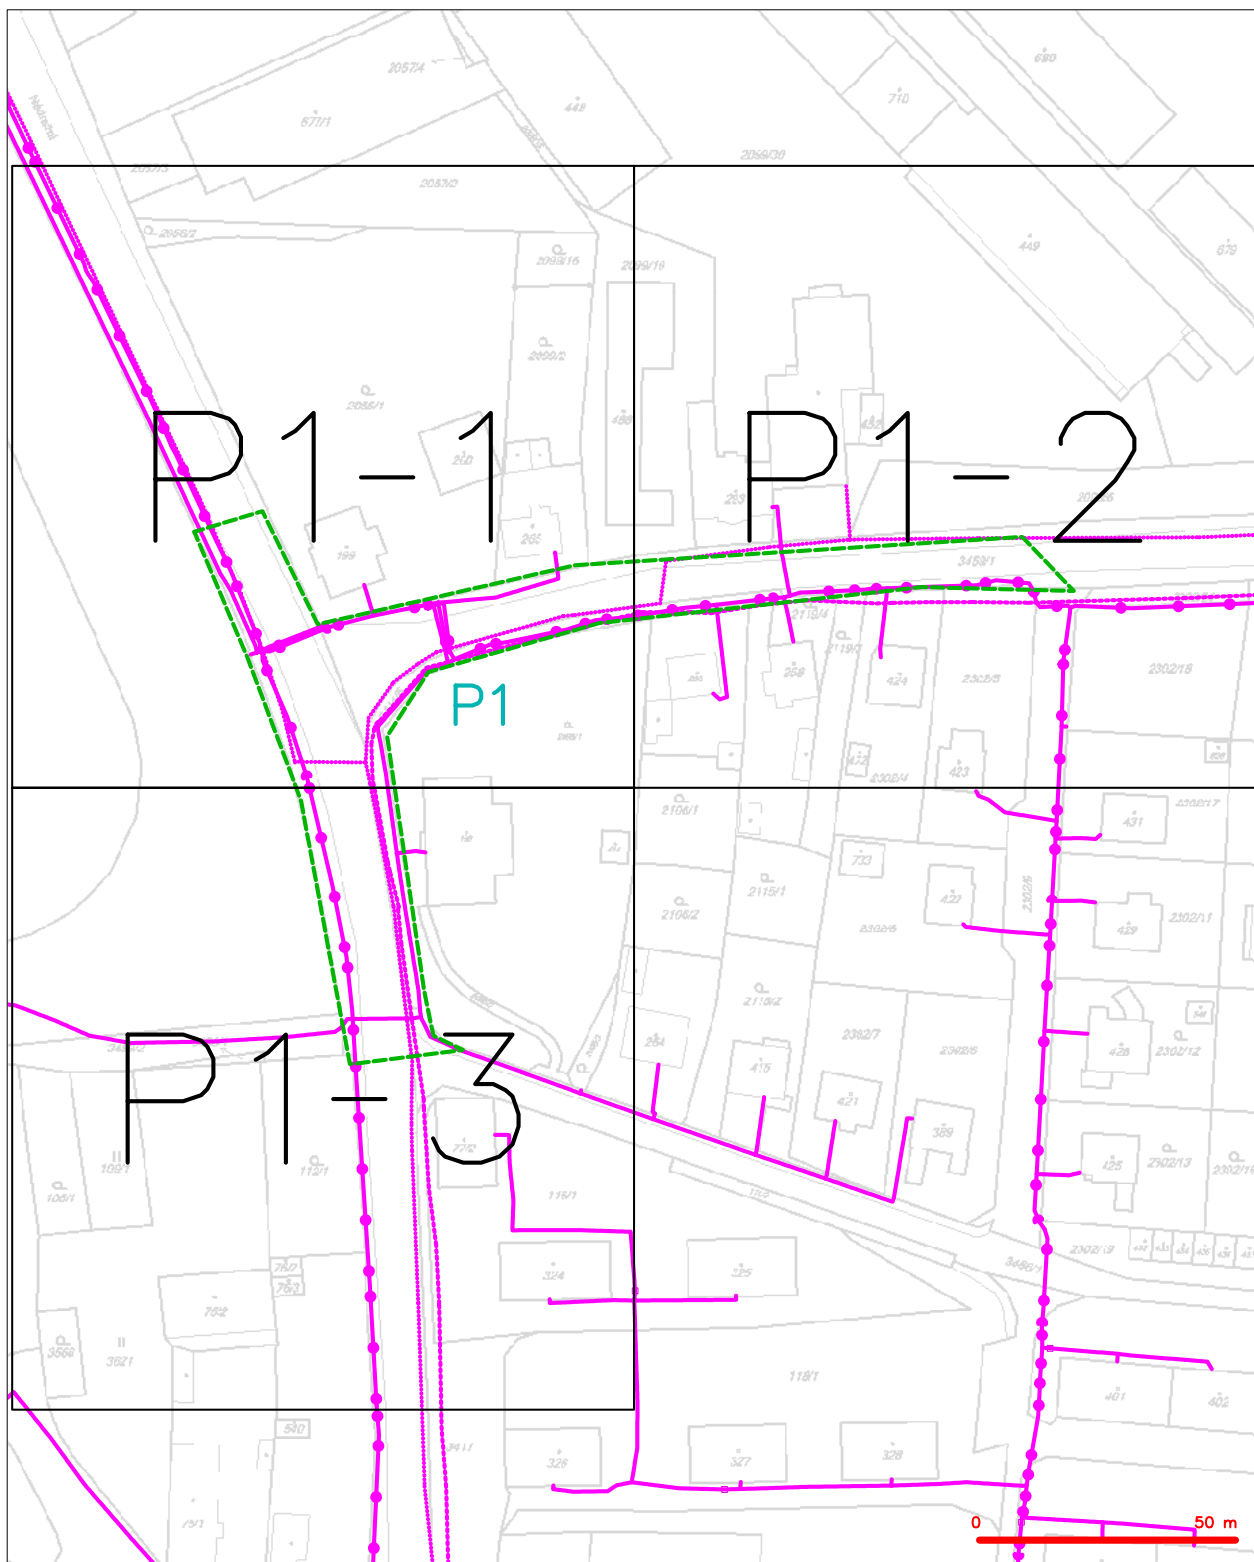

LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soustředěná optická a metalická kabelu |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soustředěná optická a metalického kabelu | — | neprůsvadňovací síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť cizí |
| — | podzemní síť cizí | — | síť s NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

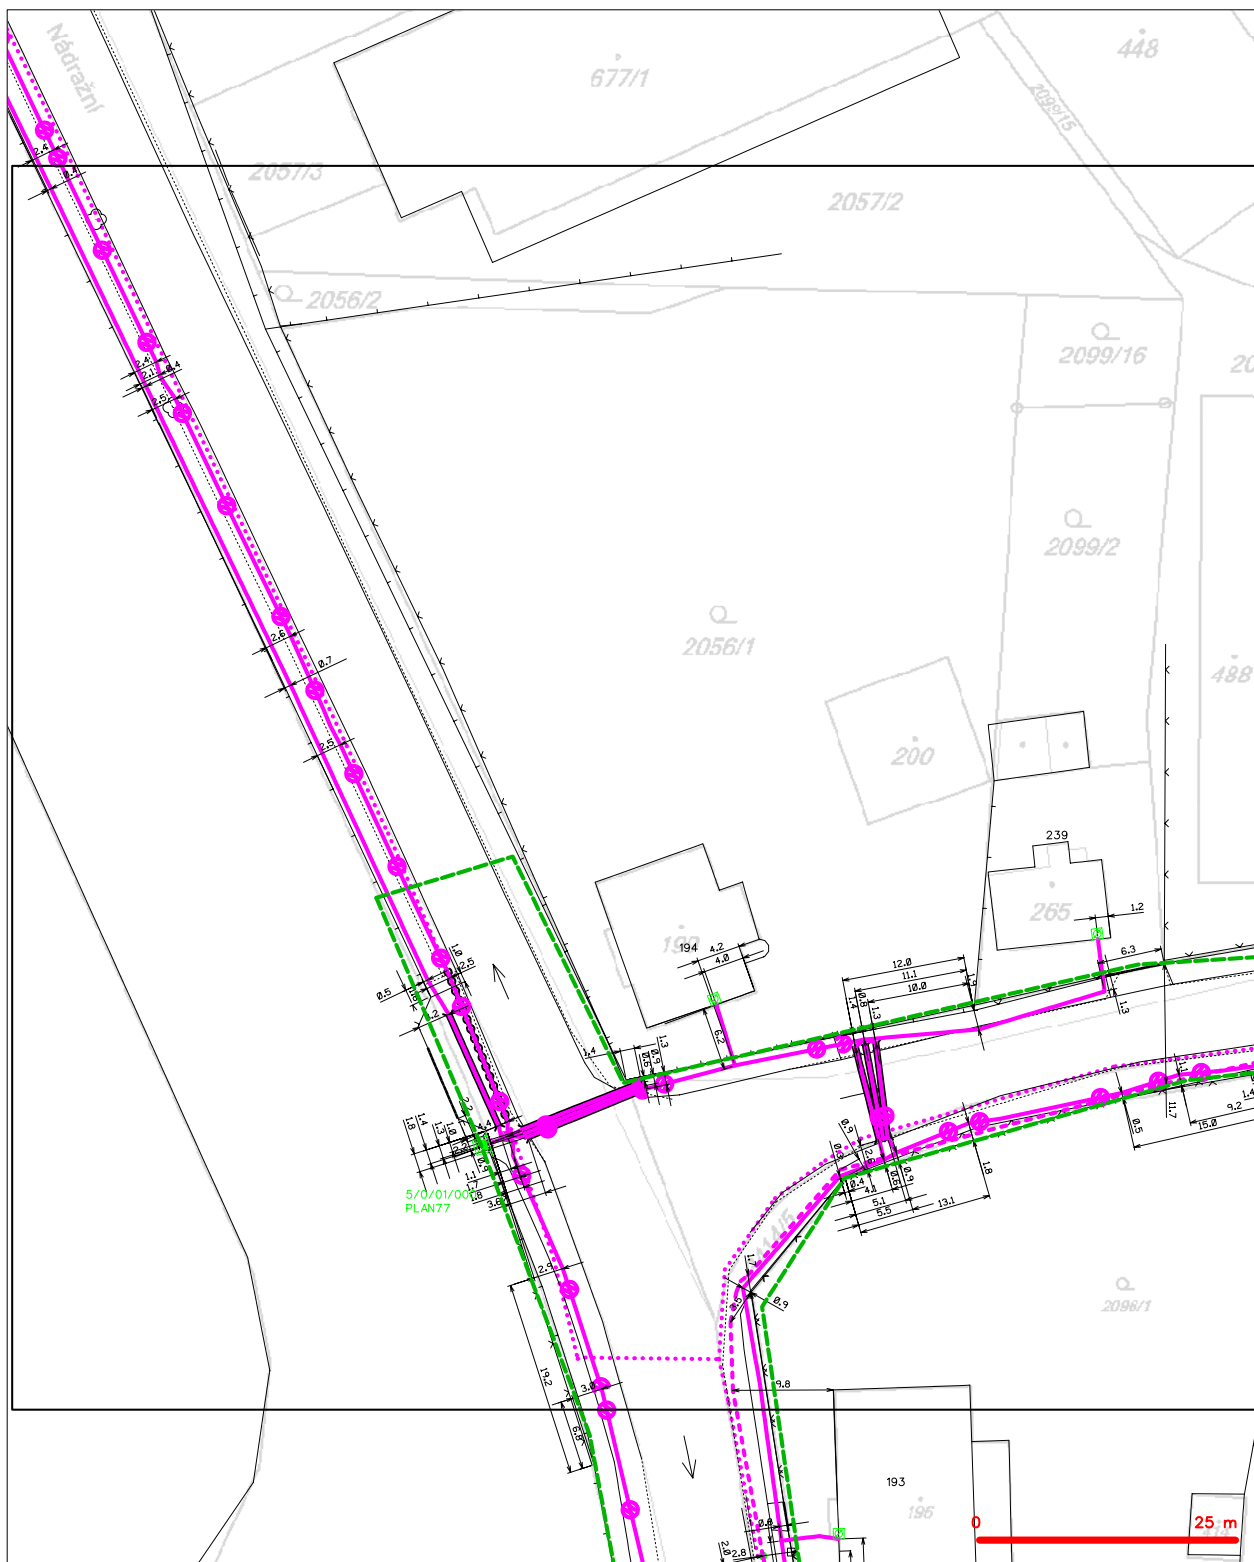

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | nezaměřený průběh optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | nadzemní síť |
| — | nezaměřený průběh optického a metalického kabelu | — | naprovozcované síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť cizí |
| — | nadzemní síť cizí | — | síť s NV |
| | | — | kolektor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

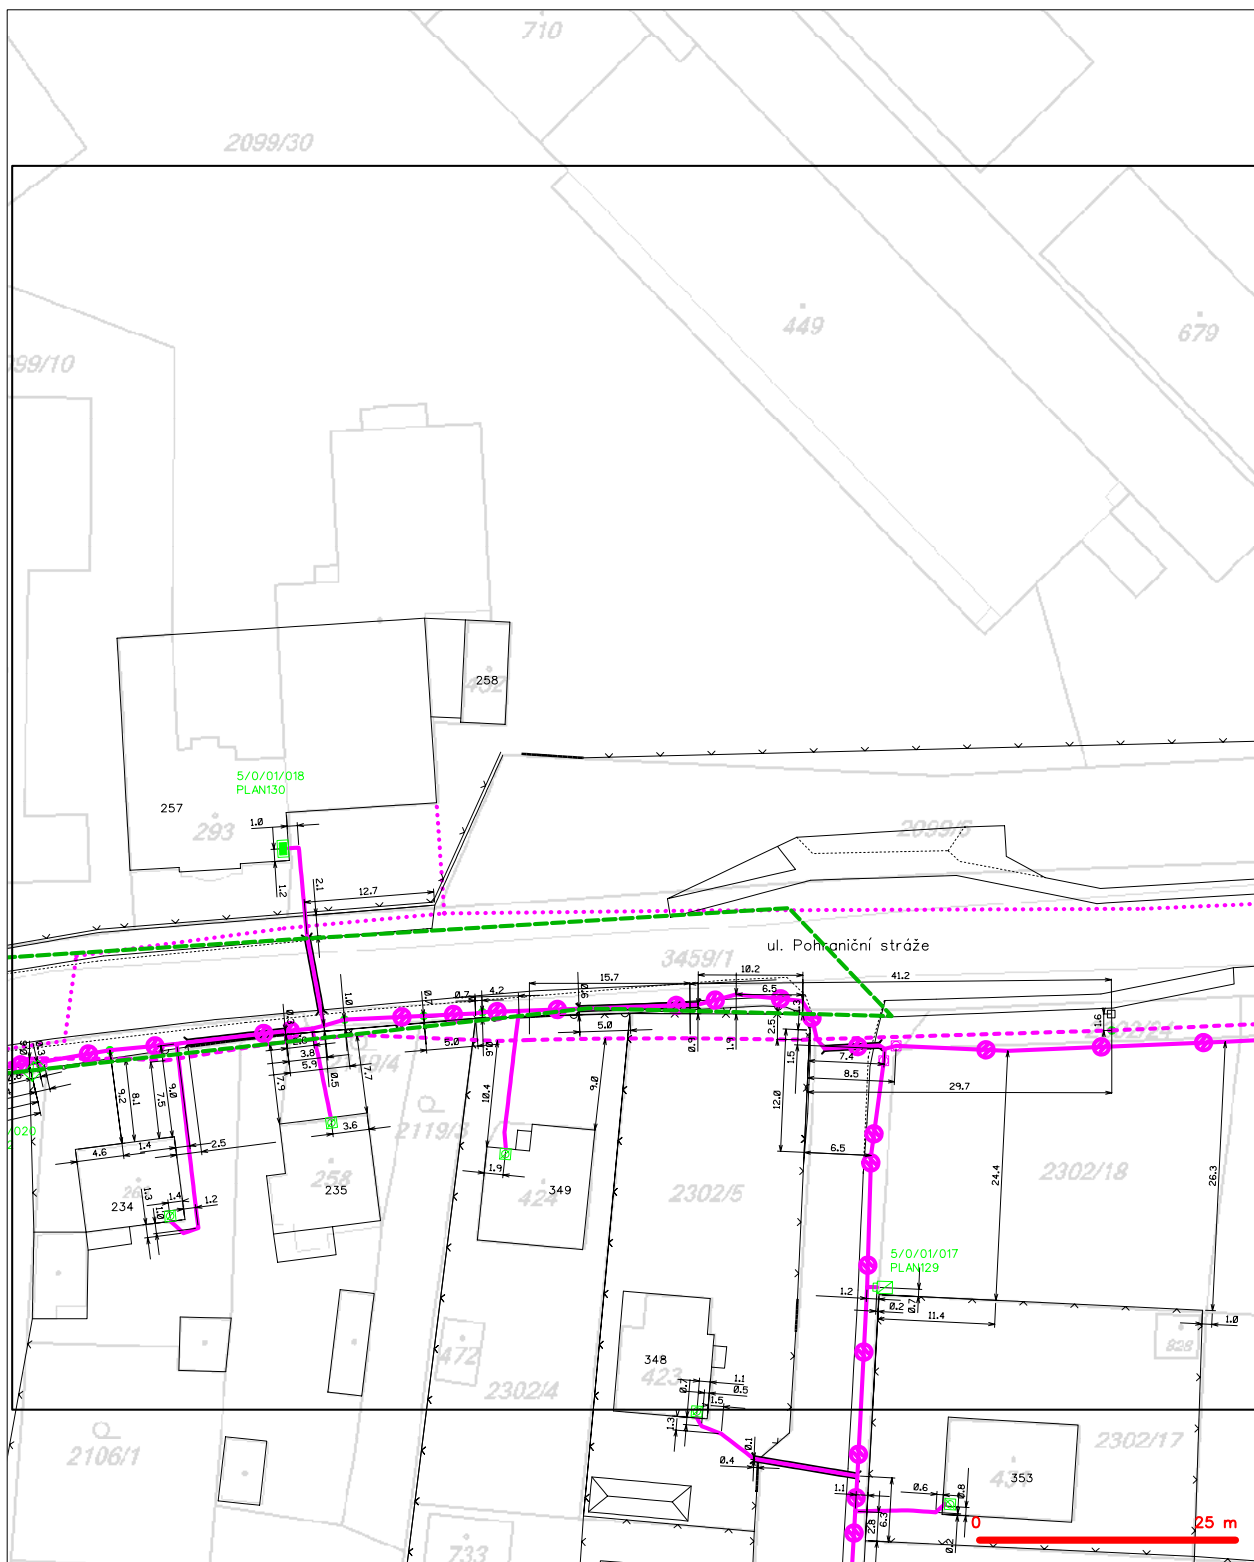

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | nezaměřený průběh optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | podzemní síť |
| — | nezaměřený průběh optického a metalického kabelu | — | neprůsvětelná síť |
| — | podzemní síť | — | podzemní síť |
| — | podzemní síť | — | síť s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

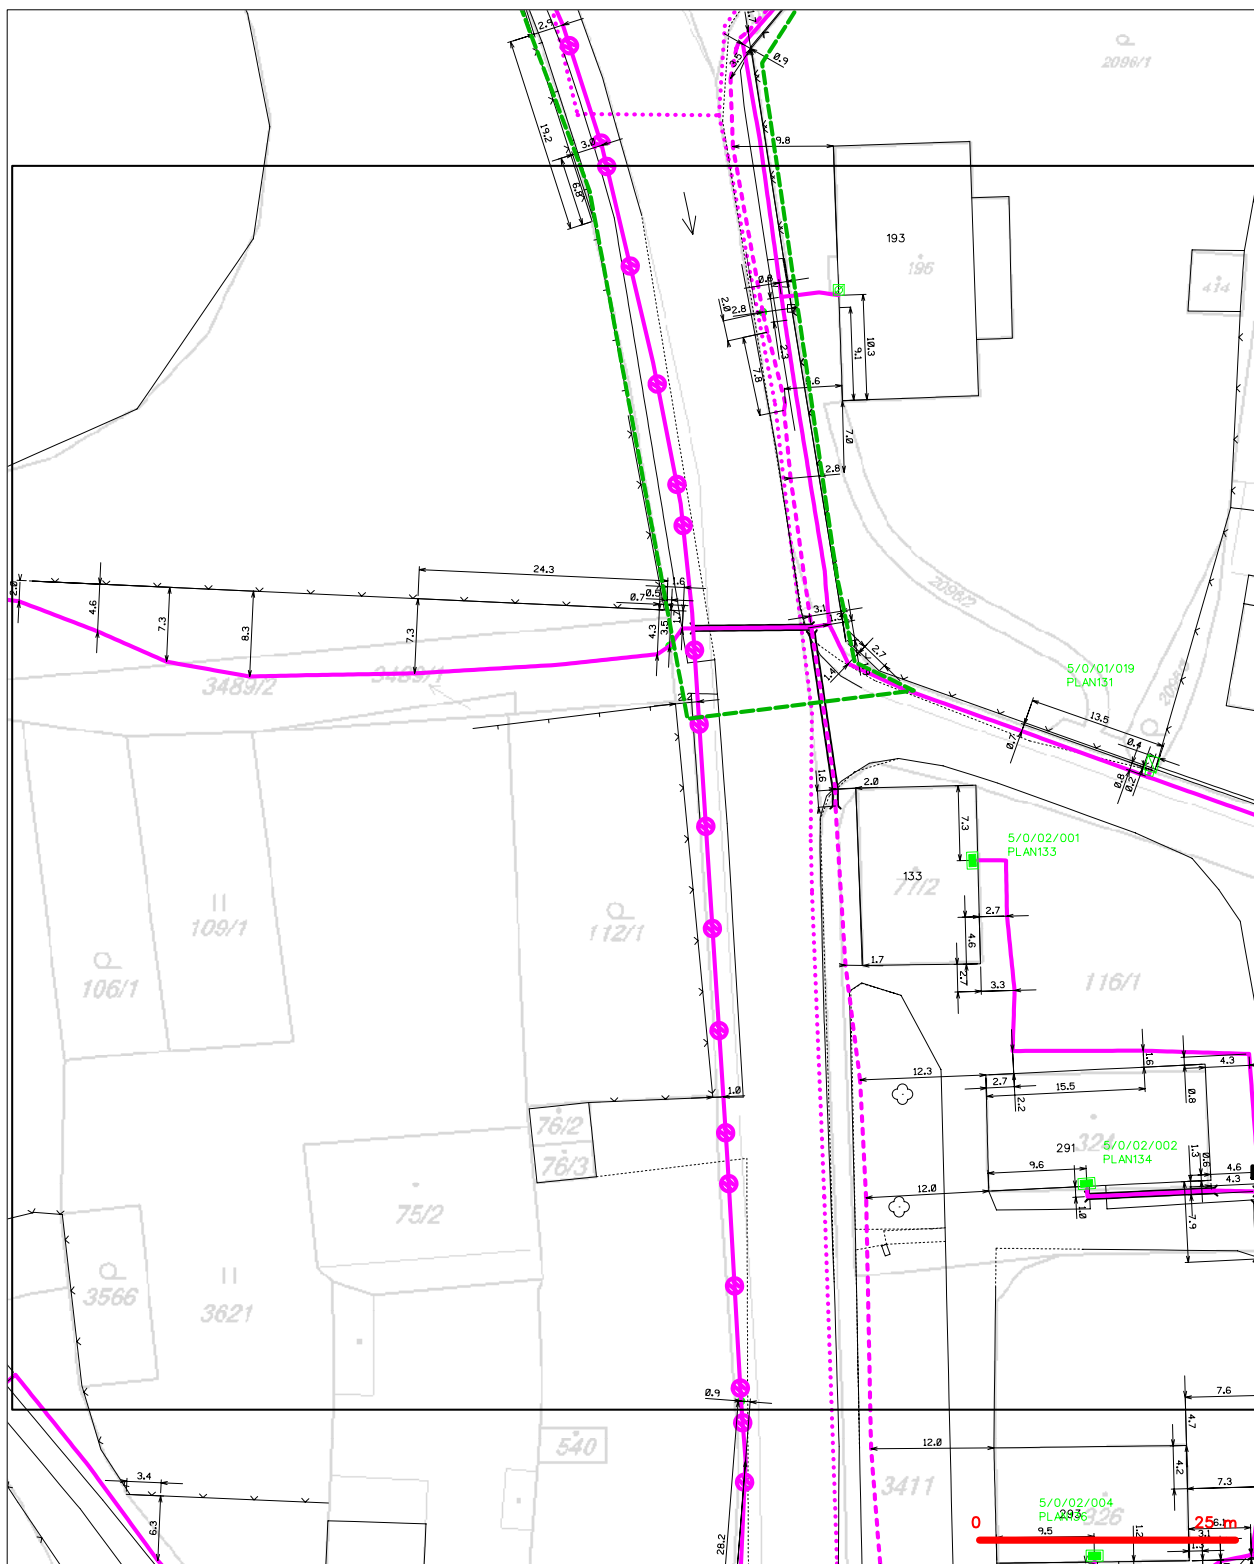

LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | podzemní síť |
| — | nebo součástí optického a metalického kabelu | — | napravovací síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť cizí |
| — | podzemní síť cizí | — | síť s NV |

Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
350 02 Cheb

Číslo jednací 1201702995

Datum 7.3.2017

Vyřizuje Petr Pitoňák

telefon +420 724 213 325

e-mail Petr.Pitonak@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. .

Název stavby: Chodová Planá-Přechod pro chodce

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 7.3.2019

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3



ŽADATEL

Pavel Kodýtek

NAŠE ZNAČKA

0100874392

VYŘÍZENO DNE

13.02.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Chodník a přechod pro chodce u školy - Chodová Planá, ul. Pohraniční stáže**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100874392 ze dne 12.02.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 13.08.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0100874392.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

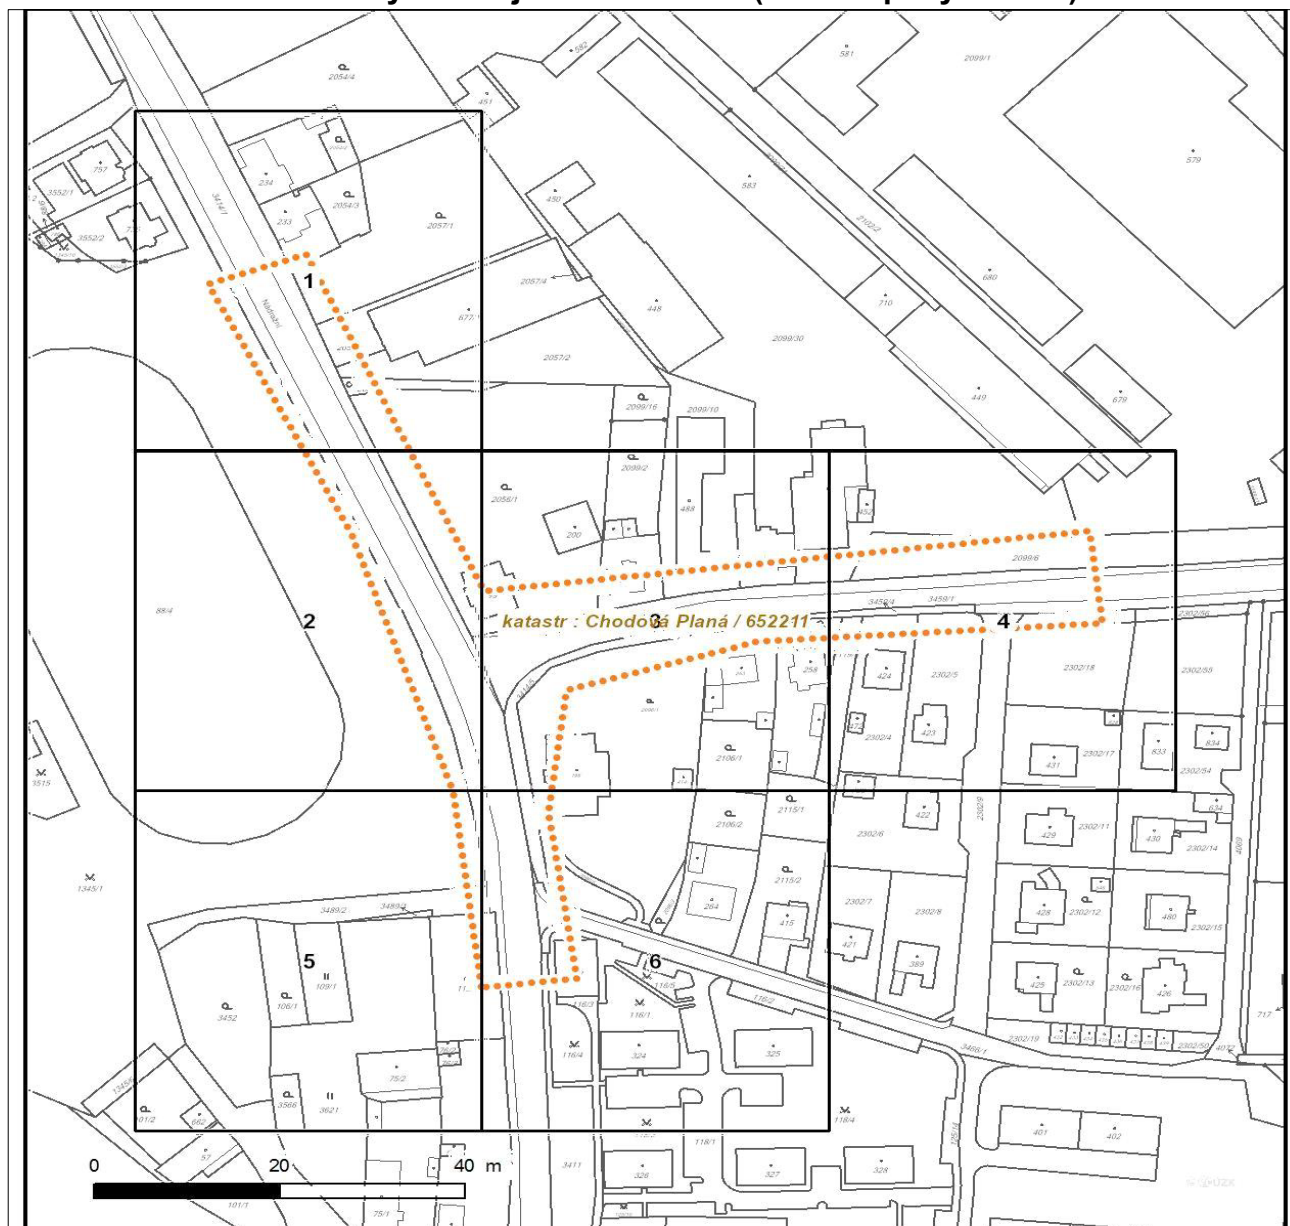

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100874392.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100874392.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

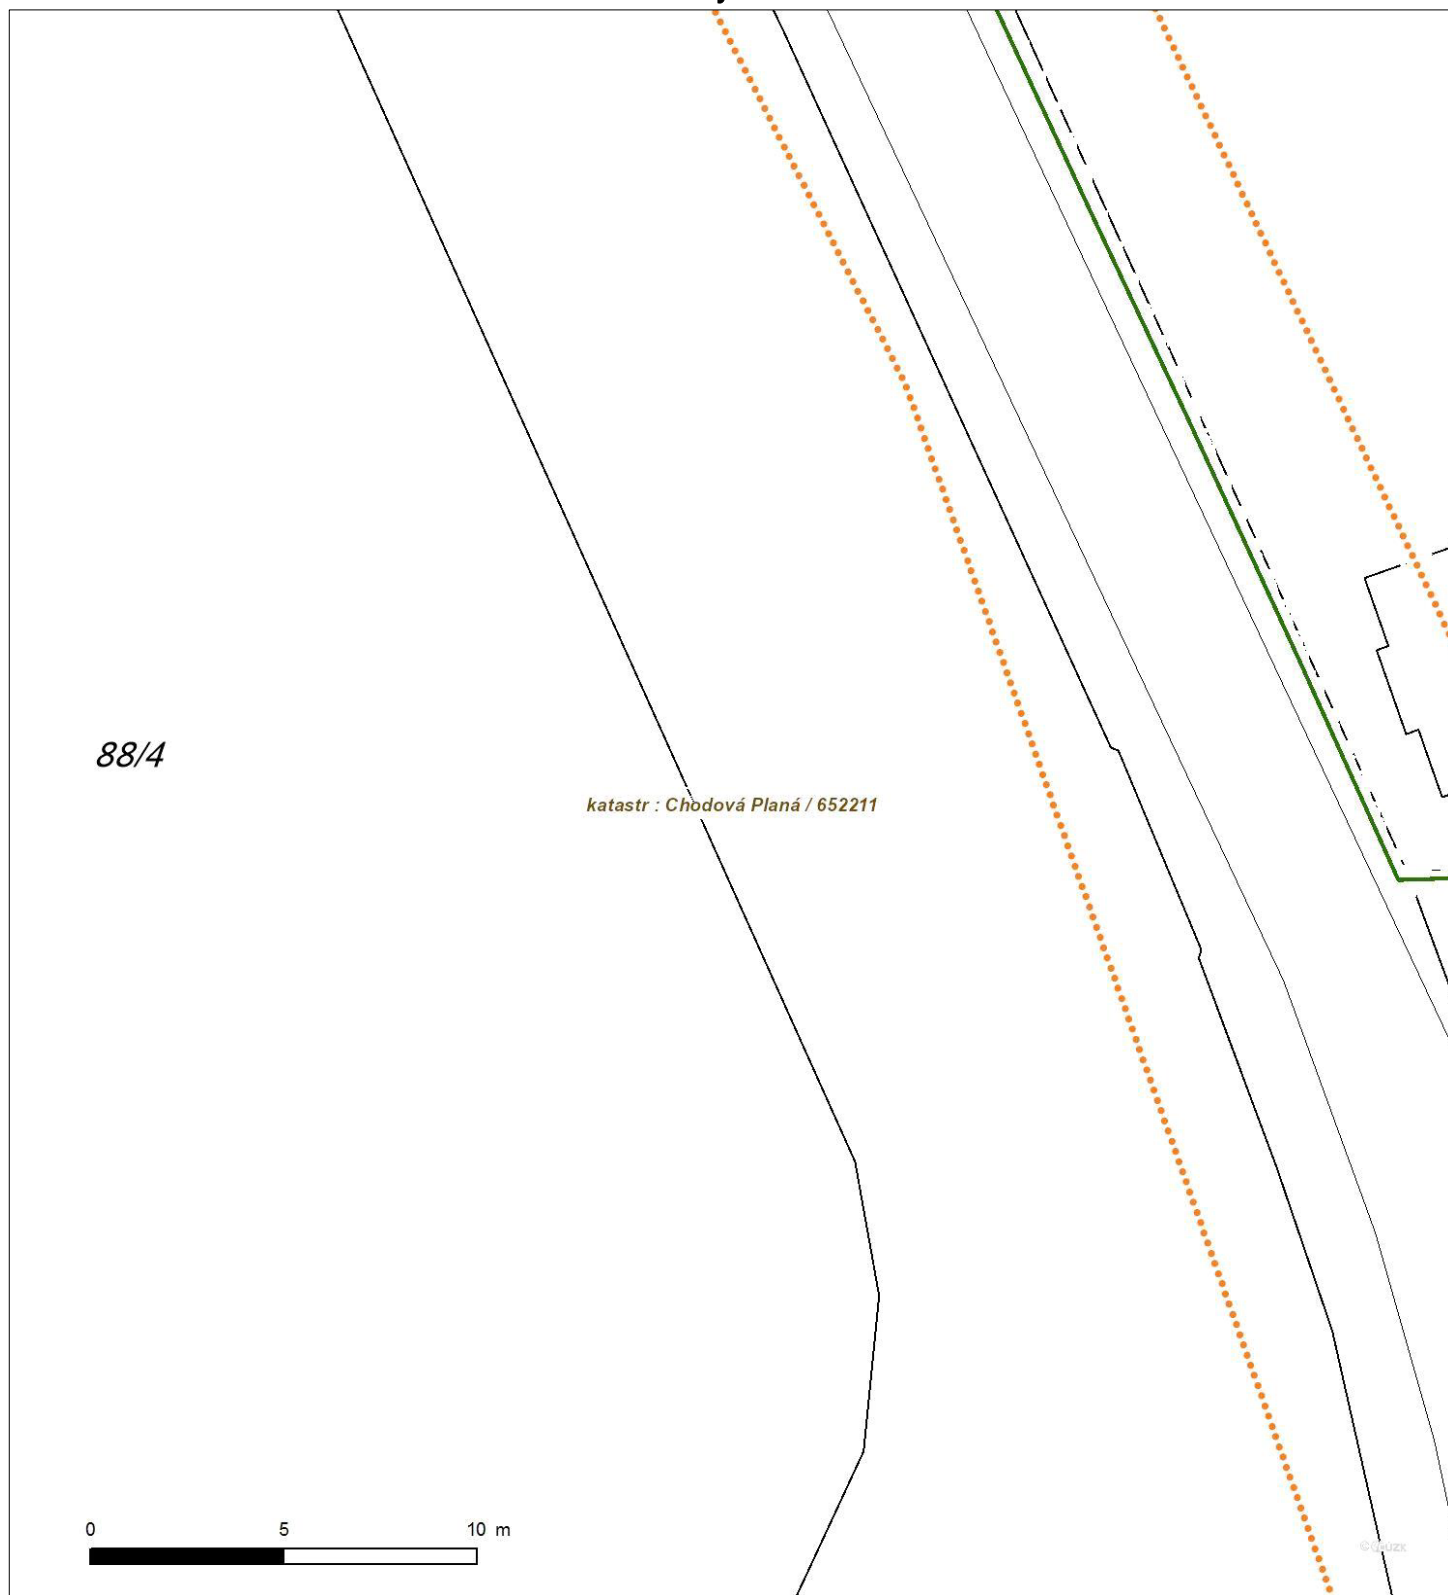

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100874392.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100874392.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100874392.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100874392.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Vážený pan
Ing. Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
348 15 Planá

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

13.2.2018

NAŠE ZNAČKA

1097035117

VYŘIZUJE / LINKA

Kasal/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň, 16. 2. 2018

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu el. vedení (Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá, ul. Pohraniční stáže) ve smyslu zákona 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných technických norem.

ČEZ Distribuce, a.s. jakožto provozovatel distribuční soustavy uděluje souhlas se stavbou a prováděním činností (Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá, ul. Pohraniční stáže), v ochranném pásmu zřízení distribuční soustavy (podzemní kabelové vedení NN 0,4kV) v souladu se zákonem 458/2000 sb. v platném znění a příslušnými technickými normami, za splnění následujících podmínek:

Proti výše uvedenému záměru nemáme námitek při splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce a.s. tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení zemní kabelového vedení NN 0,4kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení NN 0,4kV a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2) Dojde-li v rámci realizace plánované akce ke kolizi stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV např. s vjezdy (chodníkový přejezd, parkovací stání apod.) na předmětný pozemek, bude v místě předpokládaných vjezdů pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho případné mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení vedení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací (vjezdy), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy, ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, předmětné vedení uloženo do chráničky a normované hloubky v celé dotčené trase.
- 3) Souběhy a křížení kanalizace a rozvodů V. O. se zemním kabelovým vedením NN 0,4kV budou provedeny dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění
- 4) Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě potřeby bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/200 Sb. v platném znění.

- 5) Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce a.s. s.r.o. při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuce a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 6) Budou dodrženy minimální vzdálenosti mezi plánovanou stavbou, resp. stávající stavbou po úpravách a stávajícím nadzemním vedením NN 0,4kV dle příslušných technických norem. Pokud toto nebude možno dodržet je nutno vzniklou situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
- 7) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu nebo ohrožen život, zdraví či majetek osob.
- 8) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 9) Při provádění stavební činnosti a realizací stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.
- 10) Provádění prací v ochranném pásmu bude předem nahlášeno příslušnému pracovišti ČEZ Distribuce a.s., s.r.o. tel.: 800 850 860 – zákaznická linka.

Provádějící firma **musí být prokazatelně seznámena** s podmínkami souhlasu pro činnost v ochranném pásmu el. Vedení, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu.

Platnost tohoto vyjádření je do 16.2.2019, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

 **ČEZ Distribuce, a.s.**
Děčín, Děčín IV-Podmokl,
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 10⁰⁰

Ing. Rada Zdeněk
Vedoucí oddělení SEM Sítě

ČEZ Distribuce, a.s.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



ŽADATEL

Pavel Kodýtek

NAŠE ZNAČKA
0200710244

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
13.02.2018

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Chodník a přechod pro chodce u školy - Chodová Planá, ul. Pohraniční stáže**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200710244 ze dne 12.02.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 13.02.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200710244.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

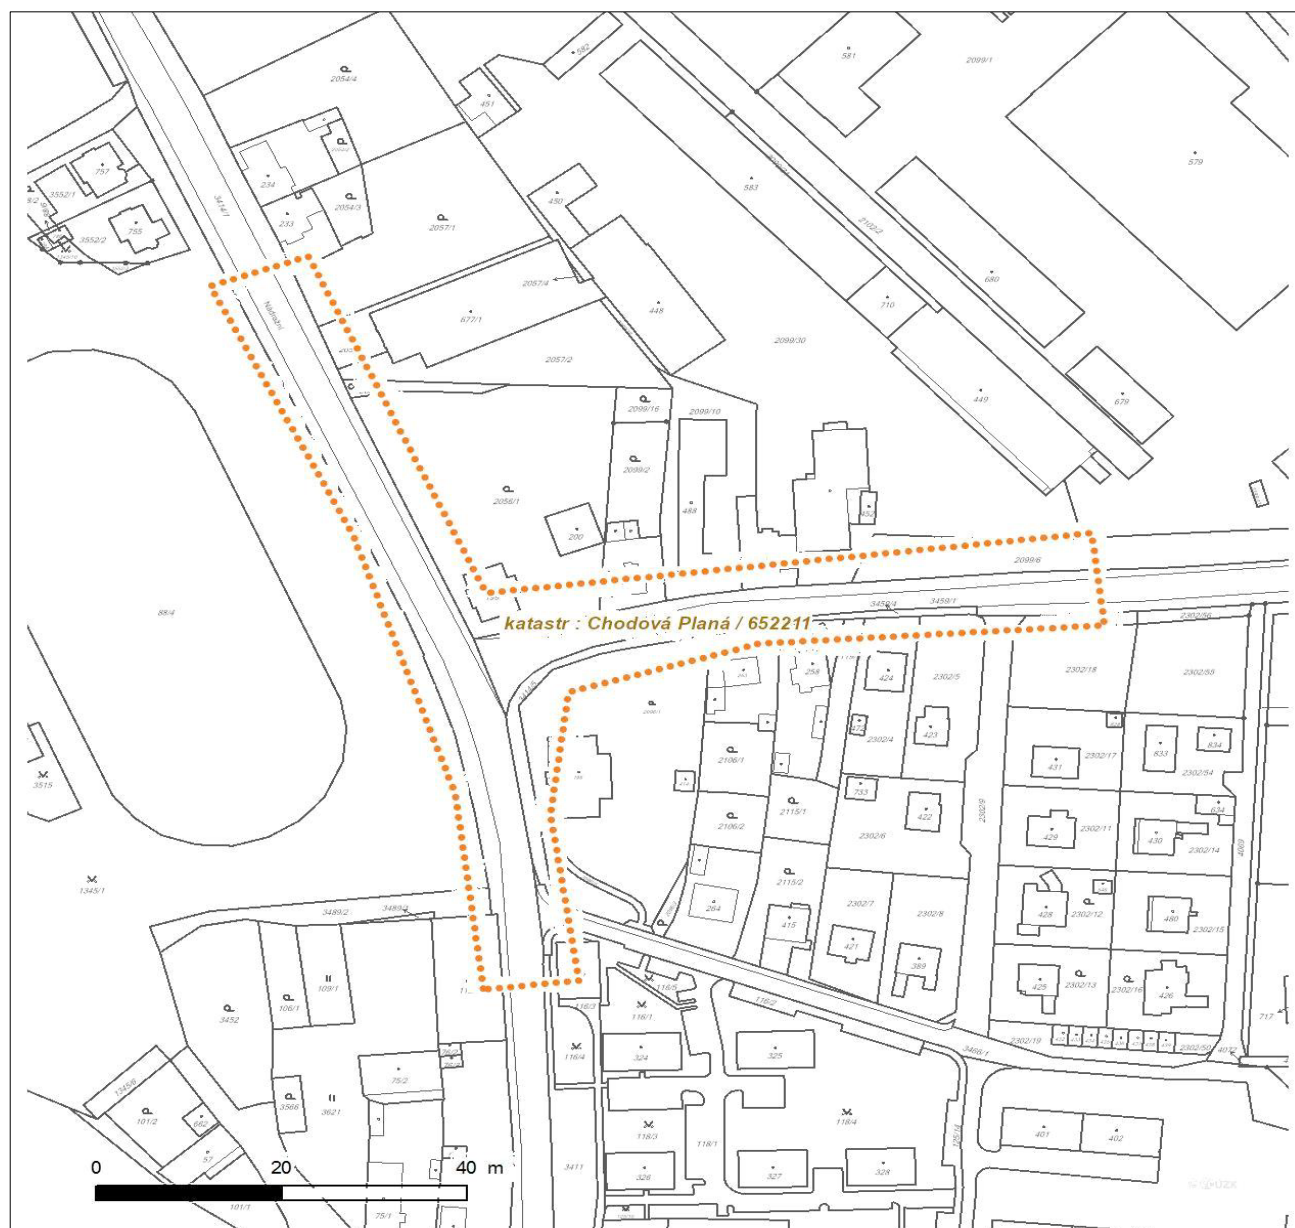

LEGENDA


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Chodová Planá (652211)

Dotčené pozemky:

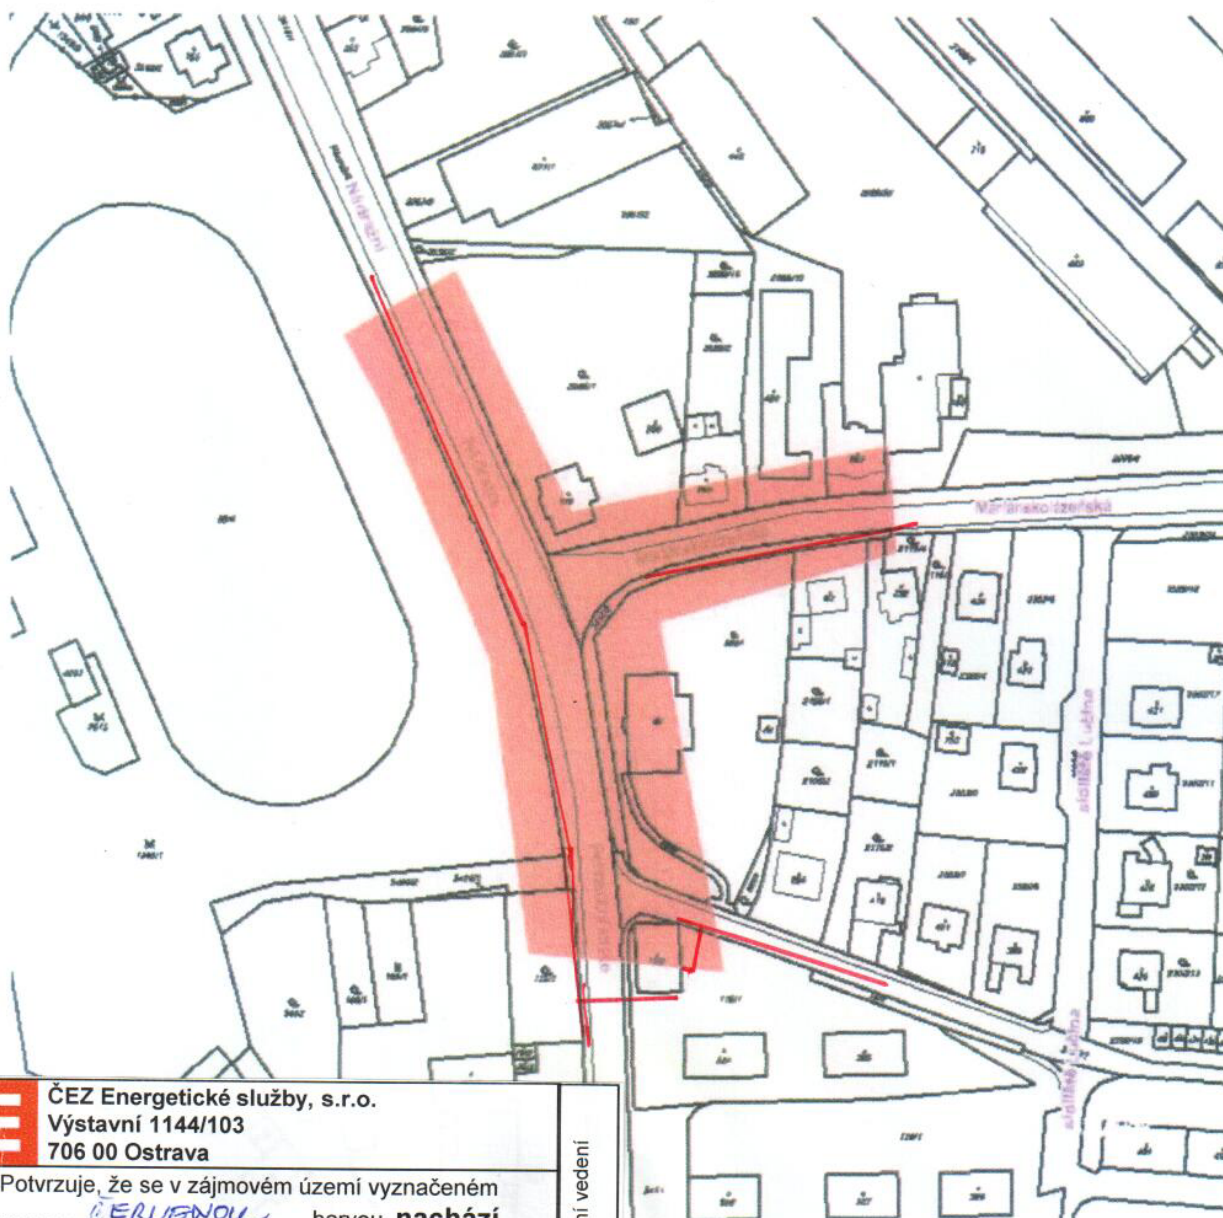

 ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavni 1144/103 706 00 Ostrava		zemní vedení  ————— Legenda
Potvrzuje, že se v zájmovém území vyznačeném ČERVENOUbarvou nachází podzemní zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Před zahájením výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit.		
Podklad pro vypracování PD – orientační zákres. Situaci ověřit 14 dní před zahájením zemních prací.		
Vystavil: Ing. Kršňák	V Plzni: 132017 	

Tato žádost byla vygenerována službou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLÍČKA spol. s r. o.

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou,

kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu



Ing. Jiří Stehlík
ELVOST
Nám. Krále Jiřího 8
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
74-2017

VYŘÍZUJE / LINKA
Kršňák/371102129

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
10.07.2017

VĚC: Chodová Planá, chodník a přechod pro chodce u školy

jménem provozovatele veřejného osvětlení v městysu Chodová Planá, společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. **souhlasím** s předloženou DSP+PDPS stavby „**Chodník a přechod pro chodce u školy, Chodová Planá ul. Pohraniční stráž**“ za těchto podmínek:

- Stavebník nám po dokončení stavby doručí zaměření stožárků+kabelu VO, výchozí revizi VO.

S pozdravem

Ing. Bořek Kršňák
senior manažer odd. VO
ČEZ Energetické služby, s.r.o., pracoviště Plzeň
Guldenerova 19, 326 00 Plzeň



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vitkovice | tel.: 596 903 501, 596 903 401
www.cez.cz/cezes | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291

SKUPINA ČEZ

Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13 13/18
35002 Cheb

naše značka
5001461552

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
22.02.2017

Věc:

Přechod pro chodce Chodová Planá

K.ú. - p.č.: Chodová Planá

Stavebník: Bc. Michal Pašava, Březinova 18/13 13/18, 35002 Cheb

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001461552 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Bc. Michal Pašava, Březinova 18/13 13/18, 35002 Cheb. K.ú.: Chodová Planá.




Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Bc. Michal Pašava , Březinova 18/13 13/18 , 35002 Cheb. K.ú.: Chodová Planá.

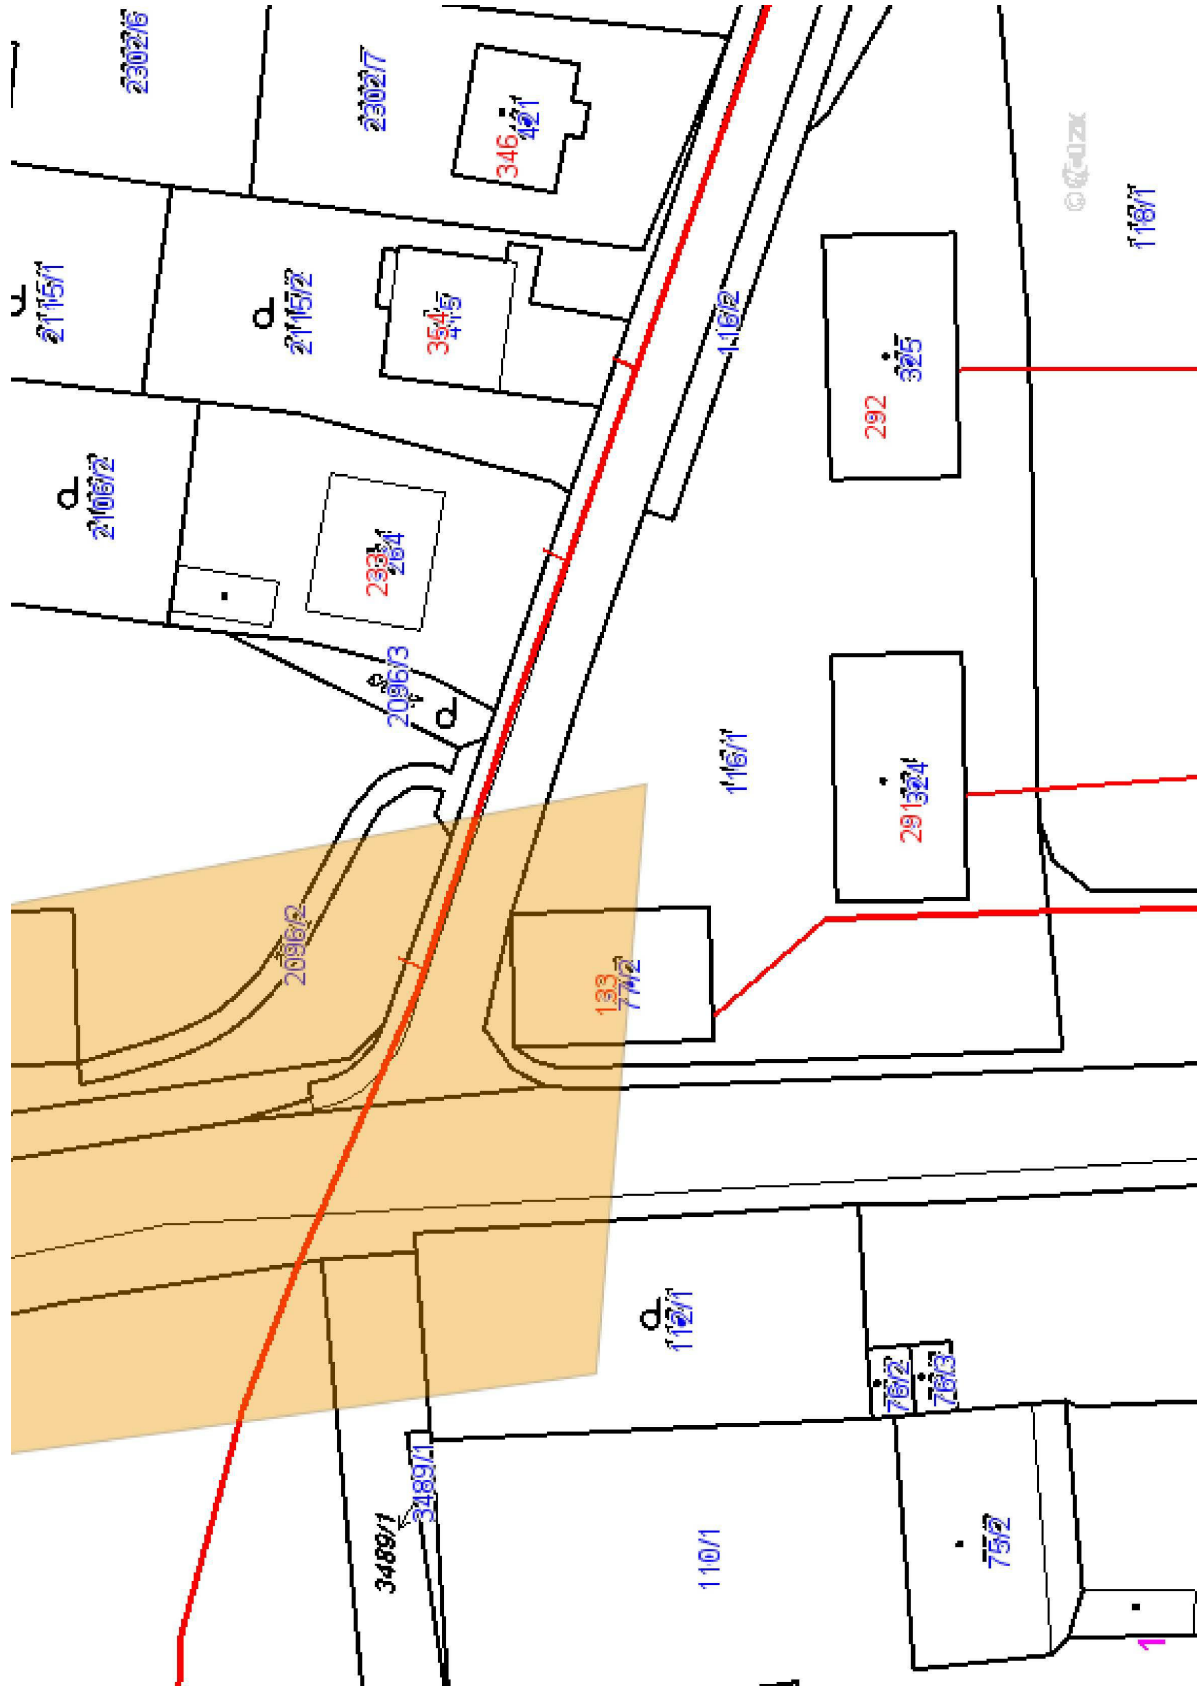

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Bc. Michal Pašava , Březinova 18/13 13/18 , 35002 Cheb. K.ú.: Chodová Planá.

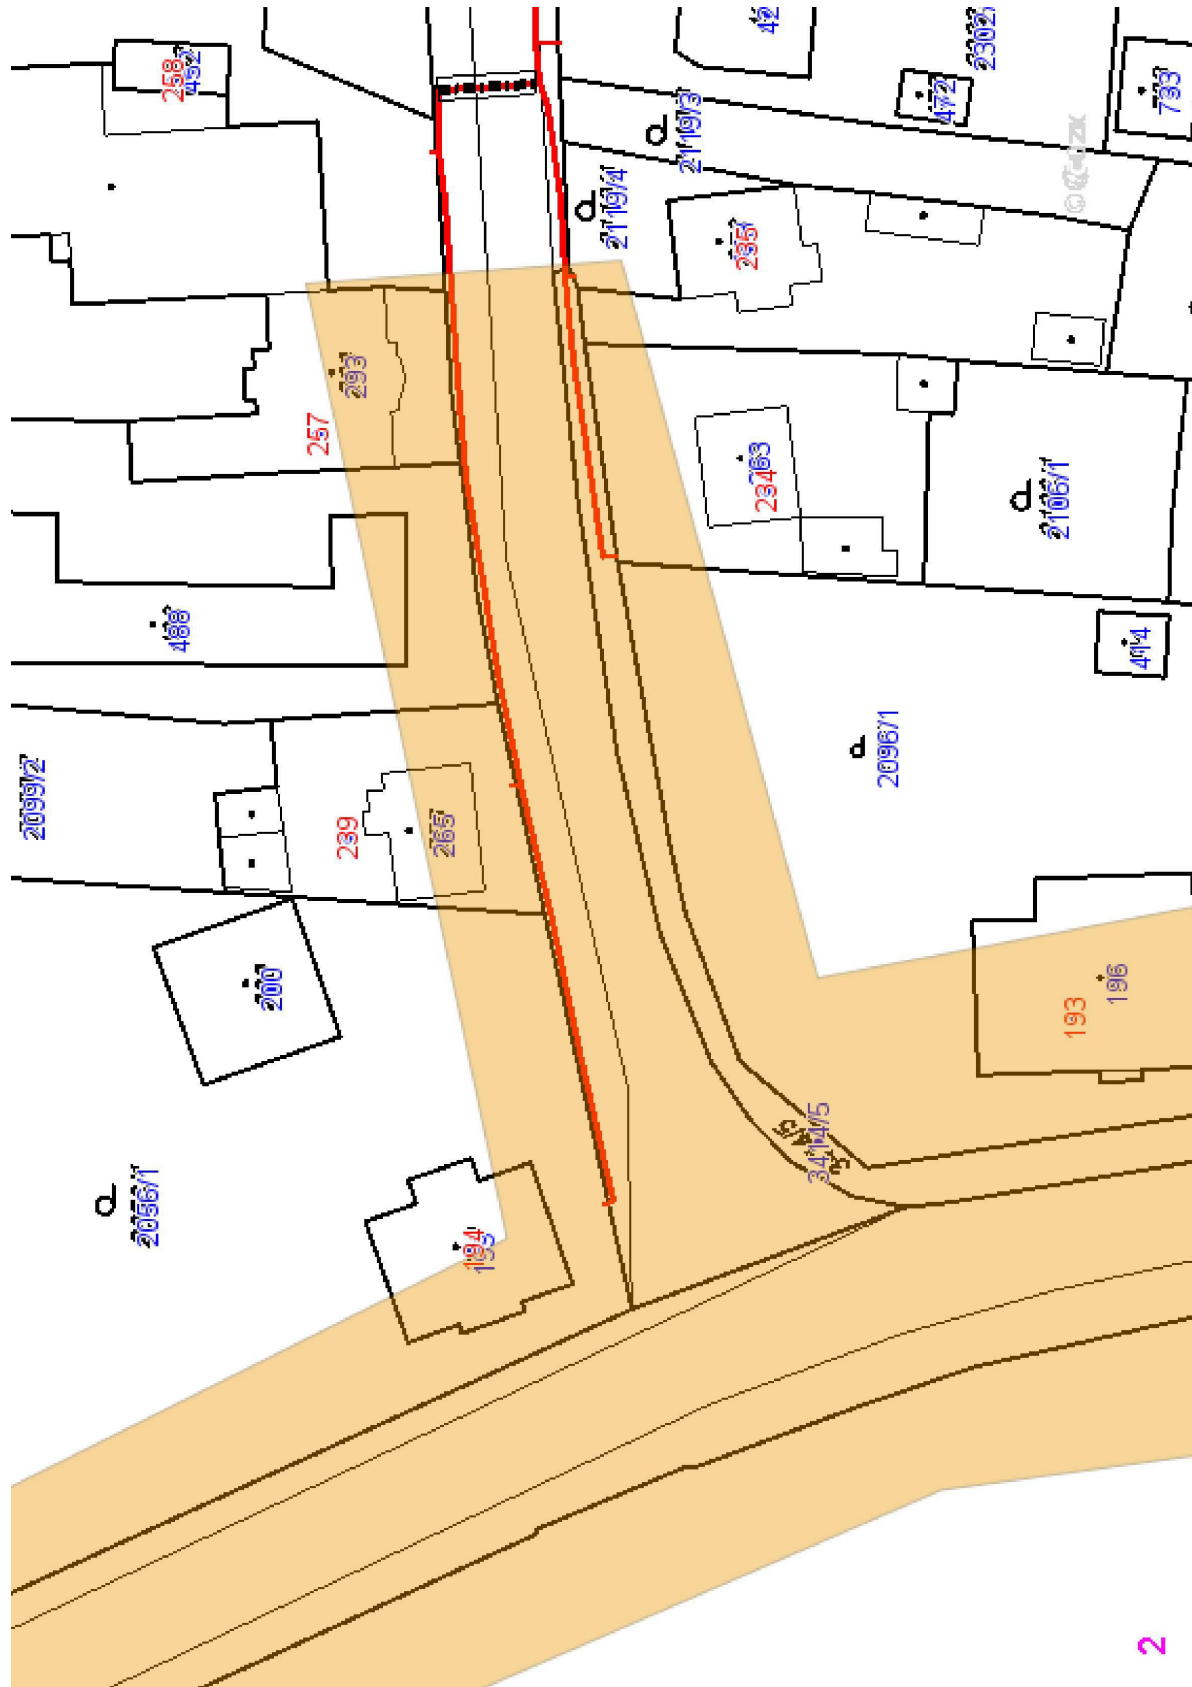

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
34815 Planá

naše značka
5001490399

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
26.04.2017

Věc:

Chodník a přechod pro chodce u školy, Chodová planá, ul. Pohraniční stráže

K.ú. - p.č.: Chodová Planá-3459/1, 3414/1, 3414/5, 3466/1

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 34813 Chodová Planá

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod OC DN 150, DN 50 a STL přípojky ve správě GasNet, s.r.o.

Po odstranění stávající konstrukce v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

Po odtěžení stávající konstrukce bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.

Na nově budovaných zpevněných plochách doporučujeme v širší ochranného pásma plynárenského zařízení položení pouze rozebratelné dlažby do pískového, prosívkového nebo štěrkového lože.

Výsadba stromů a keřů.

Obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu bude umístěn na hranici ochranného pásma plynovodů a přípojek, které dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění činí 1 m na každou stranu. Zatravnění bez omezení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební

činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001490399 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

oto.valehrach@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001490399 ze dne 26.04.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá. K.ú.: Chodová Planá-3459/1, 3414/1, 3414/5, 3466/1.



Legenda:

linie	
plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	


Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001490399 ze dne 26.04.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá. K.ú.: Chodová Planá-3459/1, 3414/1, 3414/5, 3466/1.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTL/STL/VTL/		kabel		anodové uzemnění
	VVTL		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				

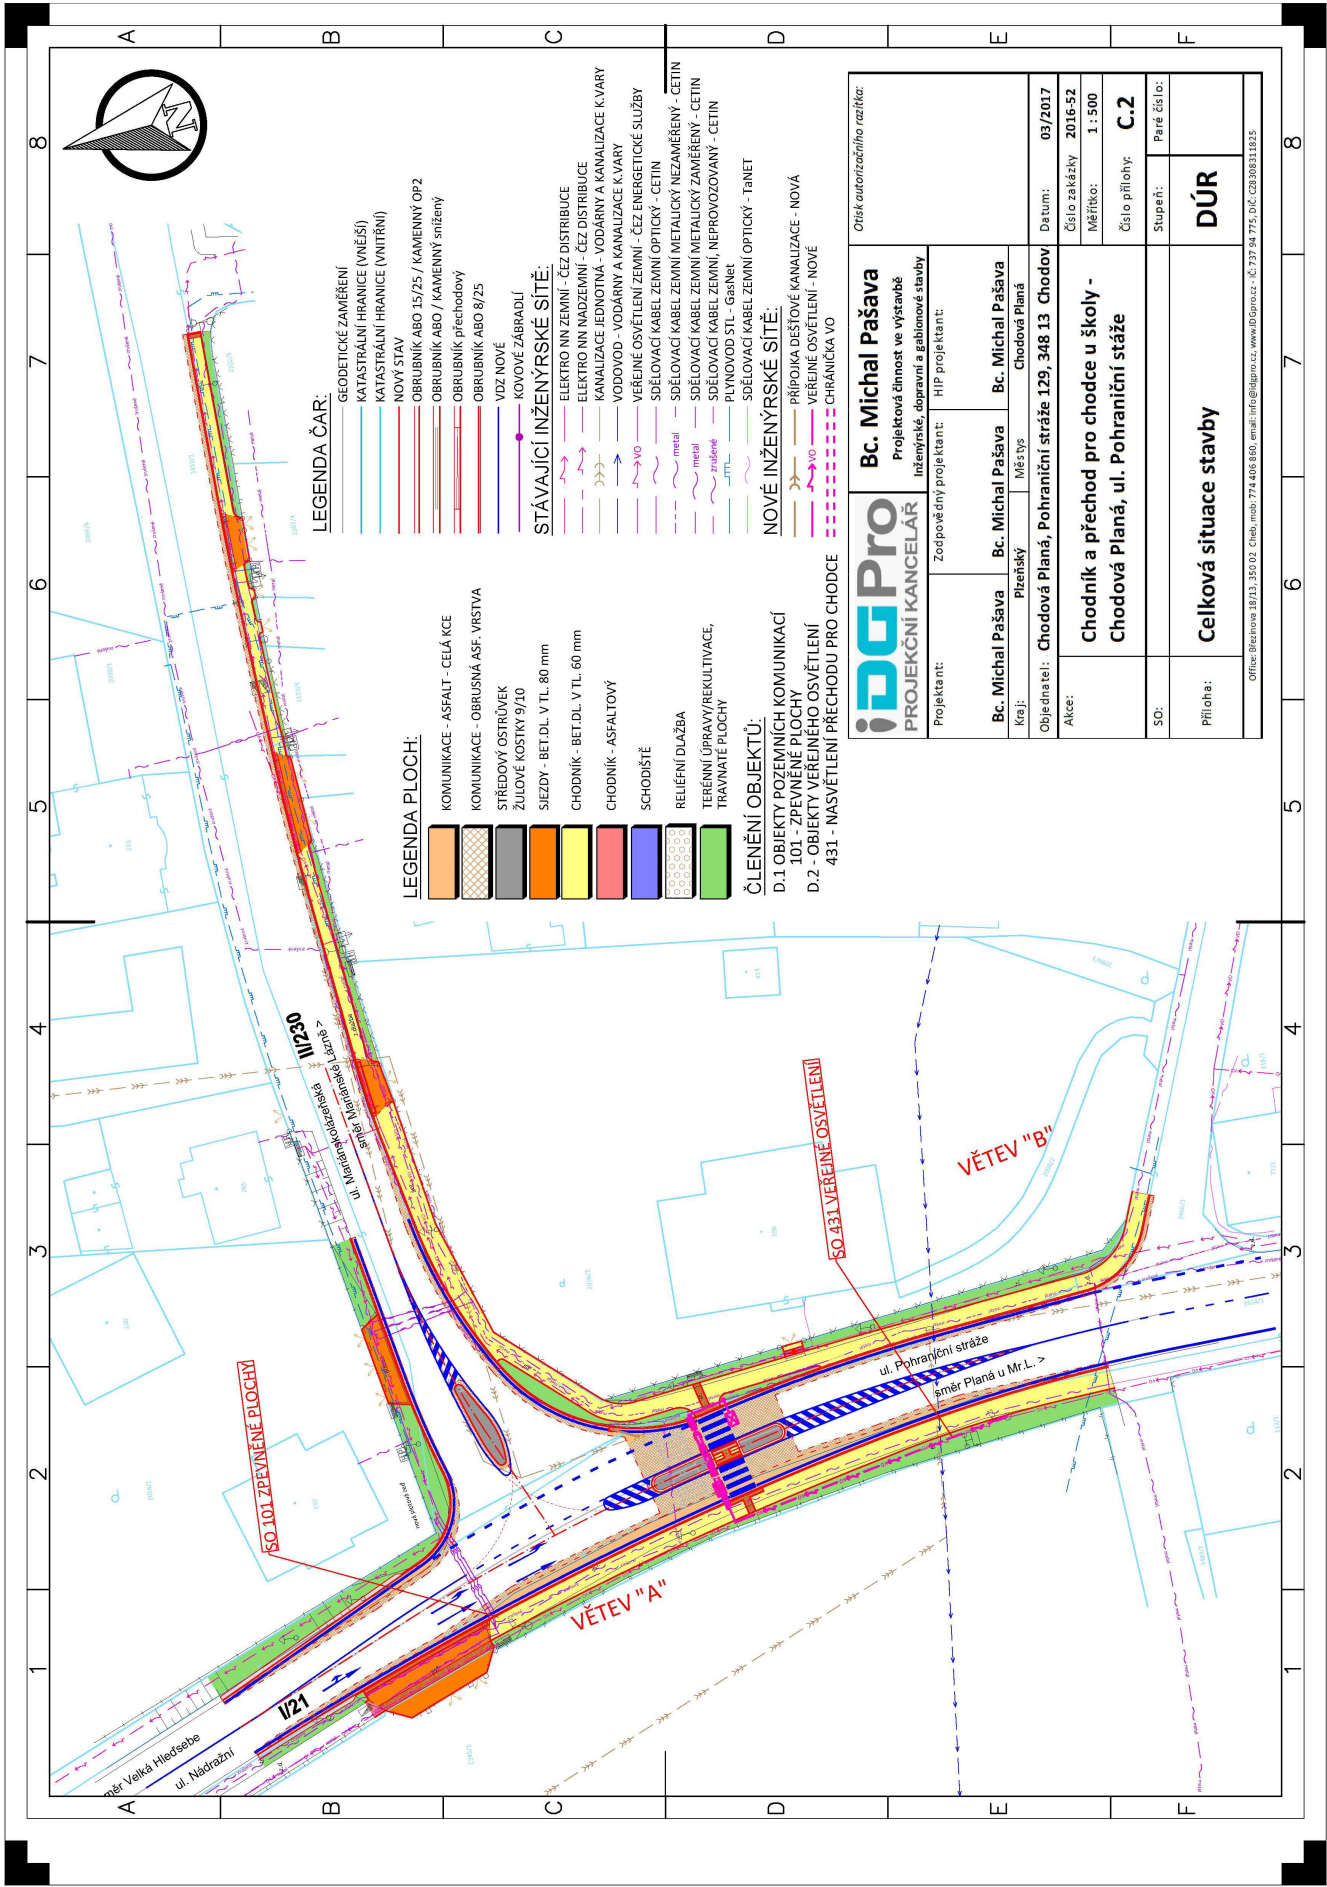

iDGPro PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Bc. Michal Pašava Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby HJP projektant:		Ověřovací razítko:	
Projektant:	Zodpovědný projektant:				
Objednatel:	Bc. Michal Pašava	Bc. Michal Pašava	Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodov		
	Přerýšský	Městys			
Alce:	Chodník a přechod pro chodce u školy - Chodová Planá, ul. Pohraniční stráž				
SO:	Celková situace stavby				
Příloha:	DÚR				
Office: Březová 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 850, email: info@idgpro.cz, www.idgpro.cz, IČ: 737 94 715, DIČ: CZ306811835					

Chodovar



Chodovar®

Chodovar

Chodovar

Chodovar

Chodovar

Chodovar

Chodovar

Bc. Michal Pašava

Březinova 13/18

350 02 Cheb

IČ 73794775

V Chodové Plané dne 28.2.2017

Věc : Vyjádření k existenci sítí na akci „Přechod pro chodce Chodová Planá“

Ve vyznačeném zájmovém území dle žádosti ev. číslo – 0000200569 ze dne 22.2. 2017 se **nenachází** zařízení ve vlastnictví CHODOVARU spol. s r.o. Chodová Planá.

S pozdravem

27

Jiří Plevka st.

President a jednatel spol. s r.o.

CHODOVAR spol. s r.o.

Pivovarská 107


348 13 Chodová Planá ①

Tel.: 374 794 181-2, Fax: 374 794 183

IČO: 18252125, DIČ: CZ18252125



CHODOVAR spol. s r. o.
Pivovarská 107
348 13 Chodová Planá
IČ: 18252125
DIČ: CZ18252125
OR: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1433

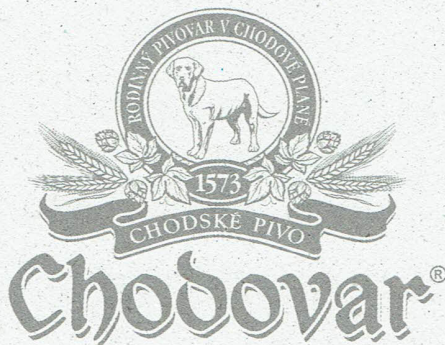

Chodovar®

Bankovní spojení: KB a.s., Tachov
Číslo účtu CZK: 200549401/0100
IBAN: CZ87 0100 0000 0002 0054 9401
Číslo účtu EUR: 2695680207/0100
IBAN: CZ87 0100 0000 0026 9568 0207
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX



Tel.: 00420 374 611 611
Tel. odbyt: 00420 374 611 611
Fax: 00420 374 611 600
www.chodovar.cz
chodovar@chodovar.cz



MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ

Pohraniční stráž 129

Chodová Planá

348 13

Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
Cheb
350 02

Ev.č.
0000200569

Naše č.j.
283/2017

Vyřizuje

Chodová Planá
28.2.2017

Sdělení.

K žádosti shora uvedeného ev. čísla Vám sdělujeme, že vyjádření k existenci sítí v majetku obce vám poskytnou níže uvedení správci sítí.

Veřejné osvětlení


ČEZ Energetické služby, s.r.o., Guldenerova 19, 326 00 Plzeň

Vodovody a kanalizace

VAK Karlovy Vary, a.s., Sokolská 958, 349 01 Stříbro

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**
5

Ctírad Hirš
starosta

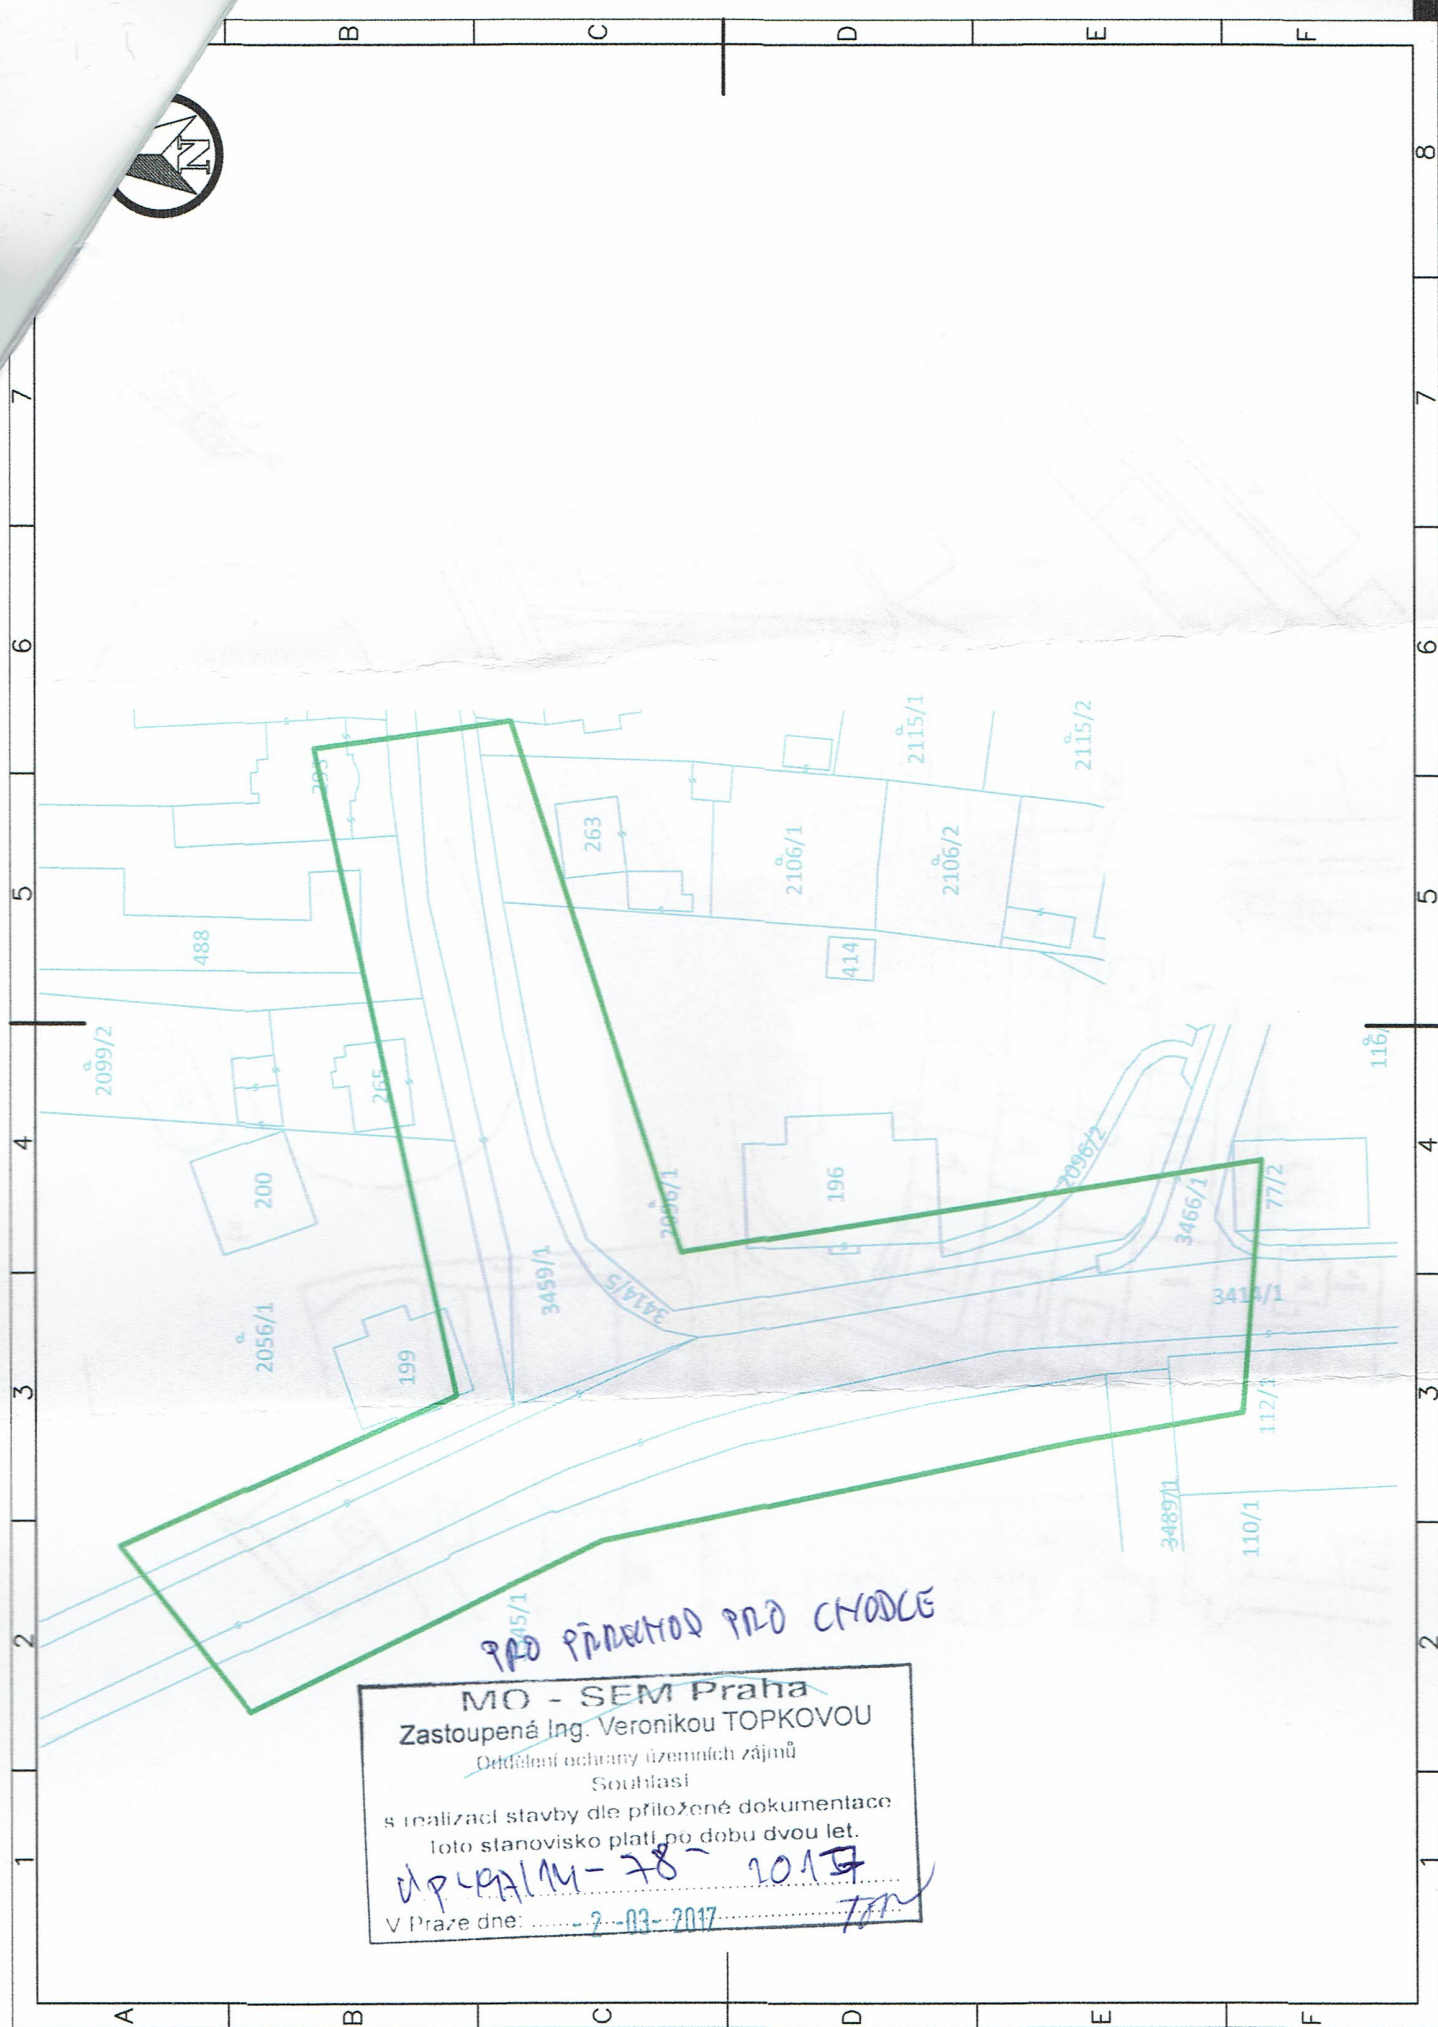

PRO PŘEDKOP PRO CHODCE

MO - SEM Praha
Zastoupená Ing. Veronikou TOPKOVOU
Oddělení ochrany územních zájmů
Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace
toto stanovisko platí po dobu dvou let.
dp-PA/14-78-2017
V Praze dne: 2.03.2017



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Bc. Michal Pašava
Pašava Michal Pašava
Březinova 18/13 13/18
35002 Cheb

Naše značka: E06628/17

V Praze dne: 22.2.2017

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Přechod pro chodce Chodová Planá

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E06628/17**
Název stavby /akce: **Přechod pro chodce Chodová Planá**
Datum podání žádosti: **22.2.2017**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Bc. Michal Pašava**
IČ: **73794775**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Pašava Michal Pašava**
Adresa: **Březinova 18/13 13/18**
Město / obec: **Cheb**
PSČ: **35002**
Stát:
E-mail: **idgpro@seznam.cz**
Telefonní číslo: **606878966**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba


Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: **idgpro@seznam.cz**

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

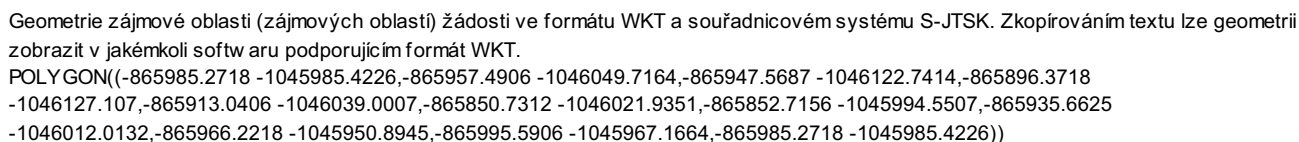

VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI TaNET West s.r.o.

Evid. číslo žádosti: -
Evid. číslo správce: 1702010
Důvod vydání vyjádření: -
Vyjádření ke dni: 22. února 2017

Název akce	Přechod pro chodce Chodová Planá
Žadatel	Bc. Michal Pašava, Březinova 18/13, 350 02 Cheb
Stavebník	-
Zájmové území	obec Chodová Planá zakreslení zájmového území do katastrální mapy

Ve vyznačeném zájmovém území se **nachází** podzemní vedení společnosti TaNET West s.r.o., se kterými by mohlo dojít ke střetu. Průběh sítí je zakreslen v příloze.

Jedná se o optické vedení v chráničce HDPE 40 – modré barvy.

Společnost TaNET West s.r.o. souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že došlo k poškození podzemního vedení, kontaktovat správce sítí.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před započatím zemních prací nechat vytyčit průběh sítí společnosti TaNET West s.r.o. a ohlásit započetí výkopových prací minimálně 14 dní dopředu.


Kontakt pro vytyčení:
info@tanet.cz
Tel.: 605 265 713

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Kontaktní osoba společnosti TaNET West s.r.o.: Lucie Juránková
lucie.jurankova@ketnet.cz
Tel.: 371 431 035

Vyjádření za společnost TaNET West s.r.o.
V Tachově, dne 22. 2. 2017

Lucie Juránková
Pomocný projektant

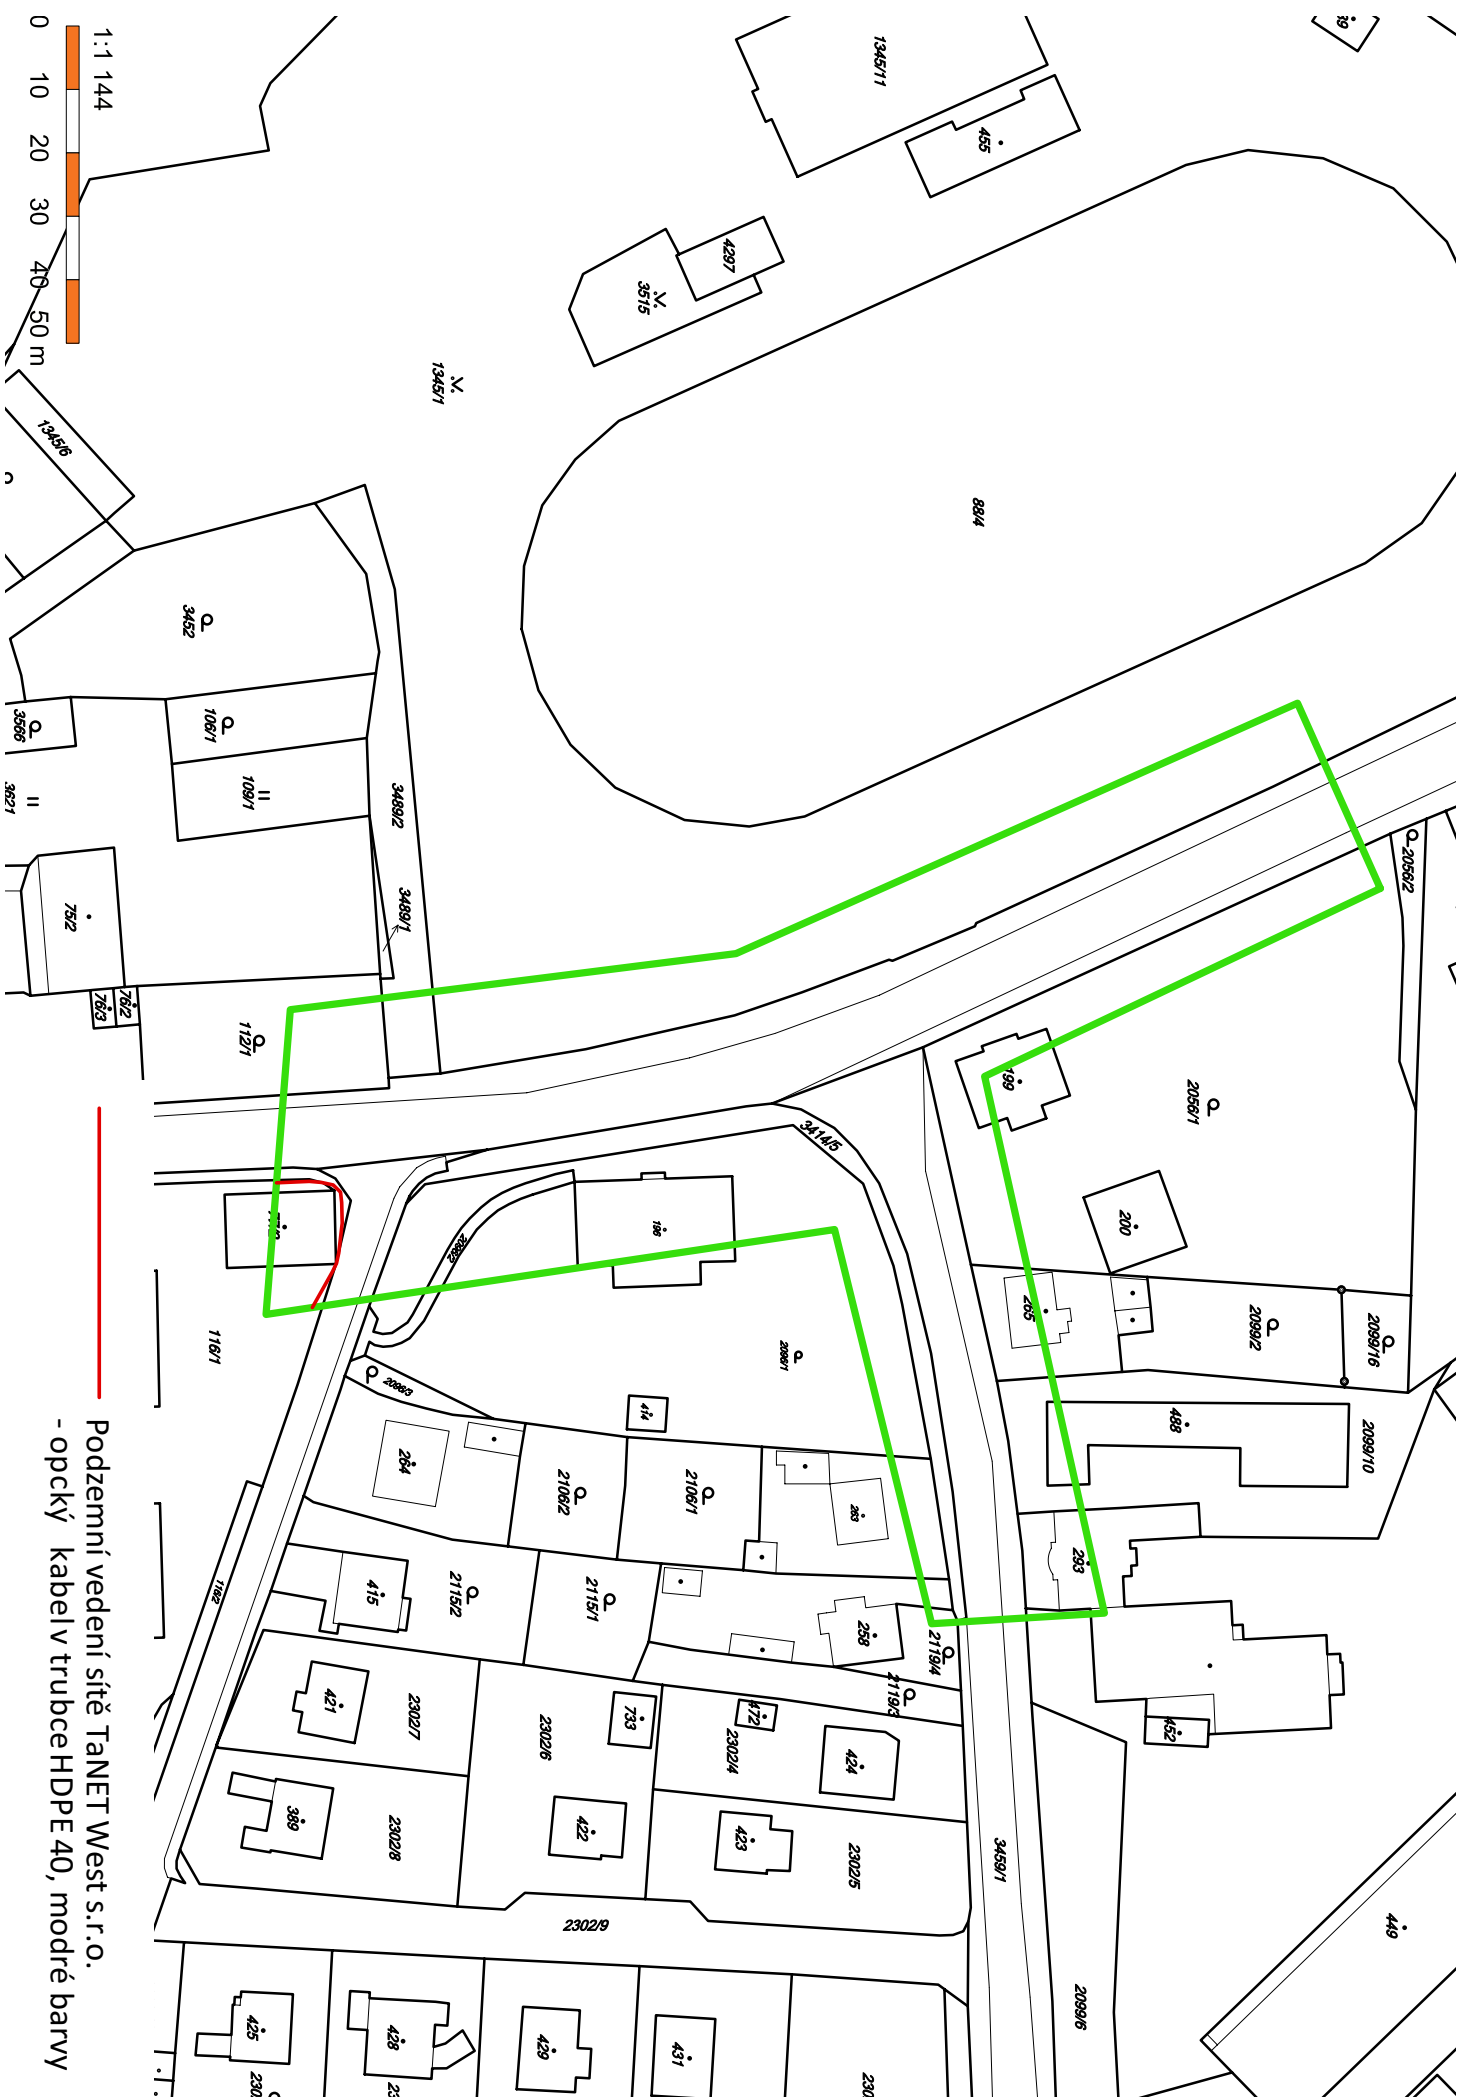

Podzemní vedení sítě TaNET West s.r.o.
- opcký kabel v trubce HDPE 40, modré barvy

Bc. Michal Pašava
Michal Pašava
Březinova 18/13 13/18
350 02 Cheb



V Praze, 22.2.2017

Naše zn.: **MW000005710130899**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Přechod pro chodce Chodová Planá"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **22.2.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nikol Jeníková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5



Tel.: 775 012 026
E-mail: west@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_MW000005710130899.pdf



Zákres sítí

Město/katastr : Chodová Plaana

Čtvrť/Ulice :

č.p./p.p.č. : 3414/1, 3459/1, 3414/5

Číslo jednací : 04/230217

Č.j. v knize : 1712/2017

Za účelem : informativní zákres vodovodu a kanalizace

Žadatel : Bc. Michal Pašava

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : Stříbro, p. Josef Nováček, tel.: 359010631, 602457269

Provoz kanalizací : Stříbro, p. Miroslav Heřman, tel.: 359010766, 606621313

Zakreslil : Iveta Zíková (tel: 724246510, izikova@vodakva.cz)

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní,

Datum : 23.2.2017

Podpis :

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zapsáno v ORPIS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 374 616 160

Váš dopis:

Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 359 010 780, 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz

Číslo jednací: 3030/17/02

Ing. Pavel Kodýtek

Náměstí Svobody 58

348 15 Planá

Ve Stříbře 11. 4. 2017

Věc: Chodová Planá - Pohraniční stráž, chodník a přechod pro chodce u školy
vyjádření k PD pro územní řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Novou uliční vpust doporučujeme v provedení bez koše na zachycení nečistot a s usazovacím prostorem o objemu 0,05 - 0,1 m³. Dešťová vpust musí být do stávající jednotné kanalizace zaústěna přes sifon.
- 2) Požadujeme, aby stávající poklopy vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy dotčené stavbou byly upraveny dle nové nivelety.
- 3) **Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.**
 - ⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček, tel. 359010631, 602457269, jnovacek@vodakva.cz**
 - ⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Miroslav Heřman, tel. 359010766, 606621313, mherman@vodakva.cz**
- 4) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušné provozy vodovodů a kanalizací.
- 5) Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace k odsouhlasení.
- 6) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 7) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je vybudování chodníku a přechodu pro chodce u školy v Chodové Plané, ul. Pohraniční stráž.

Příloha: PD
CO: vlastní

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375 (6)
Studentská 328/64
360 07 Karlovy Vary - Doubí
Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

